
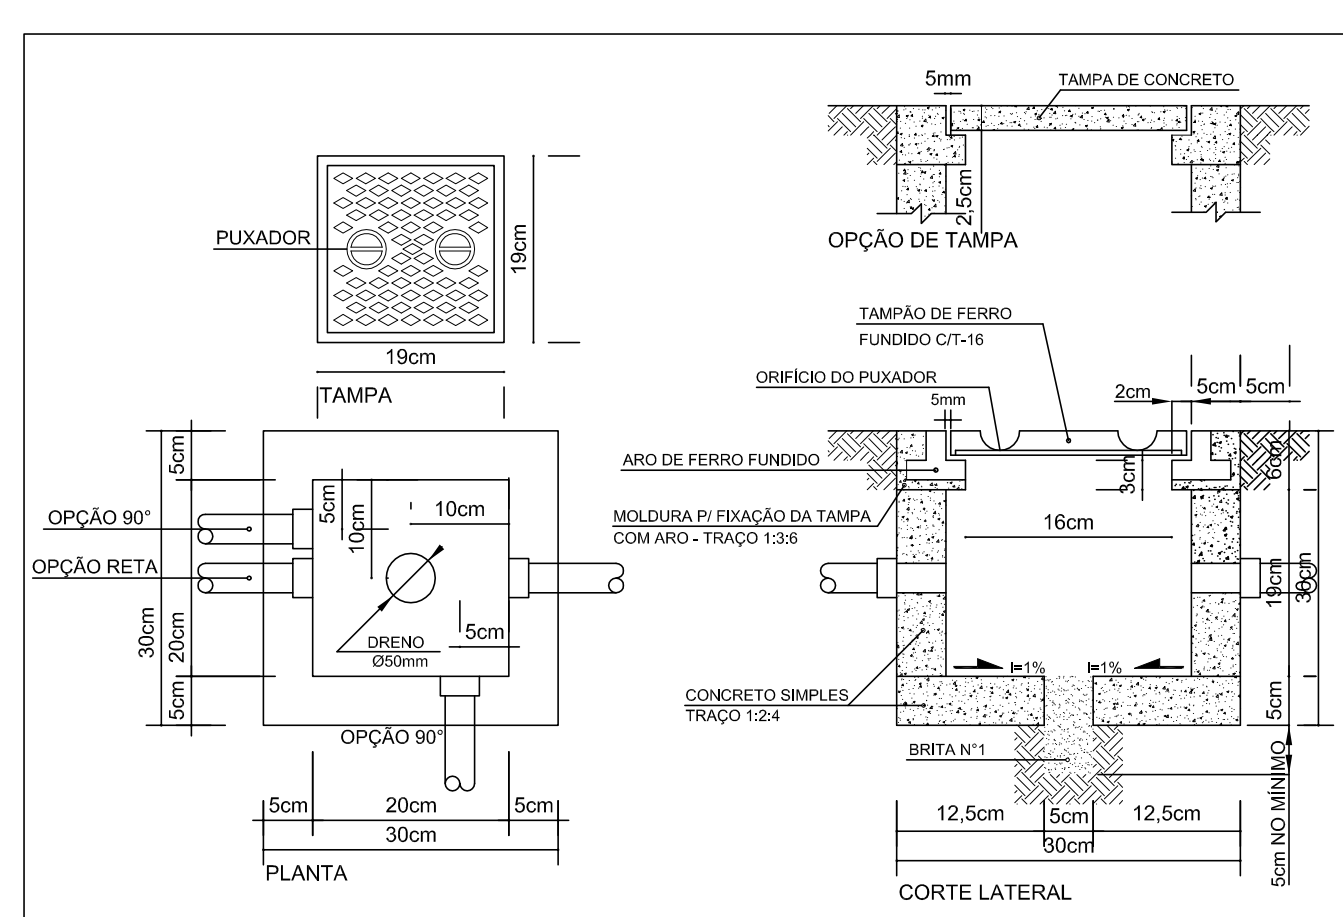
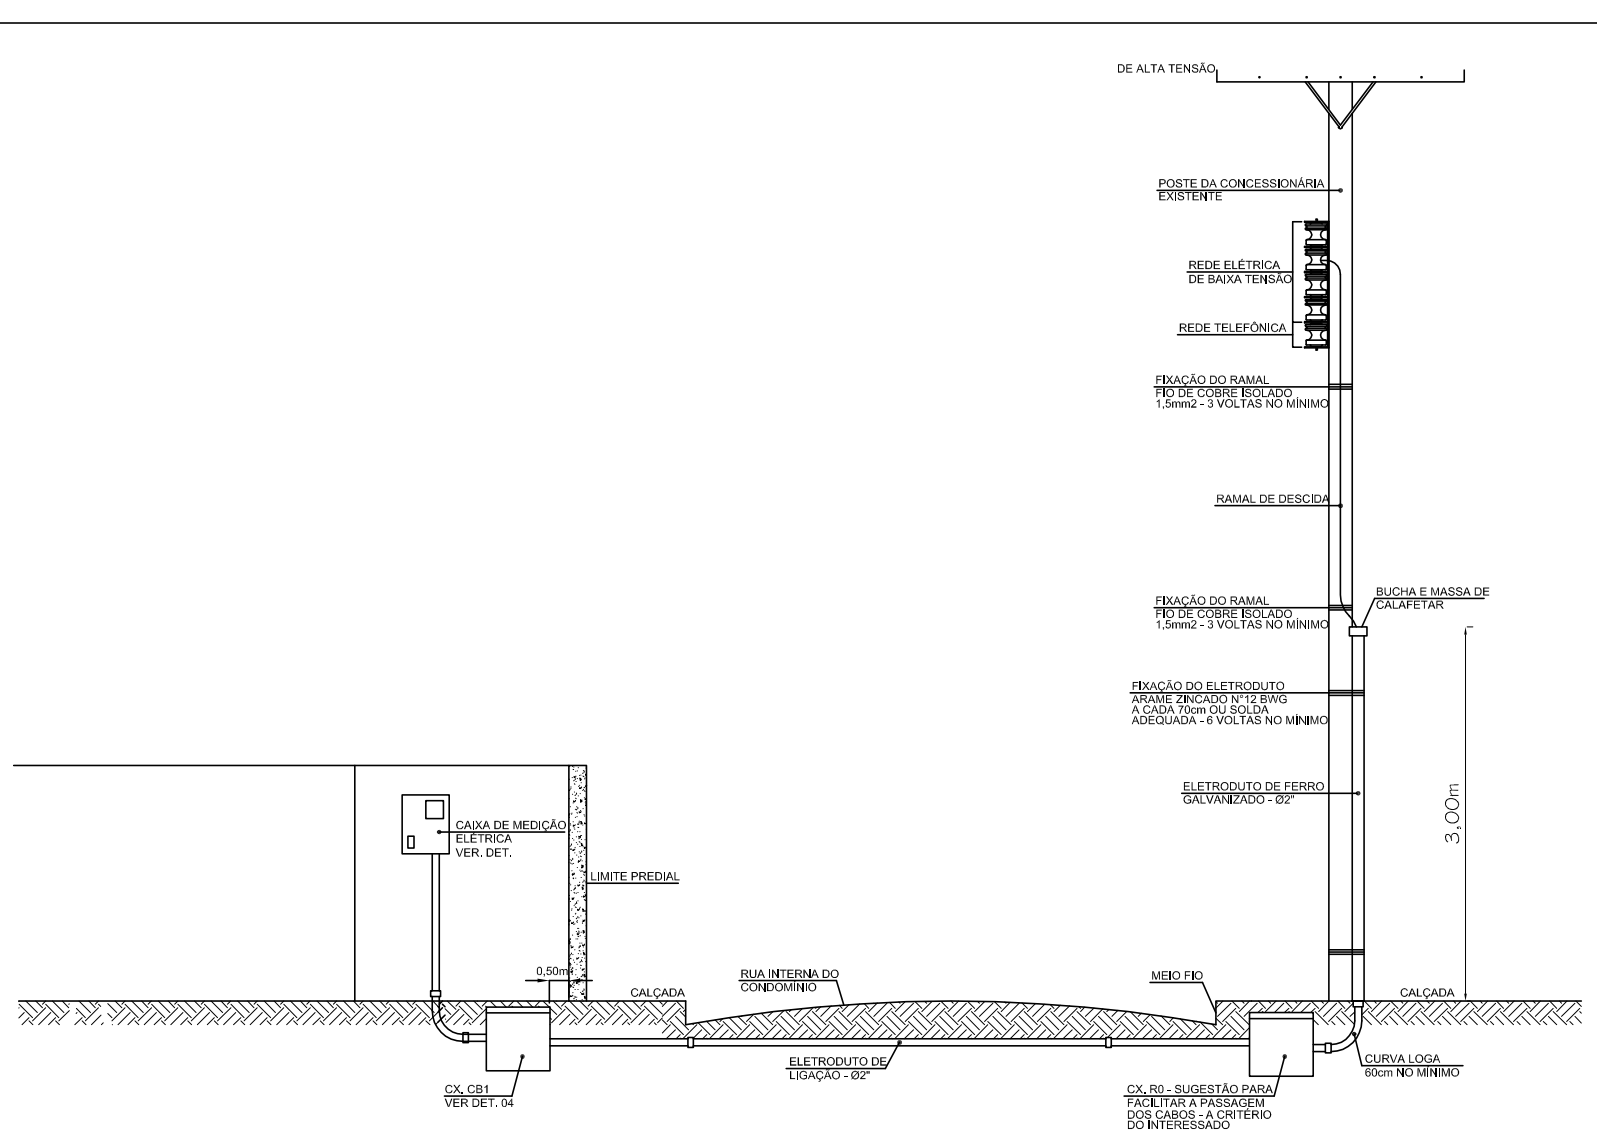
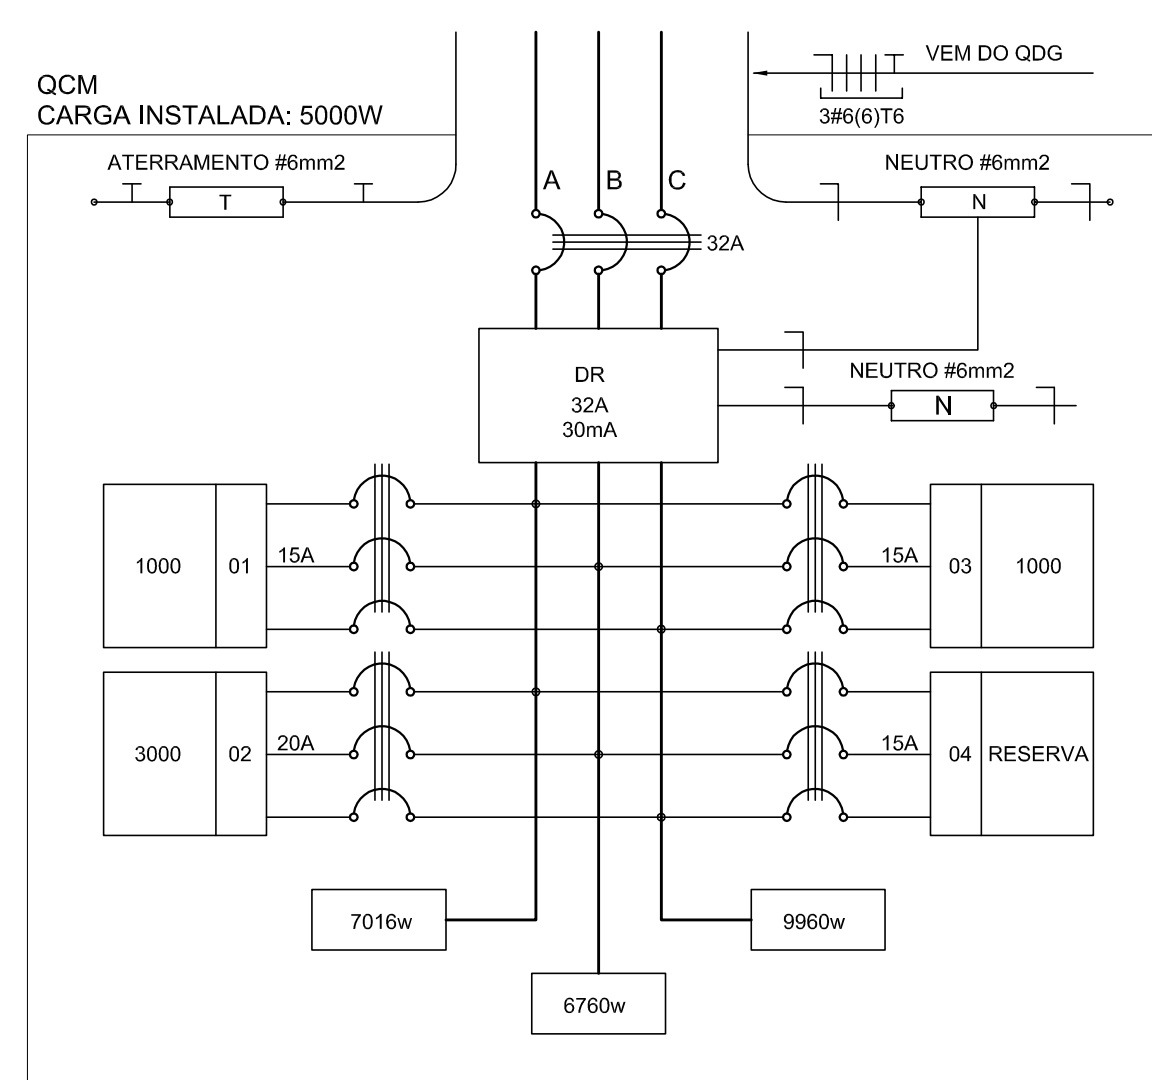
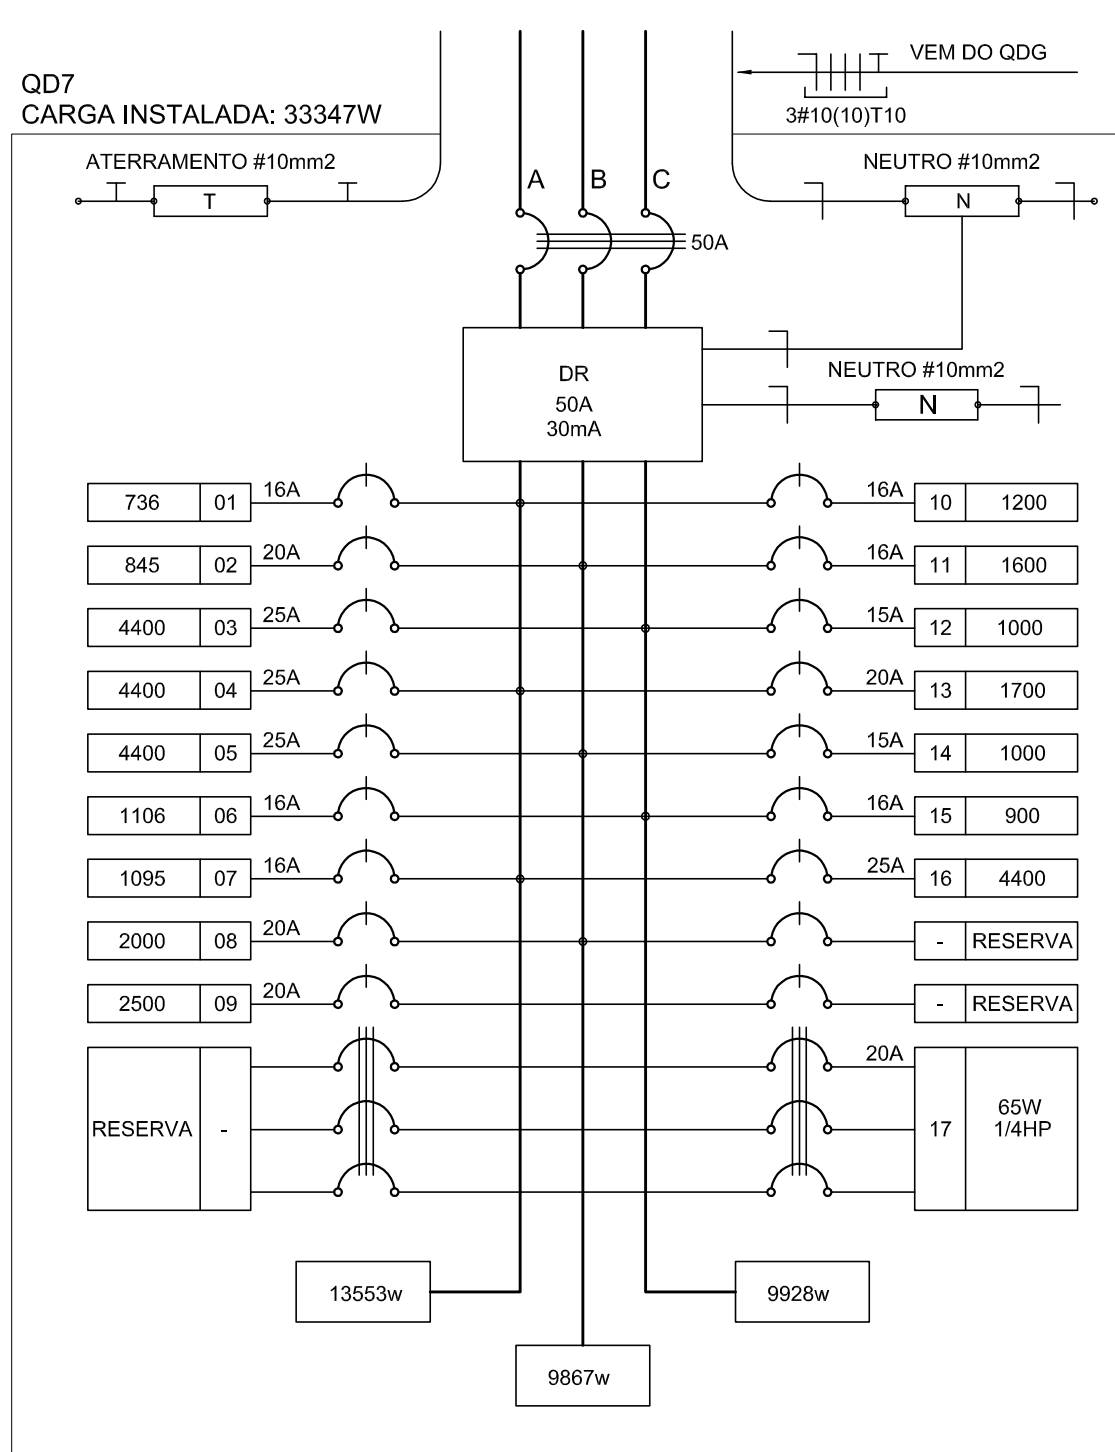
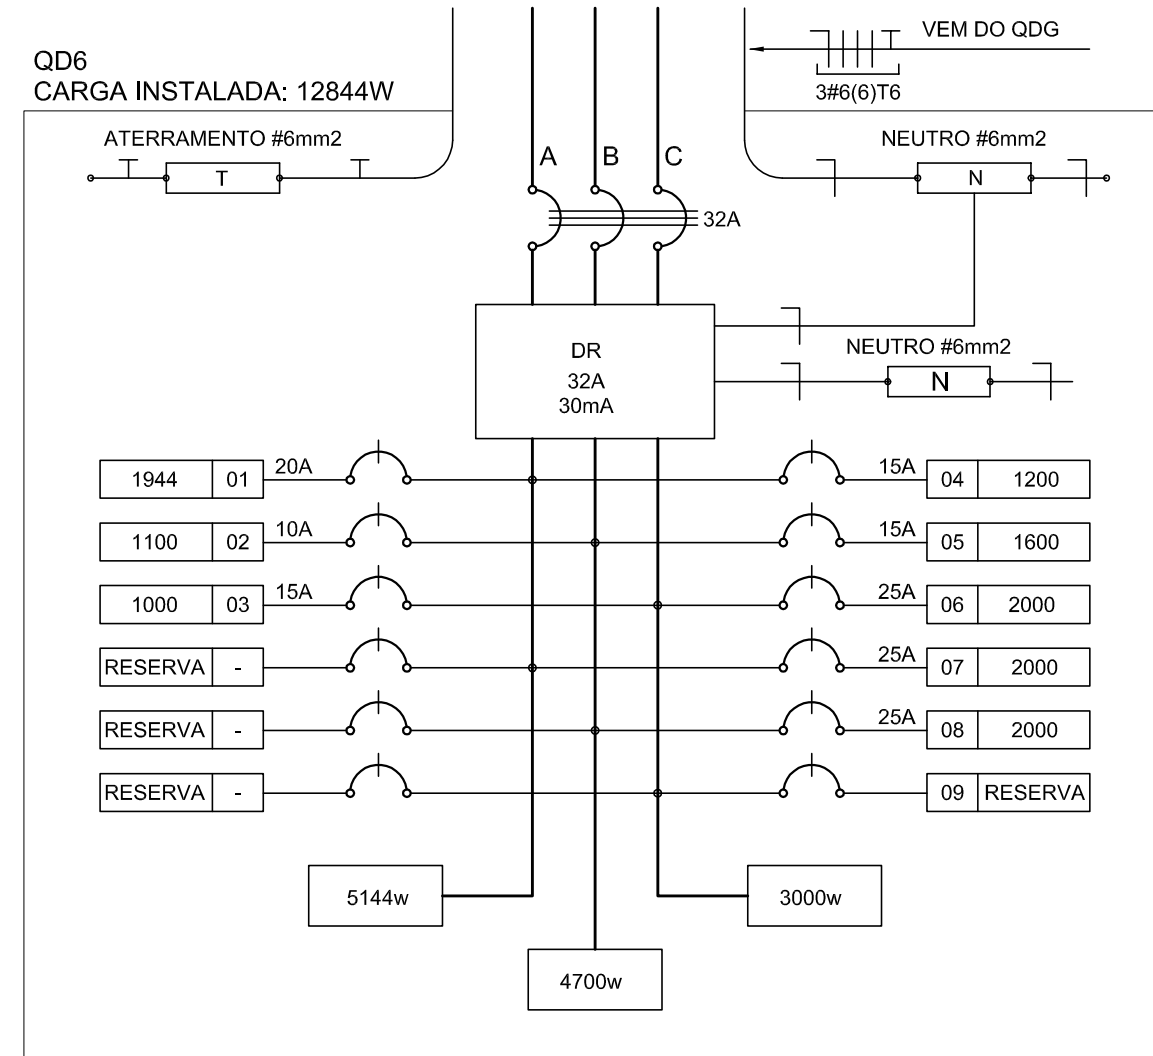
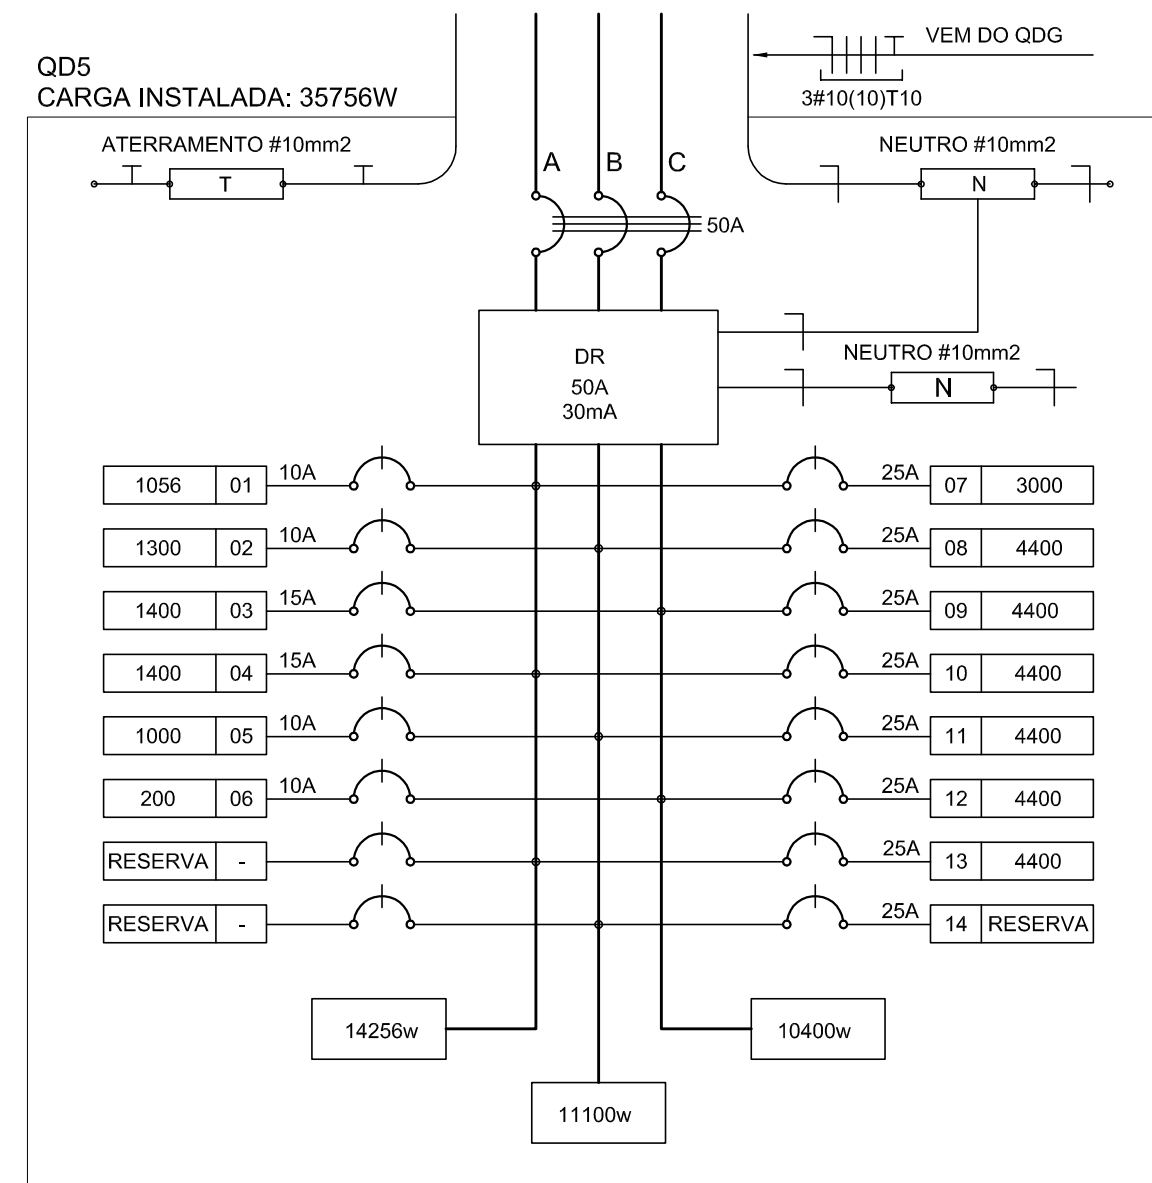
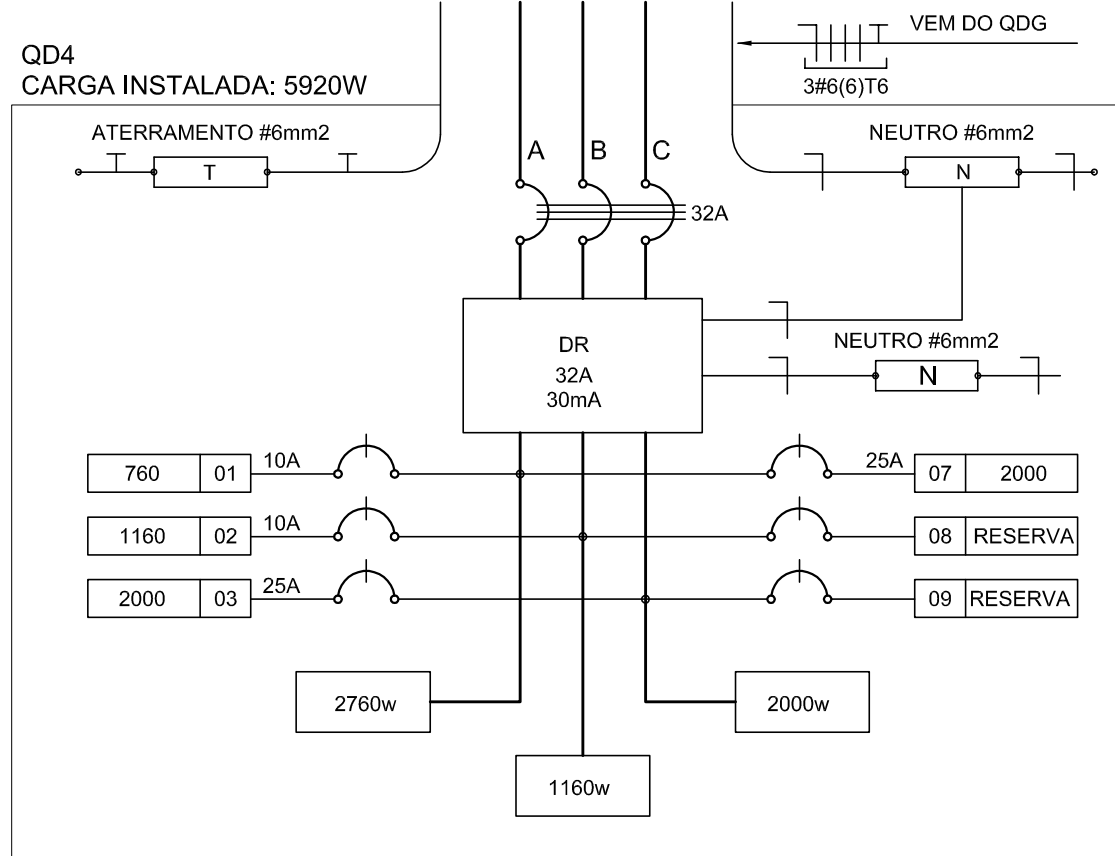
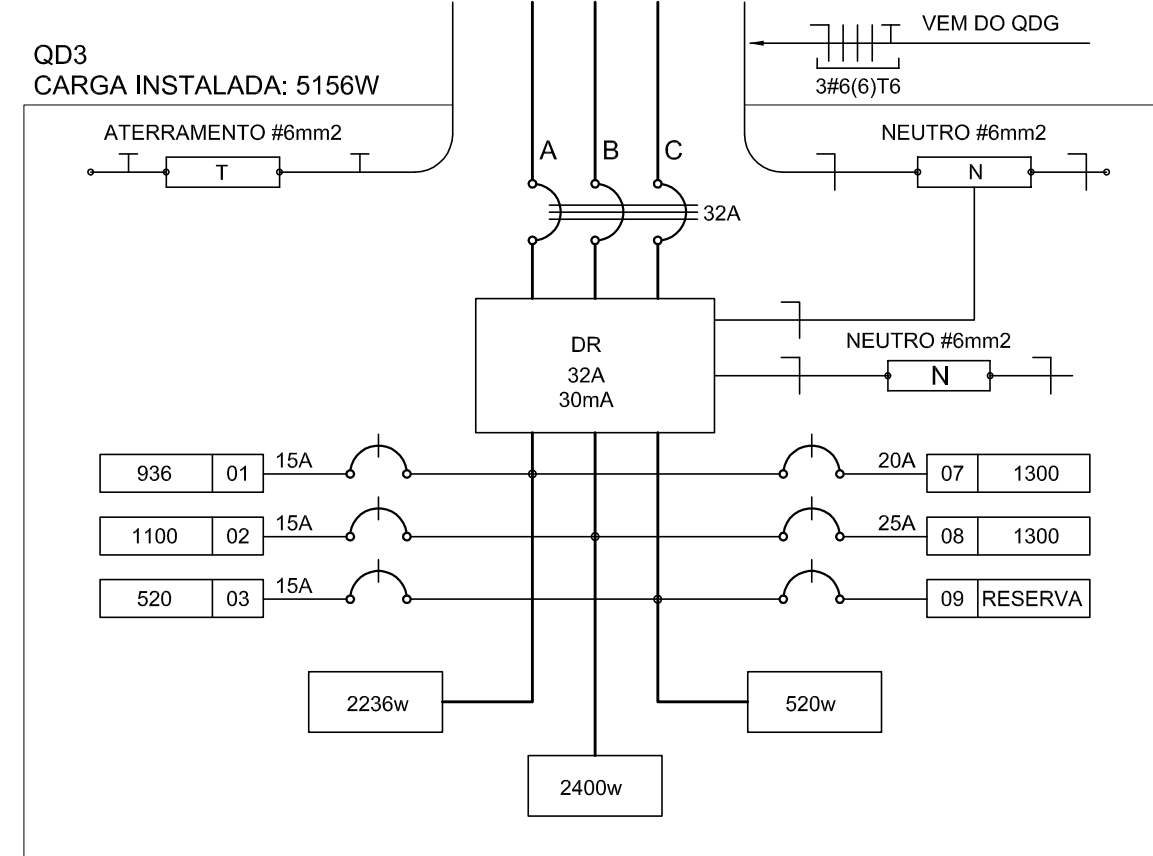
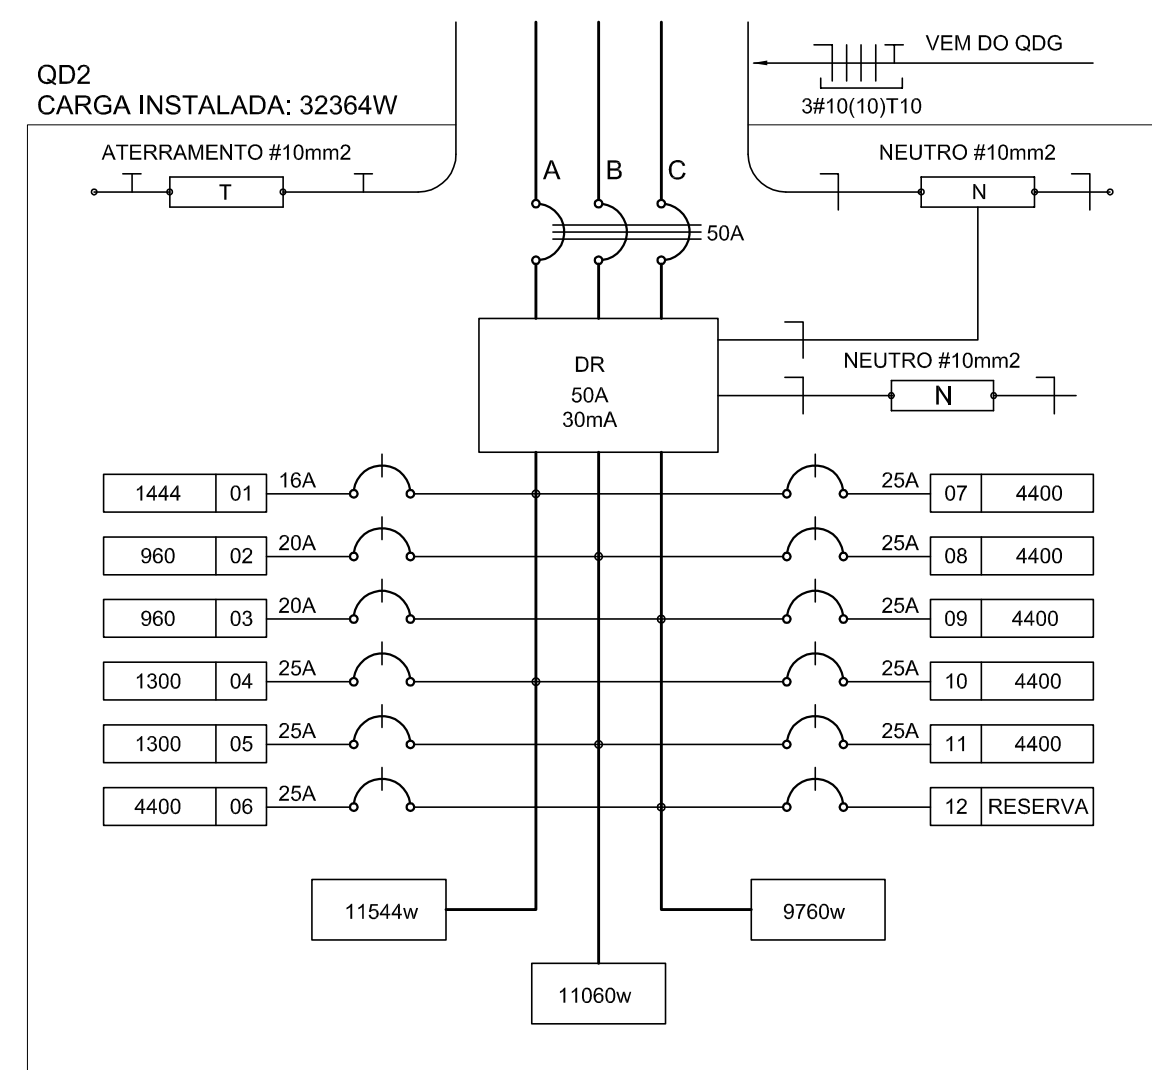
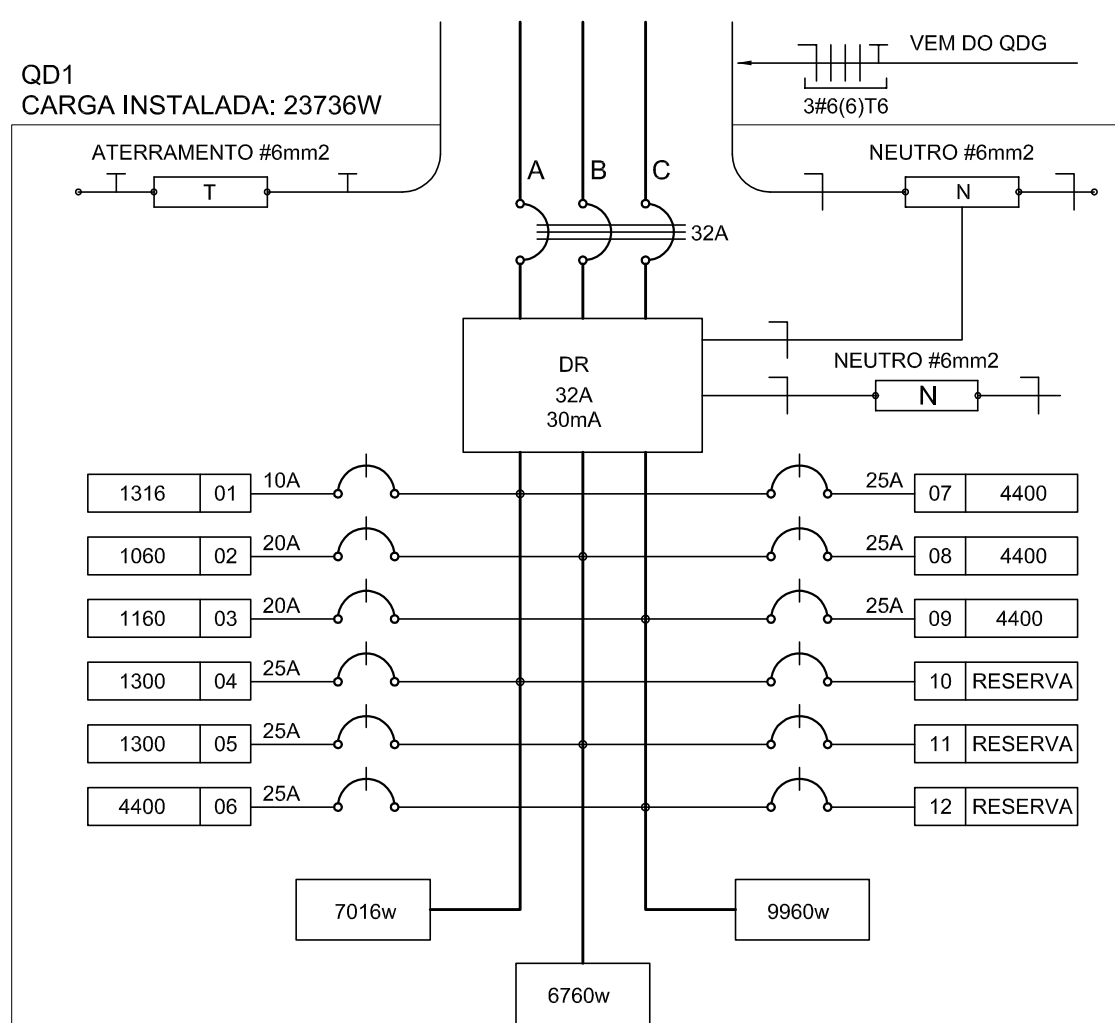


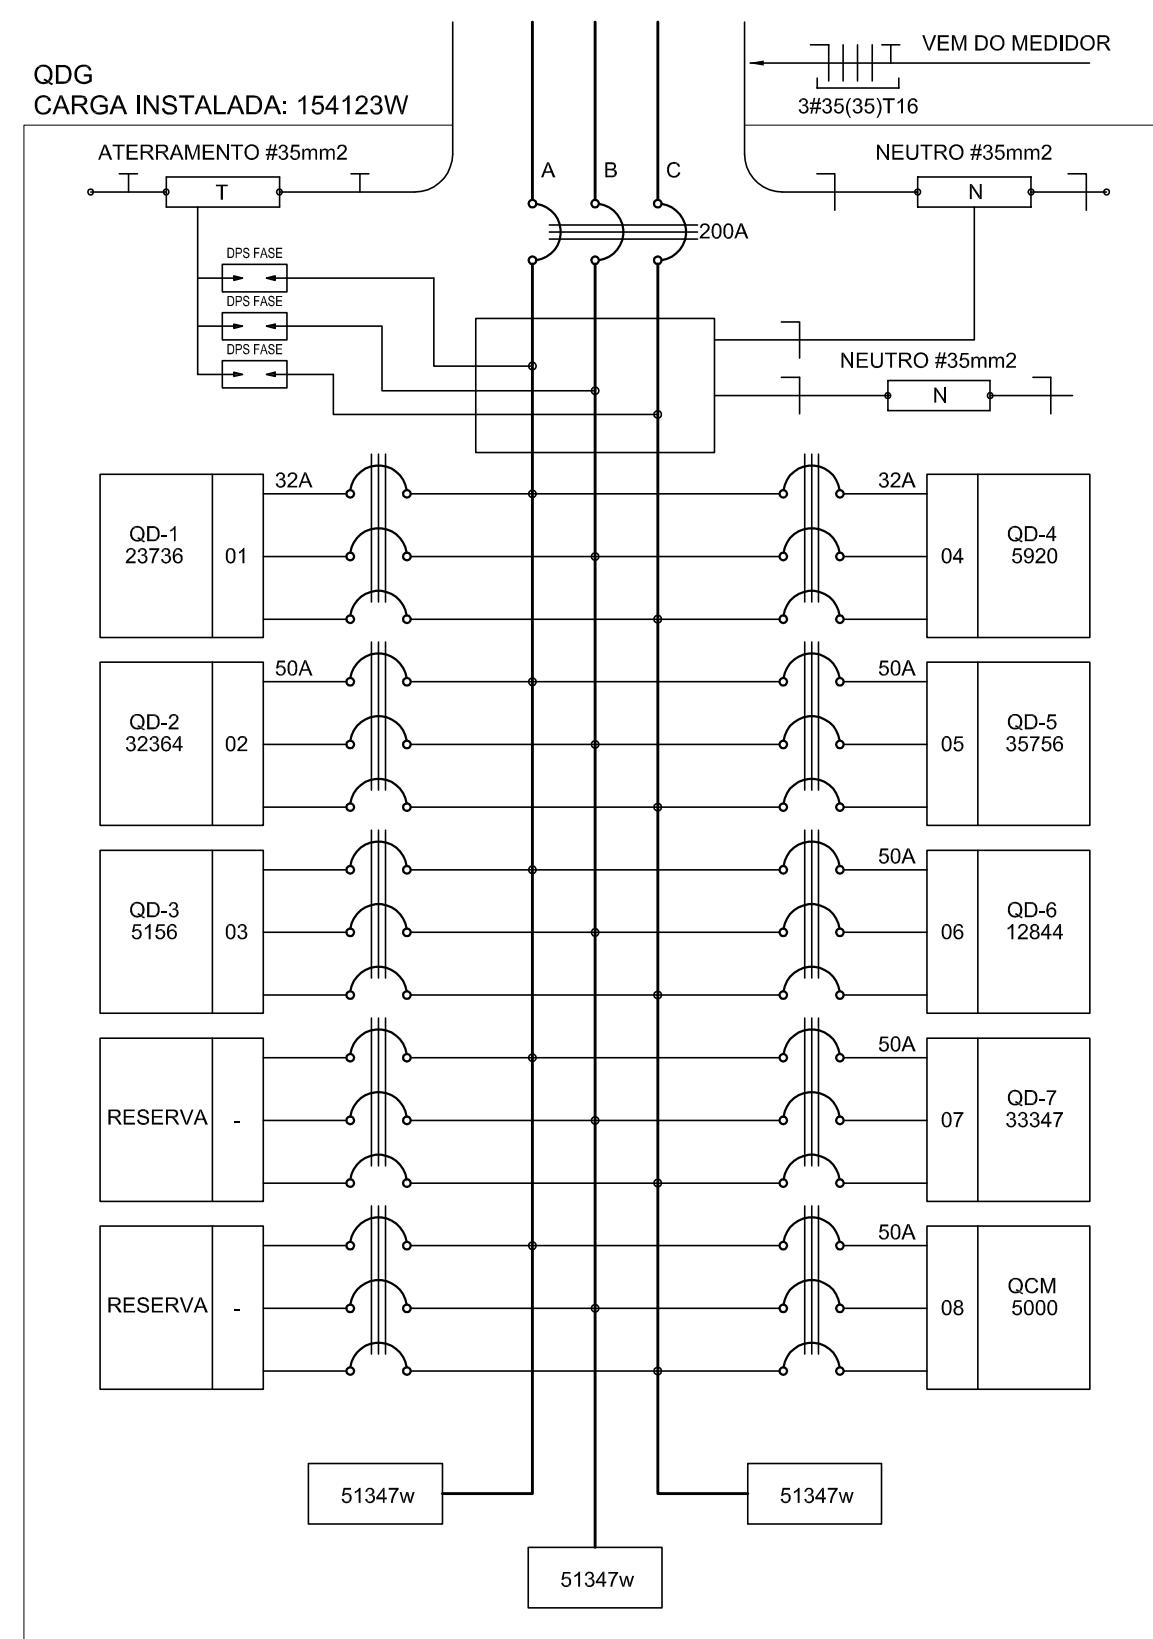

CÍRCULO	TOTAL (W)	DSJ (A)	FI0 (mm2)	FASE (ABC)	DESCRIÇÃO
1	23736	32	6,0	ABSC	QD-1
2	32394	50	10,0	ABSC	QD-2
3	6156	32	6,0	ABSC	QD-3
4	9240	32	6,0	ABSC	QD-4
5	35766	50	10,0	ABSC	QD-5
6	12844	32	6,0	ABSC	QD-6
7	33047	50	10,0	ABSC	QD-7
8	5000	32	6,0	ABSC	OCM
9					RESERVA
10					RESERVA
TOTAL	154123	100	35,0	ABC	
TOTAL INSTALADO	154123	100	35,0	ABC	

CÁLCULO DA DEMANDA TOTAL	
.1	ILUMINAÇÃO E TOMADAS $(77.100 \times 0,35) + 7500$
.2	AQUECIMENTO $63.700 \times 0,35$
.2	AR CONDICIONADO $(20.800 \times 0,70)$
TOTAL	TOTAL DEMANDADO KVA

CRDUTO	TOTAL (W)	DI.SJ. (A)	FIQ (mm2)	FASE (abc)	DESCRIÇÃO
1	1000	15	2,5	ABC	BOMBAS DE RECALQUE
2	3000	20	2,5	ABC	PREVISÃO BOMBAS WC.
3	1000	15	2,5	ABC	PREVISÃO BOMBA REGULAÇÃO
4					RESERVA
TOTAL	5000	32	8,0	ABC	
TOTAL INSTALADO	5000	32	8,0	ABC	

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA - QD-1										
CREDITO	LAMPADAS (W)			TOMADAS (W)			TOTAL (W)	DESL (A)	FASE (BNC)	DESCRIÇÃO
	10	30	70	100	1300	1400				
1							1310	10	25,0	A LAMPADAS CRIQUE ATIVIDADES 1
2							1000	10	25,0	TOMADA 120 VOLTA CRIQUE ATIVIDADES 1
3							1180	20	25,0	C
4				9	2		1350	10	25,0	TOMADA 120 VOLTA CRIQUE ATIVIDADES 1
5							1350	10	25,0	C
6							1350	40	25,0	NO CONJUNTO CRIQUE E ATIVIDADES 1
7							1400	10	25,0	C
8							1400	25	60,0	A UNIDADES FRIGÍFERO
9							1400	25	60,0	A UNIDADES FRIGÍFERO
10							4800	25	60,0	C
11										RESERVA
12										RESERVA
TOTAL	0	28	7	17	4	2	23730	32	60,0	ABC


QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA - QD-2							
CREDITO	LÂMPADA (W)	TOMADAS (W)	TOTAL (W)	DISC. (A)	DISC. (F)	FASE	DESCRIÇÃO
1	4	30	70	1	2,5	A	LUMINÁRIAS CRESCHES E ATENDIMOS
2	4	30	70	1	2,5	A	TOMADAS CRESCHES E ATENDIMOS
3	4	30	70	1	2,5	A	TOMADAS CRESCHES E ATENDIMOS
4	4	30	70	1	2,5	A	TOMADAS CRESCHES E ATENDIMOS
5	4	30	70	1	2,5	A	TOMADAS CRESCHES E ATENDIMOS
6	4	30	70	1	2,5	A	TOMADAS CRESCHES E ATENDIMOS
7	4	30	70	1	2,5	A	TOMADAS CRESCHES E ATENDIMOS
8	4	30	70	1	2,5	A	TOMADAS CRESCHES E ATENDIMOS
9	4	30	70	1	2,5	A	TOMADAS CRESCHES E ATENDIMOS
10	4	30	70	1	2,5	A	TOMADAS CRESCHES E ATENDIMOS
11	4	30	70	1	2,5	A	TOMADAS CRESCHES E ATENDIMOS
12	4	30	70	1	2,5	A	TOMADAS CRESCHES E ATENDIMOS
13	4	30	70	1	2,5	A	TOMADAS CRESCHES E ATENDIMOS
14	4	30	70	1	2,5	A	TOMADAS CRESCHES E ATENDIMOS
15	4	30	70	1	2,5	A	TOMADAS CRESCHES E ATENDIMOS
16	4	30	70	1	2,5	A	TOMADAS CRESCHES E ATENDIMOS
17	4	30	70	1	2,5	A	TOMADAS CRESCHES E ATENDIMOS
18	4	30	70	1	2,5	A	TOMADAS CRESCHES E ATENDIMOS
19	4	30	70	1	2,5	A	TOMADAS CRESCHES E ATENDIMOS
20	4	30	70	1	2,5	A	TOMADAS CRESCHES E ATENDIMOS
21	4	30	70	1	2,5	A	TOMADAS CRESCHES E ATENDIMOS
22	4	30	70	1	2,5	A	TOMADAS CRESCHES E ATENDIMOS
23	4	30	70	1	2,5	A	TOMADAS CRESCHES E ATENDIMOS
24	4	30	70	1	2,5	A	TOMADAS CRESCHES E ATENDIMOS
25	4	30	70	1	2,5	A	TOMADAS CRESCHES E ATENDIMOS
26	4	30	70	1	2,5	A	TOMADAS CRESCHES E ATENDIMOS
27	4	30	70	1	2,5	A	TOMADAS CRESCHES E ATENDIMOS
28	4	30	70	1	2,5	A	TOMADAS CRESCHES E ATENDIMOS
29	4	30	70	1	2,5	A	TOMADAS CRESCHES E ATENDIMOS
30	4	30	70	1	2,5	A	TOMADAS CRESCHES E ATENDIMOS
31	4	30	70	1	2,5	A	TOMADAS CRESCHES E ATENDIMOS
32	4	30	70	1	2,5	A	TOMADAS CRESCHES E ATENDIMOS
33	4	30	70	1	2,5	A	TOMADAS CRESCHES E ATENDIMOS
34	4	30	70	1	2,5	A	TOMADAS CRESCHES E ATENDIMOS
35	4	30	70	1	2,5	A	TOMADAS CRESCHES E ATENDIMOS
36	4	30	70	1	2,5	A	TOMADAS CRESCHES E ATENDIMOS
37	4	30	70	1	2,5	A	TOMADAS CRESCHES E ATENDIMOS
38	4	30	70	1	2,5	A	TOMADAS CRESCHES E ATENDIMOS
39	4	30	70	1	2,5	A	TOMADAS CRESCHES E ATENDIMOS
40	4	30	70	1	2,5	A	TOMADAS CRESCHES E ATENDIMOS
41	4	30	70	1	2,5	A	TOMADAS CRESCHES E ATENDIMOS
42	4	30	70	1	2,5	A	TOMADAS CRESCHES E ATENDIMOS
43	4	30	70	1	2,5	A	TOMADAS CRESCHES E ATENDIMOS
44	4	30	70	1	2,5	A	TOMADAS CRESCHES E ATENDIMOS
45	4	30	70	1	2,5	A	TOMADAS CRESCHES E ATENDIMOS
46	4	30	70	1	2,5	A	TOMADAS CRESCHES E ATENDIMOS
47	4	30	70	1	2,5	A	TOMADAS CRESCHES E ATENDIMOS
48	4	30	70	1	2,5	A	TOMADAS CRESCHES E ATENDIMOS
49	4	30	70	1	2,5	A	TOMADAS CRESCHES E ATENDIMOS
50	4	30	70	1	2,5	A	TOMADAS CRESCHES E ATENDIMOS
51	4	30	70	1	2,5	A	TOMADAS CRESCHES E ATENDIMOS
52	4	30	70	1	2,5	A	TOMADAS CRESCHES E ATENDIMOS
53	4	30	70	1	2,5	A	TOMADAS CRESCHES E ATENDIMOS
54	4	30	70	1	2,5	A	TOMADAS CRESCHES E ATENDIMOS
55	4	30	70	1	2,5	A	TOMADAS CRESCHES E ATENDIMOS
56	4	30	70	1	2,5	A	TOMADAS CRESCHES E ATENDIMOS
57	4	30	70	1	2,5	A	TOMADAS CRESCHES E ATENDIMOS
58	4	30	70	1	2,5	A	TOMADAS CRESCHES E ATENDIMOS
59	4	30	70	1	2,5	A	TOMADAS CRESCHES E ATENDIMOS
60	4	30	70	1	2,5	A	TOMADAS CRESCHES E ATENDIMOS
61	4	30	70	1	2,5	A	TOMADAS CRESCHES E ATENDIMOS
62	4	30	70	1	2,5	A	TOMADAS CRESCHES E ATENDIMOS
63	4	30	70	1	2,5	A	TOMADAS CRESCHES E ATENDIMOS
64	4	30	70	1	2,5	A	TOMADAS CRESCHES E ATENDIMOS
65	4	30	70	1	2,5	A	TOMADAS CRESCHES E ATENDIMOS
66	4	30	70	1	2,5	A	TOMADAS CRESCHES E ATENDIMOS
67	4	30	70	1	2,5	A	TOMADAS CRESCHES E ATENDIMOS
68	4	30	70	1	2,5	A	TOMADAS CRESCHES E ATENDIMOS
69	4	30	70	1	2,5	A	TOMADAS CRESCHES E ATENDIMOS
70	4	30	70	1	2,5	A	TOMADAS CRESCHES E ATENDIMOS
71	4	30	70	1	2,5	A	TOMADAS CRESCHES E ATENDIMOS
72	4	30	70	1	2,5	A	TOMADAS CRESCHES E ATENDIMOS
73	4	30	70	1	2,5	A	TOMADAS CRESCHES E ATENDIMOS
74	4	30	70	1	2,5	A	TOMADAS CRESCHES E ATENDIMOS
75	4	30	70	1	2,5	A	TOMADAS CRESCHES E ATENDIMOS
76	4	30	70	1	2,5	A	TOMADAS CRESCHES E ATENDIMOS
77	4	30	70	1	2,5	A	TOMADAS CRESCHES E ATENDIMOS
78	4	30	70	1	2,5	A	TOMADAS CRESCHES E ATENDIMOS
79	4	30	70	1	2,5	A	TOMADAS CRESCHES E ATENDIMOS
80	4	30	70	1	2,5	A	TOMADAS CRESCHES E ATENDIMOS
81	4	30	70	1	2,5	A	TOMADAS CRESCHES E ATENDIMOS
82	4	30	70	1	2,5	A	TOMADAS CRESCHES E ATENDIMOS
83	4	30	70	1	2,5	A	TOMADAS CRESCHES E ATENDIMOS
84	4	30	70	1	2,5	A	TOMADAS CRESCHES E ATENDIMOS
85	4	30	70	1	2,5	A	TOMADAS CRESCHES E ATENDIMOS
86	4	30	70	1	2,5	A	TOMADAS CRESCHES E ATENDIMOS
87	4	30	70	1	2,5	A	TOMADAS CRESCHES E ATENDIMOS
88	4	30	70	1	2,5	A	TOMADAS CRESCHES E ATENDIMOS
89	4	30	70	1	2,5	A	TOMADAS CRESCHES E ATENDIMOS
90	4	30	70	1	2,5	A	TOMADAS CRESCHES E ATENDIMOS
91	4	30	70	1	2,5	A	TOMADAS CRESCHES E ATENDIMOS
92	4	30	70	1	2,5	A	TOMADAS CRESCHES E ATENDIMOS
93	4	30	70	1	2,5	A	TOMADAS CRESCHES E ATENDIMOS
94	4	30	70	1	2,5	A	TOMADAS CRESCHES E ATENDIMOS
95	4	30	70	1	2,5	A	TOMADAS CRESCHES E ATENDIMOS
96	4	30	70	1	2,5	A	TOMADAS CRESCHES E ATENDIMOS
97	4	30	70	1	2,5	A	TOMADAS CRESCHES E ATENDIMOS
98	4	30	70	1	2,5	A	TOMADAS CRESCHES E ATENDIMOS
99	4	30	70	1	2,5	A	TOMADAS CRESCHES E ATENDIMOS
100	4	30	70	1	2,5	A	TOMADAS CRESCHES E ATENDIMOS
TOTAL	40	300	1.140	40	2,5	A	RESERVA

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA - QD-3											
CRÉDITO	LÂMPADA (W)			TOMADAS (W)			TOTAL (W)	DISJ (A)	FIO (mm2)	FASE (AB)	DESCRIÇÃO
	1	2	3	4	5	6					
1	4	16	6				936	10	2,5	A	ILUMINAÇÃO
2				11			1100	15	2,5	B	TOMADAS
3					4		400	5	2,5	C	PERIFERIAIS
4						1	1300	25	4,0	A	AR CONDICIONADO
5						1	1300	25	4,0	B	AR CONDICIONADO
6											RESERVA
TOTAL	4	16	6	11	4	2	5156	32	6,0	ABC	
TOTAL INSTALADO							5156	32	6,0	ABC	


QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA - QD-4										DESCRIÇÃO	
CIRCUITO	LÂMPADA (W)				TOMADAS (W)		TOTAL (W)	DSI (A)	FIO (mm ²)		FASE (bco)
	16	32	60	100	130	200					
1		20	2				780	10	2,5	A	ILUMINAÇÃO
2			2	9	2		1160	10	2,5	A	TOMADAS USUÁRIO
3						1	2000	10	4,0	C	AR CONDICIONADO 1
4					1		2000	25	4,0	A	AR CONDICIONADO 2
5											RESERVA
6											RESERVA
TOTAL	0	20	2	9	2	2	5920	32	6,0	ABC	
TOTAL INSTALADO							5920	32	6,0	ABC	

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA - QD-5							
CRIGUOTO	LÂMPADA (W)	TOMADAS (W)	TOTAL (W)	DISJ (A)	DISJ (A)	FASE	DESCRIÇÃO
1	30	18	48	2,0	2,0	2	ILUMINAÇÃO
2	120	120	240	10,4	10,4	2	TOMADA DE LIG. GERAL, SINTONIZ. (FLUOR E OND)
3	9	3	12	0,5	0,5	2	TOMADA DE LIG. GERAL 1 COMUTADOR
4	9	3	12	0,5	0,5	2	TOMADA DE LIG. GERAL 2 COMUTADOR
5	6	2	8	0,3	0,3	2	TOMADA DE LIG. GERAL 3 COMUTADOR
6	9	3	12	0,5	0,5	2	DISPOSITIVO DE SINALIZAÇÃO
7		1	1	0,05	0,05	2	CHUVA CONDICIONADO NA TELHA
8				0,05	0,05	2	CHUVA BOMBA SINALIZANDO
9				0,05	0,05	2	CHUVA SINALIZANDO FERRAJO
10				0,05	0,05	2	CHUVA SINALIZANDO FERRAJO
11				0,05	0,05	2	CHUVA SINALIZANDO FERRAJO
12				0,05	0,05	2	CHUVA SINALIZANDO FERRAJO
13				0,05	0,05	2	CHUVA SINALIZANDO FERRAJO
14				0,05	0,05	2	CHUVA SINALIZANDO FERRAJO
15				0,05	0,05	2	CHUVA SINALIZANDO FERRAJO
16				0,05	0,05	2	CHUVA SINALIZANDO FERRAJO
17				0,05	0,05	2	CHUVA SINALIZANDO FERRAJO
18				0,05	0,05	2	CHUVA SINALIZANDO FERRAJO
19				0,05	0,05	2	CHUVA SINALIZANDO FERRAJO
20				0,05	0,05	2	CHUVA SINALIZANDO FERRAJO
21				0,05	0,05	2	CHUVA SINALIZANDO FERRAJO
22				0,05	0,05	2	CHUVA SINALIZANDO FERRAJO
23				0,05	0,05	2	CHUVA SINALIZANDO FERRAJO
24				0,05	0,05	2	CHUVA SINALIZANDO FERRAJO
25				0,05	0,05	2	CHUVA SINALIZANDO FERRAJO
26				0,05	0,05	2	CHUVA SINALIZANDO FERRAJO
27				0,05	0,05	2	CHUVA SINALIZANDO FERRAJO
28				0,05	0,05	2	CHUVA SINALIZANDO FERRAJO
29				0,05	0,05	2	CHUVA SINALIZANDO FERRAJO
30				0,05	0,05	2	CHUVA SINALIZANDO FERRAJO
31				0,05	0,05	2	CHUVA SINALIZANDO FERRAJO
32				0,05	0,05	2	CHUVA SINALIZANDO FERRAJO
33				0,05	0,05	2	CHUVA SINALIZANDO FERRAJO
34				0,05	0,05	2	CHUVA SINALIZANDO FERRAJO
35				0,05	0,05	2	CHUVA SINALIZANDO FERRAJO
36				0,05	0,05	2	CHUVA SINALIZANDO FERRAJO
37				0,05	0,05	2	CHUVA SINALIZANDO FERRAJO
38				0,05	0,05	2	CHUVA SINALIZANDO FERRAJO
39				0,05	0,05	2	CHUVA SINALIZANDO FERRAJO
40				0,05	0,05	2	CHUVA SINALIZANDO FERRAJO
41				0,05	0,05	2	CHUVA SINALIZANDO FERRAJO
42				0,05	0,05	2	CHUVA SINALIZANDO FERRAJO
43				0,05	0,05	2	CHUVA SINALIZANDO FERRAJO
44				0,05	0,05	2	CHUVA SINALIZANDO FERRAJO
45				0,05	0,05	2	CHUVA SINALIZANDO FERRAJO
46				0,05	0,05	2	CHUVA SINALIZANDO FERRAJO
47				0,05	0,05	2	CHUVA SINALIZANDO FERRAJO
48				0,05	0,05	2	CHUVA SINALIZANDO FERRAJO
49				0,05	0,05	2	CHUVA SINALIZANDO FERRAJO
50				0,05	0,05	2	CHUVA SINALIZANDO FERRAJO
51				0,05	0,05	2	CHUVA SINALIZANDO FERRAJO
52				0,05	0,05	2	CHUVA SINALIZANDO FERRAJO
53				0,05	0,05	2	CHUVA SINALIZANDO FERRAJO
54				0,05	0,05	2	CHUVA SINALIZANDO FERRAJO
55				0,05	0,05	2	CHUVA SINALIZANDO FERRAJO
56				0,05	0,05	2	CHUVA SINALIZANDO FERRAJO
57				0,05	0,05	2	CHUVA SINALIZANDO FERRAJO
58				0,05	0,05	2	CHUVA SINALIZANDO FERRAJO
59				0,05	0,05	2	CHUVA SINALIZANDO FERRAJO
60				0,05	0,05	2	CHUVA SINALIZANDO FERRAJO
61				0,05	0,05	2	CHUVA SINALIZANDO FERRAJO
62				0,05	0,05	2	CHUVA SINALIZANDO FERRAJO
63				0,05	0,05	2	CHUVA SINALIZANDO FERRAJO
64				0,05	0,05	2	CHUVA SINALIZANDO FERRAJO
65				0,05	0,05	2	CHUVA SINALIZANDO FERRAJO
66				0,05	0,05	2	CHUVA SINALIZANDO FERRAJO
67				0,05	0,05	2	CHUVA SINALIZANDO FERRAJO
68				0,05	0,05	2	CHUVA SINALIZANDO FERRAJO
69				0,05	0,05	2	CHUVA SINALIZANDO FERRAJO
70				0,05	0,05	2	CHUVA SINALIZANDO FERRAJO
71				0,05	0,05	2	CHUVA SINALIZANDO FERRAJO
72				0,05	0,05	2	CHUVA SINALIZANDO FERRAJO
73				0,05	0,05	2	CHUVA SINALIZANDO FERRAJO
74				0,05	0,05	2	CHUVA SINALIZANDO FERRAJO
75				0,05	0,05	2	CHUVA SINALIZANDO FERRAJO
76				0,05	0,05	2	CHUVA SINALIZANDO FERRAJO
77				0,05	0,05	2	CHUVA SINALIZANDO FERRAJO
78				0,05	0,05	2	CHUVA SINALIZANDO FERRAJO
79				0,05	0,05	2	CHUVA SINALIZANDO FERRAJO
80				0,05	0,05	2	CHUVA SINALIZANDO FERRAJO
81				0,05	0,05	2	CHUVA SINALIZANDO FERRAJO
82				0,05	0,05	2	CHUVA SINALIZANDO FERRAJO
83				0,05	0,05	2	CHUVA SINALIZANDO FERRAJO
84				0,05	0,05	2	CHUVA SINALIZANDO FERRAJO
85				0,05	0,05	2	CHUVA SINALIZANDO FERRAJO
86				0,05	0,05	2	CHUVA SINALIZANDO FERRAJO
87				0,05	0,05	2	CHUVA SINALIZANDO FERRAJO
88				0,05	0,05	2	CHUVA SINALIZANDO FERRAJO
89				0,05	0,05	2	CHUVA SINALIZANDO FERRAJO
90				0,05	0,05	2	CHUVA SINALIZANDO FERRAJO
91				0,05	0,05	2	CHUVA SINALIZANDO FERRAJO
92				0,05	0,05	2	CHUVA SINALIZANDO FERRAJO
93				0,05	0,05	2	CHUVA SINALIZANDO FERRAJO
94				0,05	0,05	2	CHUVA SINALIZANDO FERRAJO
95				0,05	0,05	2	CHUVA SINALIZANDO FERRAJO
96				0,05	0,05	2	CHUVA SINALIZANDO FERRAJO
97				0,05	0,05	2	CHUVA SINALIZANDO FERRAJO
98				0,05	0,05	2	CHUVA SINALIZANDO FERRAJO
99				0,05	0,05	2	CHUVA SINALIZANDO FERRAJO
100				0,05	0,05	2	CHUVA SINALIZANDO FERRAJO
TOTAL INSTALAÇÃO	150	280	0	27	1	8	RESERVA
TOTAL				35796	50	100	ABC
				35796	50	100	ABC


QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FONE - QD-6										
CRÉDITO	LÂMPADA (W)					TOMADAS (W)	DSEI (VA)	FONE (mm2)	FASE (KNC)	DESCRIÇÃO
	32	70	250	100	200					
1	63	5	1				1944	20	2,5 A	ILUMINAÇÃO
2			9	1			1100	10	2,5 B	10X SALAS PROFESSORES, ALMOXARFARIA E SANT. N. E. FEM.
3					2		1000	10	2,5 B	2 ALMOXARFARIA
4	6	2					1200	10	2,5 B	10X SALAS RECEPCAO E DIRETORIA
5		4					1000	10	2,5 B	10X SALAS RECEPCAO E DIRETORIA
6							1000	10	2,5 B	10X SALAS RECEPCAO E DIRETORIA
7							2000	25	4,0 A	ARM. COND. SELECION. TR. LUMIN. (FONE E USO GRUPO)
8							2000	25	4,0 A	ARM. COND. SELECION. RESERVA
9							2000	25	4,0 A	ARM. COND. SELECION. RESERVA
TOTAL	40	5	1	1	1	3	17984	52	8,0	ABR
TOTAL							12844	32	8,0	ABR

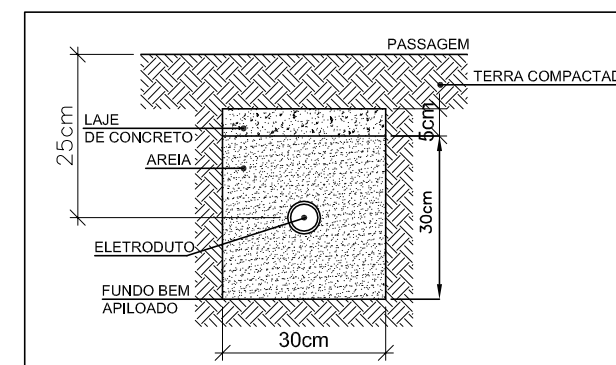


- 1) O ATERRAMENTO DEVERÁ SER EXECUTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA, QUE DEVERÁ FAZER A MEDIÇÃO DA RESISTÊNCIA DO ATERRAMENTO COM O TERRÔMETRO E APRESENTAR LAUDO ASSINADO.
- 2) A RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO DEVE SER INFERIOR A 10ohms.
- 3) TODAS AS HASTES DE ATERRAMENTO DA OBRA SERÃO INTERLIGADAS

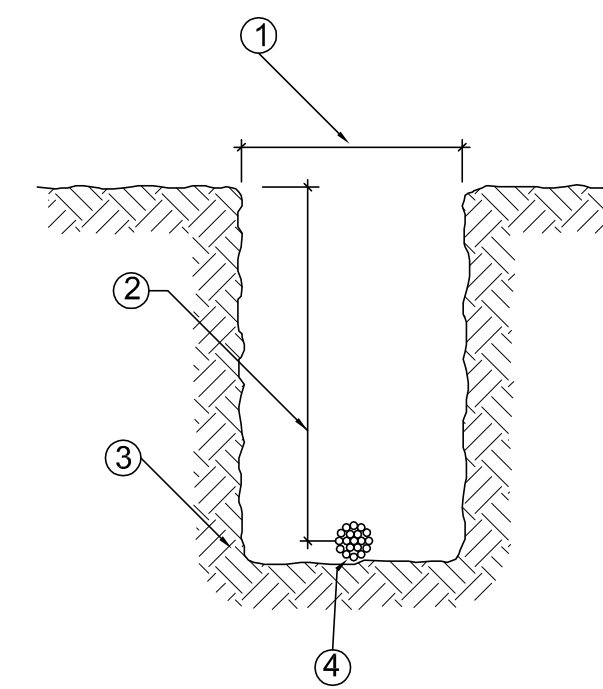

LEGENDA	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO
①	LARGURA RECOMENDADA É 300mm
②	PROFUNDIDADE MÍNIMA É 500mm
③	VALA PARA A ACOMODADAÇÃO DA MALHA DE ATERRAMENTO
④	CABO DE COBRE NU 16mm ²

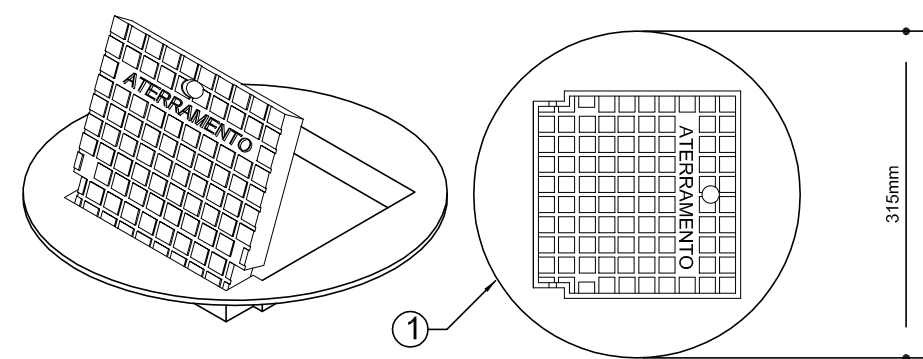

LEGENDA	
①	CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO EM PVC COM TAMPA DE FERRO FUNDEDO REFORÇADA
②	COM BOCAL INTERIOR QUADRADO ARTICULADO E BORDA EXTERIOR REDONDA Ø300mm PARA PASSADOS E PRISOS SUSTOIS À CAIXA PRESADA
③	CABO DE COBRE NU 16mm ²
④	CONECTOR DE MEDIÇÃO REF.: TEL-560
⑤	SOLA EXOTÉRMICA TIPO HCL SNF. 50
⑥	CABO DE COBRE NU 16mm ²

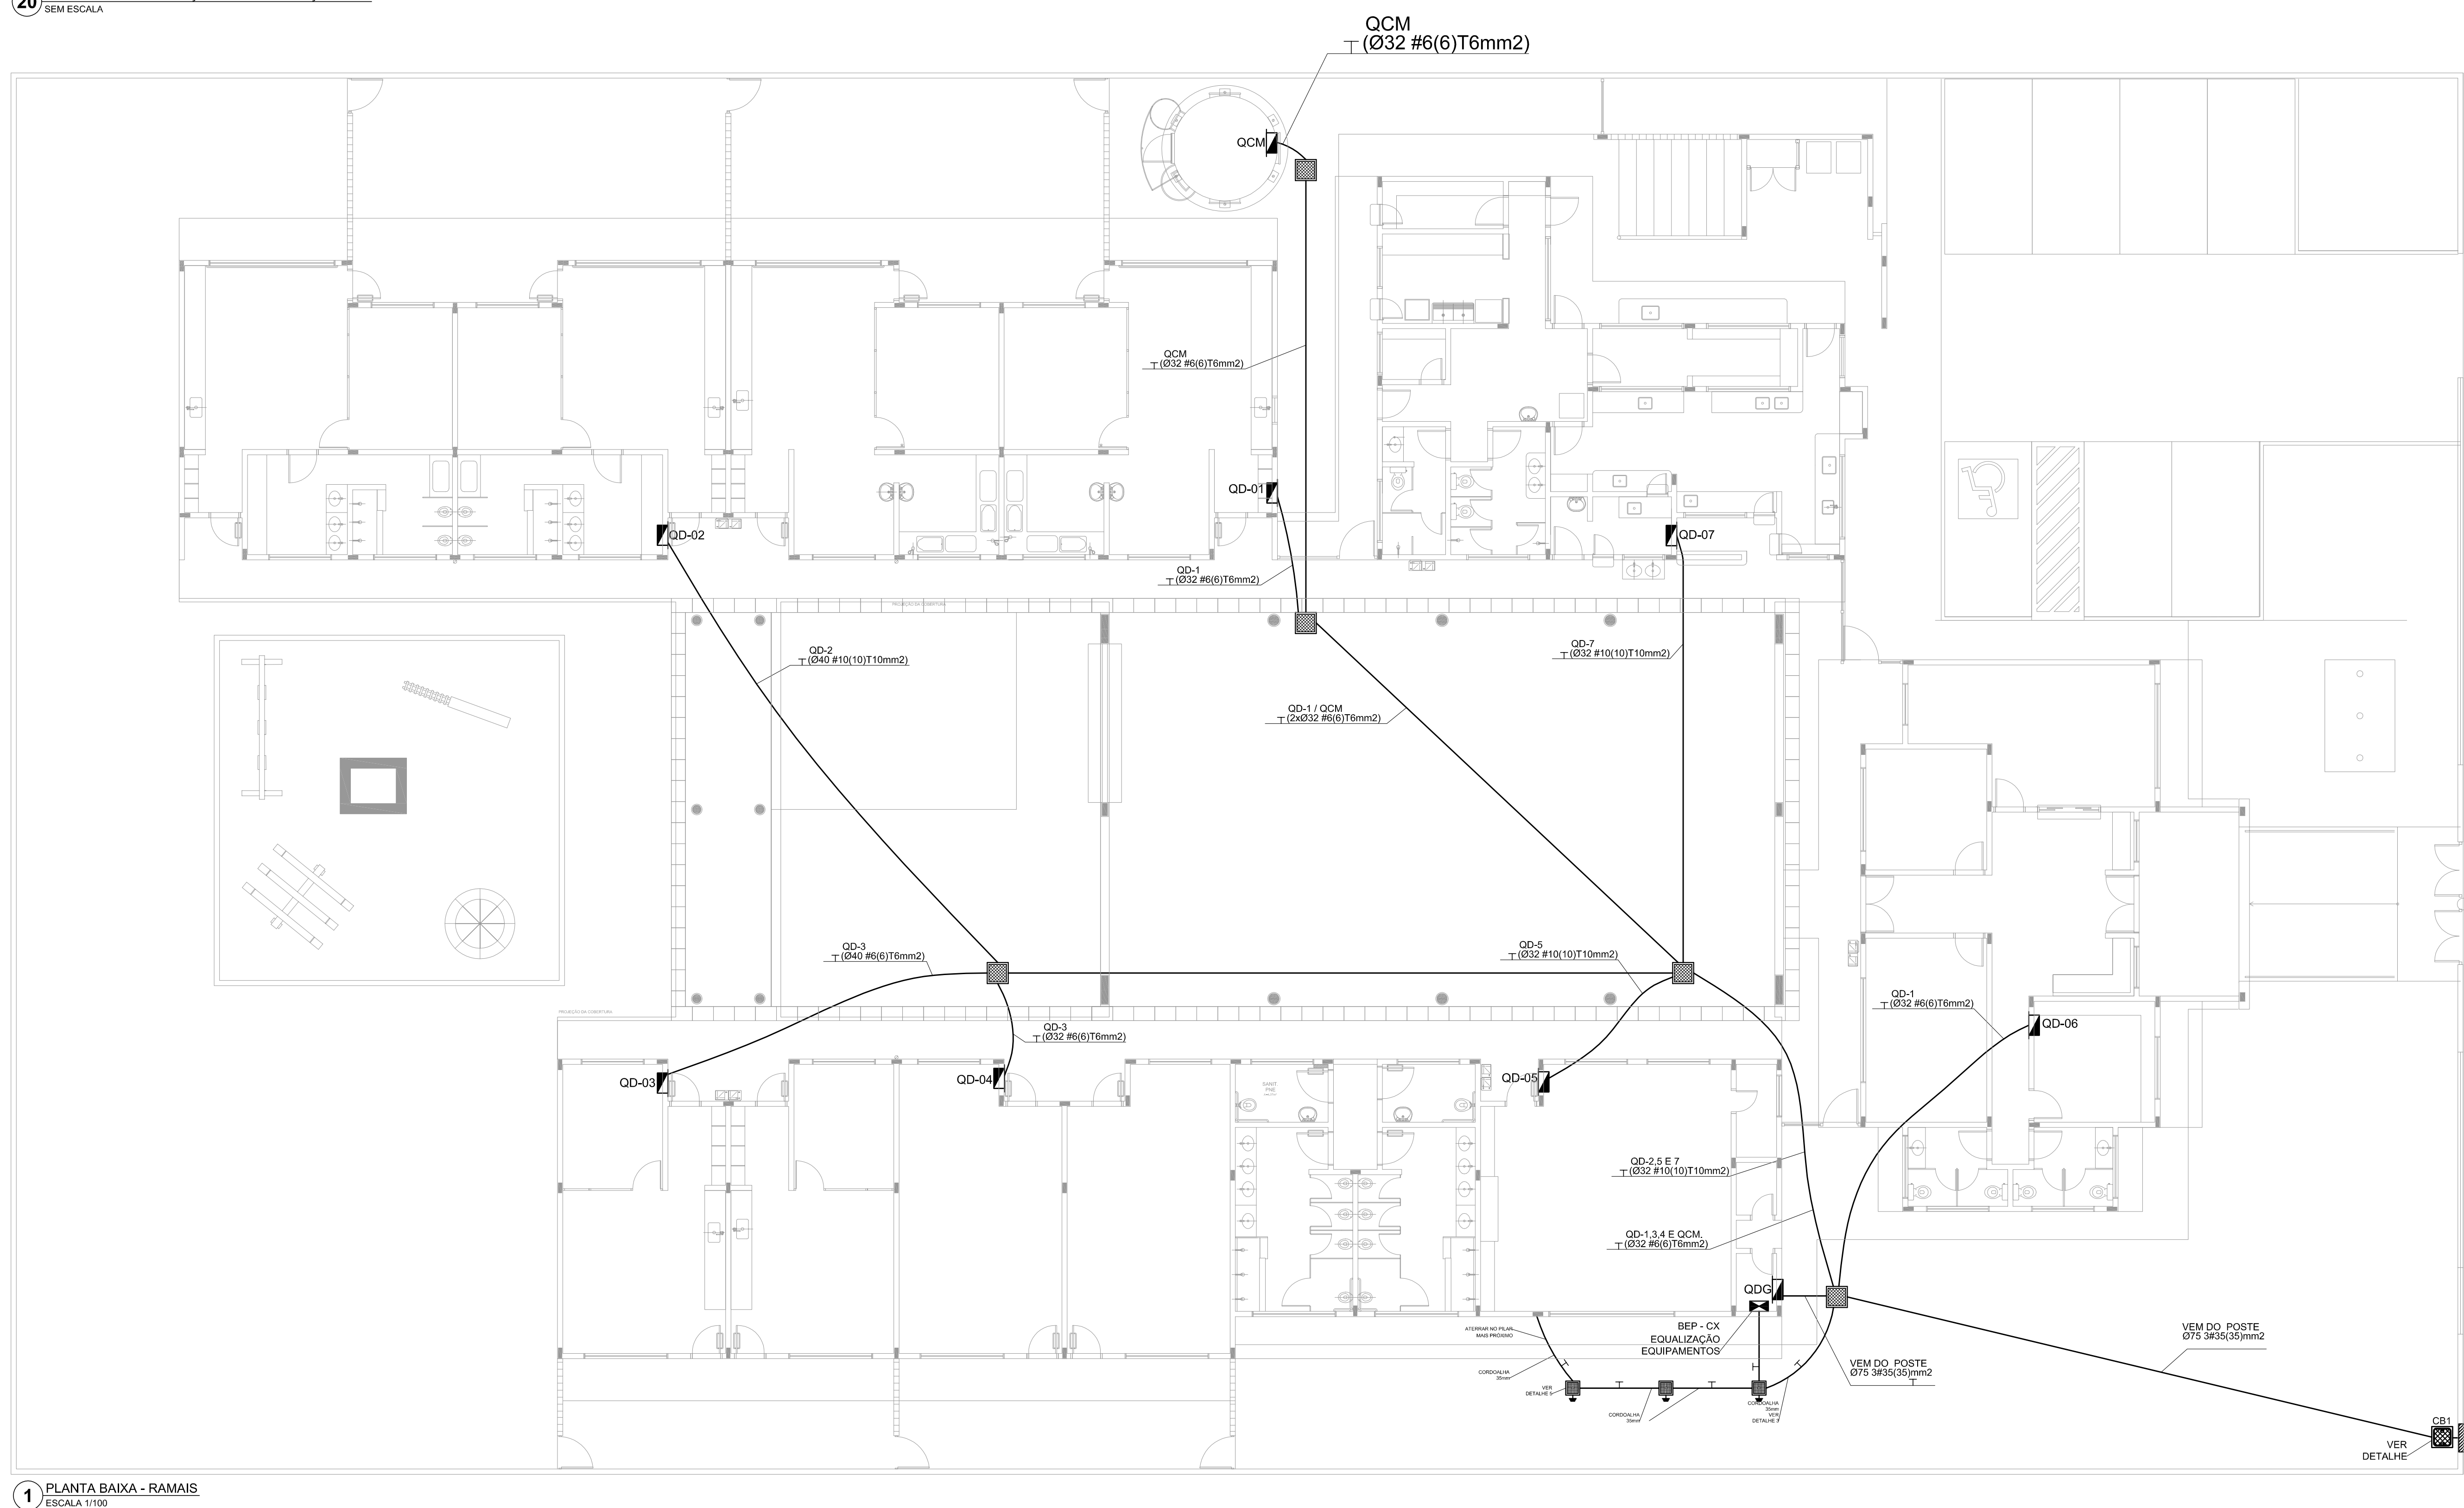

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Ministério da Educação

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
PAÍS RICO E PAÍS SEM POBREZA

PROJETO PADRÃO - FNDE

PROPRIETÁRIO:: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

ENDEREÇO: _____

PROPRIETÁRIO _____

RESP. TÉCNICO	CREA
---------------	------

AUTOR DO PROJETO	CNU
------------------	-----

DLFO	CREA
------	------

RA

OBSERVAÇÕES:

PROGRAMA PROINFÂNCIA - PROJETO TIPO B