

Marabá 27 de OUTUBRO de 2023

COTAÇÃO

SEASP

MANUTENÇÃO PREVENTIVA					
Item	Especificação dos Serviços/Equipamentos	Unidade	Quant	VALOR UNIT.	Valor total
1	Manutenção PREVENTIVA condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 7.000 BTU's - 220V	Unidade	2	R\$ 120,00	R\$ 240,00
2	Manutenção PREVENTIVA condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 9.000 BTU's - 220V	Unidade	10	R\$ 240,00	R\$ 2.400,00
3	Manutenção PREVENTIVA condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 12.000 BTU's - 220V	Unidade	130	R\$ 240,00	R\$ 31.200,00
4	Manutenção PREVENTIVA condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 18.000 BTU's - 220V	Unidade	30	R\$ 300,00	R\$ 9.000,00
5	Manutenção PREVENTIVA condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 24.000 BTU's - 220V	Unidade	15	R\$ 350,00	R\$ 5.250,00
6	Manutenção PREVENTIVA condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 30.000 BTU's - 220V	Unidade	8	R\$ 400,00	R\$ 3.200,00
7	Manutenção PREVENTIVA condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 60.000 BTU's - 220V	Unidade	3	R\$ 500,00	R\$ 1.500,00
TOTAL					R\$ 52.790,00
MANUTENÇÃO CORRETIVA					
Item	Especificação dos Serviços/Equipamentos	Unidade	Quant.	Valor unit.	Valor total

RAZÃO SOCIAL: BRUNO PEREIRA TEIXEIRA
CNPJ: 34.981.676/0001-25
Avenida dois mil nº 151 – Belo Horizonte Marabá/PA
(94) 99147-5868

8	Manutenção CORRETIVA/RECARGA DE GÁS em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 7.000 BTU's - R22 OU R410 Com fornecimento do material por conta da contratada.	Unidade	5	R\$ 250,00	R\$ 1.250,00
9	Manutenção CORRETIVA/RECARGA DE GÁS em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 9.000 BTU's - R22 OU R410 Com fornecimento do material por conta da contratada.	Unidade	10	R\$ 250,00	R\$ 2.500,00
10	Manutenção CORRETIVA/RECARGA DE GÁS em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 12.000 BTU's - R22 OU R410 Com fornecimento do material por conta da contratada.	Unidade	130	R\$ 250,00	R\$ 32.500,00
11	Manutenção CORRETIVA/RECARGA DE GÁS em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 18.000 BTU's - R22 OU R410 Com fornecimento do material por conta da contratada.	Unidade	30	R\$ 300,00	R\$ 9.000,00
12	Manutenção CORRETIVA/RECARGA DE GÁS em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 24.000 BTU's - R22 OU R410 Com fornecimento do material por conta da contratada.	Unidade	15	R\$ 330,00	R\$ 4.950,00
13	Manutenção CORRETIVA/RECARGA DE GÁS em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 30.000 BTU's - R22 OU R410	Unidade	8	R\$ 400,00	R\$ 3.200,00
14	Manutenção CORRETIVA RECARGA DE GÁS em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 60.000 BTU's - R22 OU R410 Com fornecimento do material por conta da contratada.	Unidade	3	R\$ 550,00	R\$ 1.650,00

RAZÃO SOCIAL: BRUNO PEREIRA TEIXEIRA
CNPJ: 34.981.676/0001-25
Avenida dois mil nº 151 – Belo Horizonte Marabá/PA
(94) 99147-5868

15	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE CAPACITORES do motor ventilador e compressor em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 7.000 BTU'S a 12.000 BTU's	Unidade	75	R\$ 200,00	R\$ 15.000,00
16	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE CAPACITORES do motor ventilador e compressor Com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 18.000 BTU'S a 24.000 BTU's	Unidade	20	R\$ 200,00	R\$ 4.000,00
17	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE CAPACITORES do motor ventilador e compressor Com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 30.000 BTU'S a 60.000 BTU's	Unidade	10	R\$ 200,00	R\$ 2.000,00
18	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE SENSOR DE TEMPERATURA, SENSOR DEGELO e PROTETOR TERMICO Com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo split, capacidade nominal de 7.000 BTU'S a 12.000 BTU's	Unidade	30	R\$ 200,00	R\$ 6.000,00
19	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE SENSOR DE TEMPERATURA, SENSOR DEGELO e PROTETOR TERMICO Com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 18.000 BTU'S a 24.000 BTU's	Unidade	20	R\$ 200,00	R\$ 4.000,00
20	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE SENSOR DE TEMPERATURA da unidade Evaporadora e SENSOR DEGELO Com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 30.000 BTU'S a 60.000 BTU's	Unidade	5	R\$ 200,00	R\$ 1.000,00

RAZÃO SOCIAL: BRUNO PEREIRA TEIXEIRA
CNPJ: 34.981.676/0001-25
Avenida dois mil nº 151 – Belo Horizonte Marabá/PA
(94) 99147-5868

21	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE COMPRESSOR com limpeza de sistema. Fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 7.000 BTU SPLIT.	Unidade	1	R\$ 800,00	R\$ 800,00
22	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE COMPRESSOR com Limpeza de sistema com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 9.000 BTU SPLIT.	Unidade	2	R\$ 1.200,00	R\$ 2.400,00
23	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE COMPRESSOR com Limpeza de sistema com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 12.000 BTU SPLIT.	Unidade	10	R\$ 1.300,00	R\$ 13.000,00
24	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE COMPRESSOR com Limpeza de sistema com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 18.000 BTU SPLIT.	Unidade	5	R\$ 1.600,00	R\$ 8.000,00
25	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE COMPRESSOR com Limpeza de sistema com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 24.000 BTU SPLIT.	Unidade	5	R\$ 2.000,00	R\$ 10.000,00
26	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE COMPRESSOR com Limpeza de sistema com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 30.000 BTU SPLIT.	Unidade	2	R\$ 2.300,00	R\$ 4.600,00
27	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE COMPRESSOR com Limpeza de sistema com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 60.000 BTU SPLIT.	Unidade	1	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00

RAZÃO SOCIAL: BRUNO PEREIRA TEIXEIRA
 CNPJ: 34.981.676/0001-25
 Avenida dois mil nº 151 – Belo Horizonte Marabá/PA
 (94) 99147-5868

28	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE MOTOR VENTILADOR da unidade EVAPORADORA com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 7.000 BTU'S a 12.000 BTU'S SPLIT.	Unidade	2	R\$ 400,00	R\$ 800,00
29	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE MOTOR VENTILADOR da unidade EVAPORADORA com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 18.000 BTU's a 24.000 BTU's SPLIT	Unidade	5	R\$ 430,00	R\$ 2.150,00
30	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE MOTOR VENTILADOR da unidade EVAPORADORA com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 30.000 BTU's a 60.000 BTU's SPLIT.	Unidade	3	R\$ 550,00	R\$ 1.650,00
31	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE MOTOR VENTILADOR da unidade CONDENSADORA com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 7.000 BTU'S a 12.000 BTU'S SPLIT.	Unidade	10	R\$ 400,00	R\$ 4.000,00
32	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE MOTOR VENTILADOR da unidade CONDENSADORA com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 18.000 BTU's a 24.000 BTU's SPLIT	Unidade	5	R\$ 430,00	R\$ 2.150,00
33	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE MOTOR VENTILADOR da unidade CONDENSADORA com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 30.000 BTU's a 60.000 BTU's SPLIT.	Unidade	3	R\$ 550,00	R\$ 1.650,00

RAZÃO SOCIAL: BRUNO PEREIRA TEIXEIRA

CNPJ: 34.981.676/0001-25

Avenida dois mil nº 151 – Belo Horizonte Marabá/PA

(94) 99147-5868

34	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE CONTADORA com retificação elétrica e fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 18.000 BTU's a 60.000 BTU SPLIT.	Unidade	10	R\$ 400,00	R\$ 4.000,00
35	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE PLACA DE COMANDOS ELETRÔNICOS DO EVAPORADOR com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 7.000 BTU SPLIT.	Unidade	1	R\$ 550,00	R\$ 550,00
36	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE PLACA DE COMANDOS ELETRÔNICOS DO EVAPORADOR com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 9.000 BTU SPLIT.	Unidade	3	R\$ 600,00	R\$ 1.800,00
37	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE PLACA DE COMANDOS ELETRÔNICOS DO EVAPORADOR com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 12.000 BTU SPLIT.	Unidade	5	R\$ 650,00	R\$ 3.250,00
38	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE PLACA DE COMANDOS ELETRÔNICO DO EVAPORADOR com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 18.000 BTU SPLIT.	Unidade	5	R\$ 750,00	R\$ 3.750,00
39	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE PLACA DE COMANDOS ELETRÔNICOS DO EVAPORADOR com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 24.000 BTU SPLIT.	Unidade	4	R\$ 900,00	R\$ 3.600,00

RAZÃO SOCIAL: BRUNO PEREIRA TEIXEIRA
CNPJ: 34.981.676/0001-25
Avenida dois mil nº 151 – Belo Horizonte Marabá/PA
(94) 99147-5868

40	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE PLACA DE COMANDOS ELETRÔNICOS DO EVAPORADOR com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 30.000 BTU SPLIT.	Unidade	2	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00
41	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE PLACA DE COMANDOS ELETRÔNICOS DO EVAPORADOR com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 60.000 BTU SPLIT.	Unidade	2	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00
42	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE PLACA DE COMANDOS ELETRÔNICOS DA UND CONDENSADORA com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 7.000 BTU SPLIT.	Unidade	1	R\$ 600,00	R\$ 600,00
43	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE PLACA DE COMANDOS ELETRÔNICOS DA UND CONDENSADORA com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 9.000 BTU SPLIT.	Unidade	5	R\$ 650,00	R\$ 3.250,00
44	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE PLACA DE COMANDOS ELETRÔNICOS DA UND CONDENSADOR com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 12.000 BTU SPLIT.	Unidade	5	R\$ 750,00	R\$ 3.750,00
45	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE PLACA DE COMANDOS ELETRÔNICOS DA UND CONDENSADOR com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 18.000 BTU SPLIT.	Unidade	3	R\$ 850,00	R\$ 2.550,00

RAZÃO SOCIAL: BRUNO PEREIRA TEIXEIRA
CNPJ: 34.981.676/0001-25
Avenida dois mil nº 151 – Belo Horizonte Marabá/PA
(94) 99147-5868

46	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE PLACA DE COMANDOS ELETRÔNICOS DA UND CONDENSADOR com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 24.000 BTU SPLIT.	Unidade	4	R\$ 1.000,00	R\$ 4.000,00
47	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE PLACA DE COMANDOS ELETRÔNICOS DA UND CONDENSADOR com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 30.000 BTU SPLIT.	Unidade	3	R\$ 1.100,00	R\$ 3.300,00
48	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE PLACA DE COMANDOS ELETRÔNICOS DA UND CONDENSADOR com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 60.000 BTU SPLIT.	Unidade	1	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
49	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE TURBINA da unidade Evaporadora com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 7.000 BTU'S a 12.000 BTU's	Unidade	5	R\$ 400,00	R\$ 2.000,00
50	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE TURBINA da unidade Evaporadora com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 18.000 BTU'S a 24.000 BTU's	Unidade	5	R\$ 500,00	R\$ 2.500,00
51	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE TURBINA da unidade Evaporadora com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 30.000 BTU'S a 60.000 BTU's	Unidade	3	R\$ 550,00	R\$ 1.650,00

RAZÃO SOCIAL: BRUNO PEREIRA TEIXEIRA

CNPJ: 34.981.676/0001-25

Avenida dois mil nº 151 – Belo Horizonte Marabá/PA

(94) 99147-5868

52	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE HÉLICE da unidade Evaporadora com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 7.000 BTU'S a 12.000 BTU's	Unidade	25	R\$ 400,00	R\$ 10.000,00
53	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE HÉLICE da unidade Evaporadora com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 18.000 BTU'S a 24.000 BTU's	Unidade	5	R\$ 400,00	R\$ 2.000,00
54	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE HÉLICE da unidade Evaporadora com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 30.000 BTU'S a 60.000 BTU's	Unidade	3	R\$ 450,00	R\$ 1.350,00
55	AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO original ou similar compatível, quando solicitado pela ADMINISTRAÇÃO com as devidas configurações e bateria/pilhas.	Unidade	15	R\$ 150,00	R\$ 2.250,00
56	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 7.000 BTUS A 12.000 BTUS com 2 metros de tubos de cobre, bitola conforme especificação do equipamento, suporte da unidade condensadora, isolamento térmica e ponto elétrico. Com fornecimento do material por conta da contratada deixando em perfeito funcionamento.	Unidade	20	R\$ 500,00	R\$ 10.000,00
57	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS A 24.000 BTUS com 2 metros de tubos de cobre, bitola conforme especificação do equipamento, suporte da unidade condensadora, isolamento térmica e ponto elétrico. Com fornecimento do material por conta da contratada deixando em perfeito funcionamento.	Unidade	8	R\$ 800,00	R\$ 6.400,00

RAZÃO SOCIAL: BRUNO PEREIRA TEIXEIRA
CNPJ: 34.981.676/0001-25
Avenida dois mil nº 151 – Belo Horizonte Marabá/PA
(94) 99147-5868



RAZÃO SOCIAL: BRUNO PEREIRA TEIXEIRA
CNPJ: 34.981.676/0001-25
Avenida dois mil nº 151 – Belo Horizonte Marabá/PA
(94) 99147-5868

COTAÇÃO

Aos Cuidados do
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEASP

MANUTENÇÃO PREVENTIVA					
Item	Especificação dos Serviços/Equipamentos	Unidade	Quant	VALOR UNIT.	Valor total
1	Manutenção PREVENTIVA condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 7.000 BTU's - 220V	Unidade	2	R\$ 250,00	R\$ 500,00
2	Manutenção PREVENTIVA condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 9.000 BTU's - 220V	Unidade	10	R\$ 300,00	R\$ 3.000,00
3	Manutenção PREVENTIVA condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 12.000 BTU's - 220V	Unidade	130	R\$ 300,00	R\$ 39.000,00
4	Manutenção PREVENTIVA condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 18.000 BTU's - 220V	Unidade	30	R\$ 360,00	R\$ 10.800,00
5	Manutenção PREVENTIVA condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 24.000 BTU's - 220V	Unidade	15	R\$ 400,00	R\$ 6.000,00
6	Manutenção PREVENTIVA condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 30.000 BTU's - 220V	Unidade	8	R\$ 500,00	R\$ 4.000,00
7	Manutenção PREVENTIVA condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 60.000 BTU's - 220V	Unidade	3	R\$ 700,00	R\$ 2.100,00
TOTAL					R\$ 65.400,00
MANUTENÇÃO CORRETIVA					
Item	Especificação dos Serviços/Equipamentos	Unidade	Quant.	Valor unit.	Valor total
8	Manutenção CORRETIVA/RECARGA DE GÁS em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 7.000 BTU's - R22 OU R410 Com fornecimento do material por conta da contratada.	Unidade	5	R\$ 350,00	R\$ 1.750,00
9	Manutenção CORRETIVA/RECARGA DE GÁS em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 9.000 BTU's - R22 OU R410 Com fornecimento do material por conta da contratada.	Unidade	10	R\$ 400,00	R\$ 4.000,00

RAZÃO SOCIAL: BRUNO ARAUJO DOS PASSOS

CNPJ: 26.077.955/0001-30 INS. EST.: 15.536.067.1 INSC. MUN.: 600041

Travessa Nossa Senhora Aparecida nº 1195 Frente, CEP: 68.501-290 Liberdade, Marabá – PA

E-mail: bruno.p.araujo@hotmail.com

(94) 9 99185-7690/98134-8272

10	Manutenção CORRETIVA/RECARGA DE GÁS em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 12.000 BTU's - R22 OU R410 Com fornecimento do material por conta da contratada.	Unidade	130	R\$ 400,00	R\$ 52.000,00
11	Manutenção CORRETIVA/RECARGA DE GÁS em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 18.000 BTU's - R22 OU R410 Com fornecimento do material por conta da contratada.	Unidade	30	R\$ 425,00	R\$ 12.750,00
12	Manutenção CORRETIVA/RECARGA DE GÁS em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 24.000 BTU's - R22 OU R410 Com fornecimento do material por conta da contratada.	Unidade	15	R\$ 450,00	R\$ 6.750,00
13	Manutenção CORRETIVA/RECARGA DE GÁS em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 30.000 BTU's - R22 OU R410	Unidade	8	R\$ 480,00	R\$ 3.840,00
14	Manutenção CORRETIVA RECARGA DE GÁS em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 60.000 BTU's - R22 OU R410 Com fornecimento do material por conta da contratada.	Unidade	3	R\$ 550,00	R\$ 1.650,00
15	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE CAPACITORES do motor ventilador e compressor em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 7.000 BTU'S a 12.000 BTU's	Unidade	75	R\$ 225,00	R\$ 16.875,00
16	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE CAPACITORES do motor ventilador e compressor Com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 18.000 BTU'S a 24.000 BTU's	Unidade	20	R\$ 225,00	R\$ 4.500,00
17	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE CAPACITORES do motor ventilador e compressor Com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 30.000 BTU'S a 60.000 BTU's	Unidade	10	R\$ 225,00	R\$ 2.250,00
18	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE SENSOR DE TEMPERATURA, SENSOR DEGELO e PROTETOR TERMICO Com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo split, capacidade nominal de 7.000 BTU'S a 12.000 BTU's	Unidade	30	R\$ 225,00	R\$ 6.750,00
19	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE SENSOR DE TEMPERATURA, SENSOR DEGELO e PROTETOR TERMICO Com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 18.000 BTU'S a 24.000 BTU's	Unidade	20	R\$ 225,00	R\$ 4.500,00
20	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE SENSOR DE TEMPERATURA da unidade Evaporadora e SENSOR DEGELO Com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 30.000 BTU'S a 60.000 BTU's	Unidade	5	R\$ 225,00	R\$ 1.125,00

RAZÃO SOCIAL: BRUNO ARAUJO DOS PASSOS

CNPJ: 26.077.955/0001-30 INS. EST.: 15.536.067.1 INSC. MUN.: 600041

Travessa Nossa Senhora Aparecida n° 1195 Frente, CEP: 68.501-290 Liberdade, Marabá – PA

E-mail: bruno.p.araujo@hotmail.com

(94) 9 99185-7690/98134-8272

21	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE COMPRESSOR com limpeza de sistema. Fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 7.000 BTU SPLIT.	Unidade	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
22	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE COMPRESSOR com Limpeza de sistema com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 9.000 BTU SPLIT.	Unidade	2	R\$ 1.400,00	R\$ 2.800,00
23	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE COMPRESSOR com Limpeza de sistema com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 12.000 BTU SPLIT.	Unidade	10	R\$ 1.500,00	R\$ 15.000,00
24	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE COMPRESSOR com Limpeza de sistema com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 18.000 BTU SPLIT.	Unidade	5	R\$ 1.800,00	R\$ 9.000,00
25	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE COMPRESSOR com Limpeza de sistema com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 24.000 BTU SPLIT.	Unidade	5	R\$ 2.200,00	R\$ 11.000,00
26	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE COMPRESSOR com Limpeza de sistema com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 30.000 BTU SPLIT.	Unidade	2	R\$ 2.500,00	R\$ 5.000,00
27	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE COMPRESSOR com Limpeza de sistema com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 60.000 BTU SPLIT.	Unidade	1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
28	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE MOTOR VENTILADOR da unidade EVAPORADORA com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 7.000 BTU'S a 12.000 BTU'S SPLIT.	Unidade	2	R\$ 500,00	R\$ 1.000,00
29	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE MOTOR VENTILADOR da unidade EVAPORADORA com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 18.000 BTU's a 24.000 BTU's SPLIT	Unidade	5	R\$ 550,00	R\$ 2.750,00
30	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE MOTOR VENTILADOR da unidade EVAPORADORA com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 30.000 BTU's a 60.000 BTU's SPLIT.	Unidade	3	R\$ 850,00	R\$ 2.550,00
31	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE MOTOR VENTILADOR da unidade CONDENSADORA com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 7.000 BTU'S a 12.000 BTU'S SPLIT.	Unidade	10	R\$ 500,00	R\$ 5.000,00

RAZÃO SOCIAL: BRUNO ARAUJO DOS PASSOS

CNPJ: 26.077.955/0001-30 INS. EST.: 15.536.067.1 INSC. MUN.: 600041

Travessa Nossa Senhora Aparecida n° 1195 Frente, CEP: 68.501-290 Liberdade, Marabá – PA

E-mail: bruno.p.araujo@hotmail.com

(94) 9 99185-7690/98134-8272

32	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE MOTOR VENTILADOR da unidade CONDENSADORA com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 18.000 BTU's a 24.000 BTU's SPLIT	Unidade	5	R\$ 550,00	R\$ 2.750,00
33	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE MOTOR VENTILADOR da unidade CONDENSADORA com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 30.000 BTU's a 60.000 BTU's SPLIT.	Unidade	3	R\$ 850,00	R\$ 2.550,00
34	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE CONTADOR com retificação elétrica e fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 18.000 BTU's a 60.000 BTU SPLIT.	Unidade	10	R\$ 500,00	R\$ 5.000,00
35	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE PLACA DE COMANDOS ELETRÔNICOS DO EVAPORADOR com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 7.000 BTU SPLIT.	Unidade	1	R\$ 700,00	R\$ 700,00
36	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE PLACA DE COMANDOS ELETRÔNICOS DO EVAPORADOR com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 9.000 BTU SPLIT.	Unidade	3	R\$ 850,00	R\$ 2.550,00
37	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE PLACA DE COMANDOS ELETRÔNICOS DO EVAPORADOR com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 12.000 BTU SPLIT.	Unidade	5	R\$ 850,00	R\$ 4.250,00
38	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE PLACA DE COMANDOS ELETRÔNICO DO EVAPORADOR com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 18.000 BTU SPLIT.	Unidade	5	R\$ 950,00	R\$ 4.750,00
39	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE PLACA DE COMANDOS ELETRÔNICOS DO EVAPORADOR com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 24.000 BTU SPLIT.	Unidade	4	R\$ 1.050,00	R\$ 4.200,00
40	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE PLACA DE COMANDOS ELETRÔNICOS DO EVAPORADOR com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 30.000 BTU SPLIT.	Unidade	2	R\$ 1.200,00	R\$ 2.400,00
41	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE PLACA DE COMANDOS ELETRÔNICOS DO EVAPORADOR com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 60.000 BTU SPLIT.	Unidade	2	R\$ 1.300,00	R\$ 2.600,00
42	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE PLACA DE COMANDOS ELETRÔNICOS DA UND CONDENSADORA com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 7.000 BTU SPLIT.	Unidade	1	R\$ 700,00	R\$ 700,00

RAZÃO SOCIAL: BRUNO ARAUJO DOS PASSOS

CNPJ: 26.077.955/0001-30 INS. EST.: 15.536.067.1 INSC. MUN.: 600041

Travessa Nossa Senhora Aparecida n° 1195 Frente, CEP: 68.501-290 Liberdade, Marabá – PA

E-mail: bruno.p.araujo@hotmail.com

(94) 9 99185-7690/98134-8272

43	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE PLACA DE COMANDOS ELETRÔNICOS DA UND CONDENSADORA com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 9.000 BTU SPLIT.	Unidade	5	R\$ 750,00	R\$ 3.750,00
44	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE PLACA DE COMANDOS ELETRÔNICOS DA UND CONDENSADOR com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 12.000 BTU SPLIT.	Unidade	5	R\$ 850,00	R\$ 4.250,00
45	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE PLACA DE COMANDOS ELETRÔNICOS DA UND CONDENSADOR com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 18.000 BTU SPLIT.	Unidade	3	R\$ 950,00	R\$ 2.850,00
46	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE PLACA DE COMANDOS ELETRÔNICOS DA UND CONDENSADOR com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 24.000 BTU SPLIT.	Unidade	4	R\$ 1.050,00	R\$ 4.200,00
47	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE PLACA DE COMANDOS ELETRÔNICOS DA UND CONDENSADOR com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 30.000 BTU SPLIT.	Unidade	3	R\$ 1.200,00	R\$ 3.600,00
48	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE PLACA DE COMANDOS ELETRÔNICOS DA UND CONDENSADOR com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 60.000 BTU SPLIT.	Unidade	1	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
49	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE TURBINA da unidade Evaporadora com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 7.000 BTU'S a 12.000 BTU'S	Unidade	5	R\$ 550,00	R\$ 2.750,00
50	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE TURBINA da unidade Evaporadora com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 18.000 BTU'S a 24.000 BTU'S	Unidade	5	R\$ 650,00	R\$ 3.250,00
51	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE TURBINA da unidade Evaporadora com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 30.000 BTU'S a 60.000 BTU'S	Unidade	3	R\$ 650,00	R\$ 1.950,00
52	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE HÉLICE da unidade Evaporadora com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 7.000 BTU'S a 12.000 BTU'S	Unidade	25	R\$ 450,00	R\$ 11.250,00
53	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE HÉLICE da unidade Evaporadora com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 18.000 BTU'S a 24.000 BTU'S	Unidade	5	R\$ 500,00	R\$ 2.500,00

RAZÃO SOCIAL: BRUNO ARAUJO DOS PASSOS

CNPJ: 26.077.955/0001-30 INS. EST.: 15.536.067.1 INSC. MUN.: 600041

Travessa Nossa Senhora Aparecida n° 1195 Frente, CEP: 68.501-290 Liberdade, Marabá – PA

E-mail: bruno.p.araujo@hotmail.com

(94) 9 99185-7690/98134-8272

54	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE HÉLICE da unidade Evaporadora com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 30.000 BTU'S a 60.000 BTU'S	Unidade	3	R\$ 550,00	R\$ 1.650,00
55	AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO original ou similar compatível, quando solicitado pela ADMINISTRAÇÃO com as devidas configurações e bateria/pilhas.	Unidade	15	R\$ 200,00	R\$ 3.000,00
56	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 7.000 BTUS A 12.000 BTUS com 2 metros de tubos de cobre, bitola conforme especificação do equipamento, suporte da unidade condensadora, isolamento térmico e ponto elétrico. Com fornecimento do material por conta da contratada deixando em perfeito funcionamento.	Unidade	20	R\$ 600,00	R\$ 12.000,00
57	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS A 24.000 BTUS com 2 metros de tubos de cobre, bitola conforme especificação do equipamento, suporte da unidade condensadora, isolamento térmico e ponto elétrico. Com fornecimento do material por conta da contratada deixando em perfeito funcionamento.	Unidade	8	R\$ 900,00	R\$ 7.200,00
58	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 30.000 BTUS A 60.000 BTUS com 5 metros de tubos de cobre, bitola conforme especificação do equipamento, suporte da unidade condensadora e evaporadora, isolamento térmico e ponto elétrico. Com fornecimento do material por conta da contratada deixando em perfeito funcionamento.	Unidade	3	R\$ 2.600,00	R\$ 7.800,00
	TOTAL				R\$ 282.590,00

Cotação com prazo de validade de 90 dias

Marabá 30 de OUTUBRO de 2023

Assinado digitalmente por BRUNO
ARAUJO DOS
PASSOS:26077955000130
77955000130

BRUNO ARAUJO DOS PASSOS
26.077.955/0001-30
PROPRIETÁRIO

RAZÃO SOCIAL: BRUNO ARAUJO DOS PASSOS
CNPJ: 26.077.955/0001-30 INS. EST.: 15.536.067.1 INSC. MUN.: 600041
Travessa Nossa Senhora Aparecida nº 1195 Frente, CEP: 68.501-290 Liberdade, Marabá – PA
E-mail: bruno.p.araujo@hotmail.com
(94) 9 99185-7690/98134-8272



RAZÃO SOCIAL: S & A IMPACTUS CONTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

ENDEREÇO: FOLHA 22 QUADRA 17 LOTE 23

BAIRRO: NOVA MARABÁ

CIDADE: MARABÁ/PA

CEP: 68.507-380

CNPJ: 05.423.002/0001-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.228.581-4


INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 017547

TELEFONE: 94 - 99231-5432

Email: impactusengenharia@mba@gmail.com / cassyusmaraba@gmail.com

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	V.UNIT	V.TOTAL
MANUTENÇÃO PREVENTIVA					
Item	Especificação dos Serviços/Equipamentos	Unidade	Quant	VALOR UNIT.	Valor total
1	Manutenção PREVENTIVA condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 7.000 BTU's - 220V	Unidade	2	R\$ 180,00	RS 360,00
2	Manutenção PREVENTIVA condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 9.000 BTU's - 220V	Unidade	10	R\$ 300,00	RS 3.000,00
3	Manutenção PREVENTIVA condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 12.000 BTU's - 220V	Unidade	130	R\$ 300,00	RS 39.000,00
4	Manutenção PREVENTIVA condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 18.000 BTU's - 220V	Unidade	30	R\$ 350,00	RS 10.500,00
5	Manutenção PREVENTIVA condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 24.000 BTU's - 220V	Unidade	15	R\$ 400,00	RS 6.000,00
6	Manutenção PREVENTIVA condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 30.000 BTU's - 220V	Unidade	8	R\$ 450,00	RS 3.600,00
7	Manutenção PREVENTIVA condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 60.000 BTU's - 220V	Unidade	3	R\$ 600,00	RS 1.800,00
TOTAL					RS 64.260,00
MANUTENÇÃO CORRETIVA					
Item	Especificação dos Serviços/Equipamentos	Unidade	Quant.	Valor unit.	Valor total
8	Manutenção CORRETIVA/RECARGA DE GÁS em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 7.000 BTU's - R22 OU R410 Com fornecimento do material por conta da contratada.	Unidade	5	R\$ 350,00	RS 1.750,00
9	Manutenção CORRETIVA/RECARGA DE GÁS em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 9.000 BTU's - R22 OU R410 Com fornecimento do material por conta da contratada.	Unidade	10	R\$ 350,00	RS 3.500,00
10	Manutenção CORRETIVA/RECARGA DE GÁS em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 12.000 BTU's - R22 OU R410 Com fornecimento do material por conta da contratada.	Unidade	130	R\$ 400,00	RS 52.000,00
11	Manutenção CORRETIVA/RECARGA DE GÁS em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 18.000 BTU's - R22 OU R410 Com fornecimento do material por conta da contratada.	Unidade	30	R\$ 400,00	RS 12.000,00
12	Manutenção CORRETIVA/RECARGA DE GÁS em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 24.000 BTU's - R22 OU R410 Com fornecimento do material por conta da contratada.	Unidade	15	R\$ 500,00	RS 7.500,00
13	Manutenção CORRETIVA/RECARGA DE GÁS em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 30.000 BTU's - R22 OU R410	Unidade	8	R\$ 600,00	RS 4.800,00
14	Manutenção CORRETIVA RECARGA DE GÁS em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 60.000 BTU's - R22 OU R410 Com fornecimento do material por conta da contratada.	Unidade	3	R\$ 700,00	RS 2.100,00
15	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE CAPACITORES do motor ventilador e compressor em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 7.000 BTU'S a 12.000 BTU's	Unidade	75	R\$ 250,00	RS 18.750,00
16	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE CAPACITORES do motor ventilador e compressor Com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 18.000 BTU'S a 24.000 BTU's	Unidade	20	R\$ 250,00	RS 5.000,00
17	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE CAPACITORES do motor ventilador e compressor Com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 30.000 BTU'S a 60.000 BTU's	Unidade	10	R\$ 250,00	RS 2.500,00
18	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE SENSOR DE TEMPERATURA, SENSOR DEGELO e PROTETOR TERMICO Com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo split, capacidade nominal de 7.000 BTU'S a 12.000 BTU's	Unidade	30	R\$ 250,00	RS 7.500,00
19	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE SENSOR DE TEMPERATURA, SENSOR DEGELO e PROTETOR TERMICO Com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 18.000 BTU'S a 24.000 BTU's	Unidade	20	R\$ 250,00	RS 5.000,00
20	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE SENSOR DE TEMPERATURA da unidade Evaporadora e SENSOR DEGELO Com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 30.000 BTU'S a 60.000 BTU's	Unidade	5	R\$ 250,00	RS 1.250,00
21	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE COMPRESSOR com limpeza de sistema. Fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 7.000 BTU SPLIT.	Unidade	1	R\$ 1.100,00	RS 1.100,00
22	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE COMPRESSOR com Limpeza de sistema com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 9.000 BTU SPLIT.	Unidade	2	R\$ 1.200,00	RS 2.400,00
23	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE COMPRESSOR com Limpeza de sistema com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 12.000 BTU SPLIT.	Unidade	10	R\$ 1.500,00	RS 15.000,00

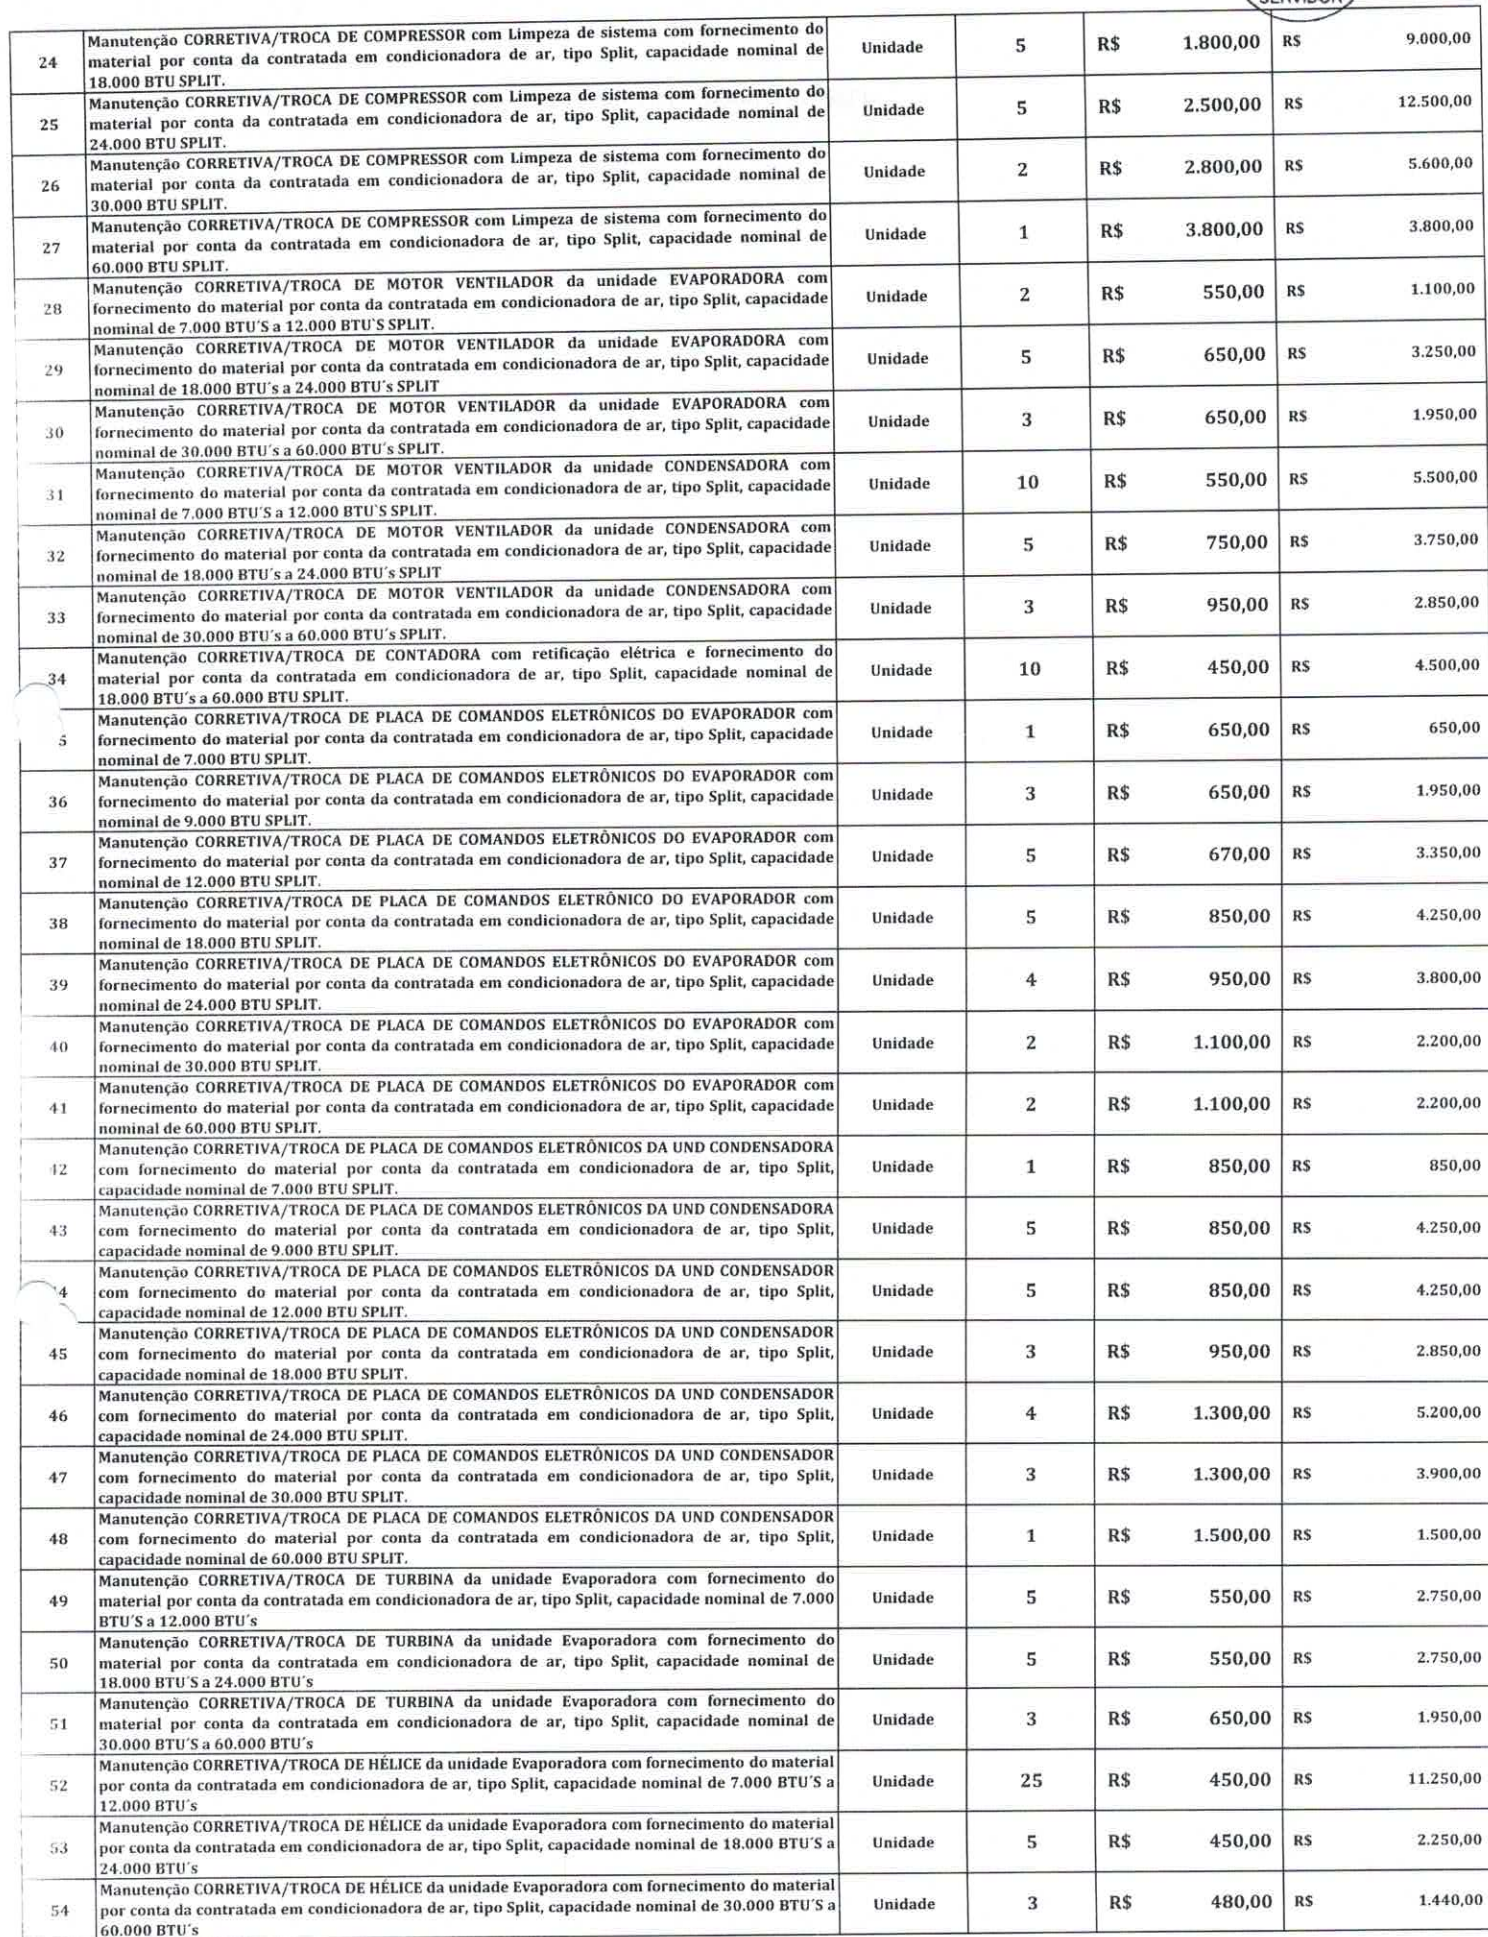



55	AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO original ou similar compatível, quando solicitado pela ADMINISTRAÇÃO com as devidas configurações e bateria/pilhas.	Unidade	15	R\$	180,00	RS	2.700,00
56	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 7.000 BTUS A 12.000 BTUS com 2 metros de tubos de cobre, bitola conforme especificação do equipamento, suporte da unidade condensadora, isolamento térmica e ponto elétrico. Com fornecimento do material por conta da contratada deixando em perfeito funcionamento.	Unidade	20	R\$	650,00	RS	13.000,00
57	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS A 24.000 BTUS com 2 metros de tubos de cobre, bitola conforme especificação do equipamento, suporte da unidade condensadora, isolamento térmica e ponto elétrico. Com fornecimento do material por conta da contratada deixando em perfeito funcionamento.	Unidade	8	R\$	1.100,00	RS	8.800,00
58	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 30.000 BTUS A 60.000 BTUS com 5 metros de tubos de cobre, bitola conforme especificação do equipamento, suporte da unidade condensadora e evaporadora, isolamento térmica e ponto elétrico. Com fornecimento do material por conta da contratada deixando em perfeito funcionamento.	Unidade	3	R\$	2.500,00	RS	7.500,00
TOTAL						RS	291.540,00

Cassius Carvalho de Araújo

S & A Impactus Construções de Edifícios Soluções e Serviços Eireli

CNPJ nº 05.423.002/0001-07

Cassius Carvalho de Araújo

RG: 2720704 – SSP/PA



Prefeitura
Municipal
de
Marabá

PORTARIA n.º 224 /2017-GP

CERTIDÃO

Certificamos que a Portaria n.º 224 /2017-GP foi afixada no quadro de aviso da Prefeitura Municipal de Marabá-SEMAD, para ser publicada no período de 10/01/2017 a 08/02/2017, para todos os efeitos legais. Gabinete do Secretário Municipal de Administração.

José Nilton de Medeiros
Secretário M. de Administração
Portaria n.º 011/2017-GP

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARABÁ, ESTADO DO PARÁ, REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E ETC.

RESOLVE:

Artigo 1º- NOMEAR a Sra. NADJALUCIA OLIVEIRA LIMA, brasileira, portadora do CPF nº 141.222.002-53, para exercer a função de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, junto a SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEASP, a partir de 10.01.2017.

Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MARABÁ, EM 10 DE JANEIRO DE 2017.

Sebastião Miranda Filho
Prefeito Municipal de Marabá



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ;

Secretaria Municipal de Planejamento e Controle

Diretoria de Controle e Execução Orçamentária

Parecer Orçamentário nº 810/2023/DEORC/SEPLAN-PMM

DESPACHO

Informamos a Vossa Senhoria a **Existência de Crédito Orçamentário** para atender as despesas com o PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 32.414/2023-PMM para **REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS - SEASPAC E DAS UNIDADES CIRCUNSCRITAS - PMM**

As despesas serão consignadas às seguintes dotações orçamentárias, Exercício 2023:

071301.02 244 0013 2.065 Operac. Conselhos Mun. (CMAS, CMDPD, CMDPI e CMDCA);

071301.08 122 0001 2.066 Manutenção Secretaria Municipal de Assistência Social;

071301.08 243 0013 2.076 Operacionalização do Programa Criança Feliz;

071301.08 244 0013 2.067 Manutenção das Ações Proteção Social Básica - PSB/CRAS;

071301.08 244 0013 2.068 Manutenção das Ações Proteção Social Média e Alta Complexidade - PSE;

071301.08 244 0013 2.069 Operacionalização do Departamento Emprego e Renda;

071301.08 244 0013 2.072 Operacionalização do Programa IGD-PAB;

071301.08 244 0013 2.075 Operacionalização do Programa IGD-SUAS;

071301.08 244 0013 2.080 Manut. Centro de Ref. Atendim. da Mulher (COMDIM, Coord. Mulher, Maria da penha);

Elemento de Despesa:

3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

Subelemento:

3.3.90.39.17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos

Marabá - PA, 13 de novembro de 2023.

Karam El Hajjar

Secretário Municipal de Planejamento e Controle

Port. nº 0001/2017-GP



Documento assinado eletronicamente por **Karam El Hajjar, Secretário**, em 13/11/2023, às 14:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 397, de 2 de agosto de 2023.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.maraba.pa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0003271** e o código CRC **5FD8C481**.

Rod. Transamazônica, Km 5,5, SN - Bairro Nova Marabá - Marabá/PA - CEP 68507-765

deorc.seplan@maraba.pa.gov.br, - Site - maraba.pa.gov.br

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 05050529.000354/2023-55

SEI nº 0003271



Marabá 7 de dezembro 2023

Para SEASPAC

ORÇAMENTO

MANUTENÇÃO PREVENTIVA					
Item	Especificação dos Serviços/Equipamentos	Unidade	Quant	VALOR UNIT.	Valor total
1	Manutenção PREVENTIVA condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 7.000 BTU's - 220V	Unidade	2	R\$ 300,00	R\$ 600,00
2	Manutenção PREVENTIVA condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 9.000 BTU's - 220V	Unidade	10	R\$ 390,00	R\$ 3.900,00
3	Manutenção PREVENTIVA condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 12.000 BTU's - 220V	Unidade	130	R\$ 375,00	R\$ 48.750,00
4	Manutenção PREVENTIVA condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 18.000 BTU's - 220V	Unidade	30	R\$ 415,00	R\$ 12.450,00
5	Manutenção PREVENTIVA condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 24.000 BTU's - 220V	Unidade	15	R\$ 480,00	R\$ 7.200,00
6	Manutenção PREVENTIVA condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 30.000 BTU's - 220V	Unidade	8	R\$ 575,00	R\$ 4.600,00
7	Manutenção PREVENTIVA condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 60.000 BTU's - 220V	Unidade	3	R\$ 760,00	R\$ 2.280,00
TOTAL					R\$ 79.780,00
MANUTENÇÃO CORRETIVA					
Item	Especificação dos Serviços/Equipamentos	Unidade	Quant.	Valor unit.	Valor total
8	Manutenção CORRETIVA/RECARGA DE GÁS em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 7.000 BTU's - R22 OU R410 Com fornecimento do material por conta da contratada.	Unidade	5	R\$ 420,00	R\$ 2.100,00



9	Manutenção CORRETIVA/RECARGA DE GÁS em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 9.000 BTU's - R22 OU R410 Com fornecimento do material por conta da contratada.	Unidade	10	R\$ 420,00	R\$ 4.200,00
10	Manutenção CORRETIVA/RECARGA DE GÁS em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 12.000 BTU's - R22 OU R410 Com fornecimento do material por conta da contratada.	Unidade	130	R\$ 435,00	R\$ 56.550,00
11	Manutenção CORRETIVA/RECARGA DE GÁS em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 18.000 BTU's - R22 OU R410 Com fornecimento do material por conta da contratada.	Unidade	30	R\$ 640,00	R\$ 19.200,00
12	Manutenção CORRETIVA/RECARGA DE GÁS em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 24.000 BTU's - R22 OU R410 Com fornecimento do material por conta da contratada.	Unidade	15	R\$ 620,00	R\$ 9.300,00
13	Manutenção CORRETIVA/RECARGA DE GÁS em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 30.000 BTU's - R22 OU R410	Unidade	8	R\$ 610,00	R\$ 4.880,00
14	Manutenção CORRETIVA RECARGA DE GÁS em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 60.000 BTU's - R22 OU R410 Com fornecimento do material por conta da contratada.	Unidade	3	R\$ 885,00	R\$ 2.655,00
15	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE CAPACITORES do motor ventilador e compressor em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 7.000 BTU'S a 12.000 BTU'S	Unidade	75	R\$ 275,00	R\$ 20.625,00



16	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE CAPACITORES do motor ventilador e compressor Com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 18.000 BTU'S a 24.000 BTU's	Unidade	20	R\$ 275,00	R\$ 5.500,00
17	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE CAPACITORES do motor ventilador e compressor Com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 30.000 BTU'S a 60.000 BTU's	Unidade	10	R\$ 280,00	R\$ 2.800,00
18	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE SENSOR DE TEMPERATURA, SENSOR DEGELO e PROTETOR TERMICO Com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo split, capacidade nominal de 7.000 BTU'S a 12.000 BTU's	Unidade	30	R\$ 270,00	R\$ 8.100,00
19	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE SENSOR DE TEMPERATURA, SENSOR DEGELO e PROTETOR TERMICO Com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 18.000 BTU'S a 24.000 BTU's	Unidade	20	R\$ 310,00	R\$ 6.200,00
20	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE SENSOR DE TEMPERATURA da unidade Evaporadora e SENSOR DEGELO Com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 30.000 BTU'S a 60.000 BTU's	Unidade	5	R\$ 280,00	R\$ 1.400,00
21	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE COMPRESSOR com limpeza de sistema. Fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 7.000 BTU SPLIT.	Unidade	1	R\$ 1.220,00	R\$ 1.220,00



22	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE COMPRESSOR com Limpeza de sistema com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 9.000 BTU SPLIT.	Unidade	2	R\$ 1.540,00	R\$ 3.080,00
23	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE COMPRESSOR com Limpeza de sistema com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 12.000 BTU SPLIT.	Unidade	10	R\$ 1.625,00	R\$ 16.250,00
24	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE COMPRESSOR com Limpeza de sistema com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 18.000 BTU SPLIT.	Unidade	5	R\$ 2.035,00	R\$ 10.175,00
25	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE COMPRESSOR com Limpeza de sistema com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 24.000 BTU SPLIT.	Unidade	5	R\$ 2.345,00	R\$ 11.725,00
26	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE COMPRESSOR com Limpeza de sistema com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 30.000 BTU SPLIT.	Unidade	2	R\$ 2.325,00	R\$ 4.650,00
27	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE COMPRESSOR com Limpeza de sistema com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 60.000 BTU SPLIT.	Unidade	1	R\$ 3.530,00	R\$ 3.530,00



28	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE MOTOR VENTILADOR da unidade EVAPORADORA com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 7.000 BTU'S a 12.000 BTU'S SPLIT.	Unidade	2	R\$ 620,00	R\$ 1.240,00
29	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE MOTOR VENTILADOR da unidade EVAPORADORA com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 18.000 BTU's a 24.000 BTU's SPLIT	Unidade	5	R\$ 640,00	R\$ 3.200,00
30	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE MOTOR VENTILADOR da unidade EVAPORADORA com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 30.000 BTU's a 60.000 BTU's SPLIT.	Unidade	3	R\$ 775,00	R\$ 2.325,00
31	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE MOTOR VENTILADOR da unidade CONDENSADORA com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 7.000 BTU'S a 12.000 BTU'S SPLIT.	Unidade	10	R\$ 530,00	R\$ 5.300,00
32	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE MOTOR VENTILADOR da unidade CONDENSADORA com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 18.000 BTU's a 24.000 BTU's SPLIT	Unidade	5	R\$ 640,00	R\$ 3.200,00
33	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE MOTOR VENTILADOR da unidade CONDENSADORA com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 30.000 BTU's a 60.000 BTU's SPLIT.	Unidade	3	R\$ 850,00	R\$ 2.550,00



34	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE CONTADORA com retificação elétrica e fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 18.000 BTU's a 60.000 BTU SPLIT.	Unidade	10	R\$ 570,00	R\$ 5.700,00
35	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE PLACA DE COMANDOS ELETRÔNICOS DO EVAPORADOR com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 7.000 BTU SPLIT.	Unidade	1	R\$ 760,00	R\$ 760,00
36	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE PLACA DE COMANDOS ELETRÔNICOS DO EVAPORADOR com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 9.000 BTU SPLIT.	Unidade	3	R\$ 660,00	R\$ 1.980,00
37	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE PLACA DE COMANDOS ELETRÔNICOS DO EVAPORADOR com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 12.000 BTU SPLIT.	Unidade	5	R\$ 680,00	R\$ 3.400,00
38	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE PLACA DE COMANDOS ELETRÔNICO DO EVAPORADOR com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 18.000 BTU SPLIT.	Unidade	5	R\$ 670,00	R\$ 3.350,00
39	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE PLACA DE COMANDOS ELETRÔNICOS DO EVAPORADOR com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 24.000 BTU SPLIT.	Unidade	4	R\$ 1.010,00	R\$ 4.040,00



40	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE PLACA DE COMANDOS ELETRÔNICOS DO EVAPORADOR com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 30.000 BTU SPLIT.	Unidade	2	R\$ 1.200,00	R\$ 2.400,00
41	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE PLACA DE COMANDOS ELETRÔNICOS DO EVAPORADOR com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 60.000 BTU SPLIT.	Unidade	2	R\$ 1.190,00	R\$ 2.380,00
42	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE PLACA DE COMANDOS ELETRÔNICOS DA UND CONDENSADORA com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 7.000 BTU SPLIT.	Unidade	1	R\$ 360,00	R\$ 360,00
43	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE PLACA DE COMANDOS ELETRÔNICOS DA UND CONDENSADORA com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 9.000 BTU SPLIT.	Unidade	5	R\$ 820,00	R\$ 4.100,00
44	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE PLACA DE COMANDOS ELETRÔNICOS DA UND CONDENSADOR com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 12.000 BTU SPLIT.	Unidade	5	R\$ 880,00	R\$ 4.400,00
45	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE PLACA DE COMANDOS ELETRÔNICOS DA UND CONDENSADOR com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 18.000 BTU SPLIT.	Unidade	3	R\$ 930,00	R\$ 2.790,00



46	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE PLACA DE COMANDOS ELETRÔNICOS DA UND CONDENSADOR com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 24.000 BTU SPLIT.	Unidade	4	R\$ 1.110,00	R\$ 4.440,00
47	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE PLACA DE COMANDOS ELETRÔNICOS DA UND CONDENSADOR com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 30.000 BTU SPLIT.	Unidade	3	R\$ 1.310,00	R\$ 3.930,00
48	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE PLACA DE COMANDOS ELETRÔNICOS DA UND CONDENSADOR com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 60.000 BTU SPLIT.	Unidade	1	R\$ 1.420,00	R\$ 1.420,00
49	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE TURBINA da unidade Evaporadora com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 7.000 BTU'S a 12.000 BTU's	Unidade	5	R\$ 420,00	R\$ 2.100,00
50	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE TURBINA da unidade Evaporadora com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 18.000 BTU'S a 24.000 BTU's	Unidade	5	R\$ 540,00	R\$ 2.700,00
51	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE TURBINA da unidade Evaporadora com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 30.000 BTU'S a 60.000 BTU's	Unidade	3	R\$ 450,00	R\$ 1.350,00



52	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE HÉLICE da unidade Evaporadora com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 7.000 BTU'S a 12.000 BTU's	Unidade	25	R\$ 430,00	R\$ 10.750,00
53	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE HÉLICE da unidade Evaporadora com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 18.000 BTU'S a 24.000 BTU's	Unidade	5	R\$ 570,00	R\$ 2.850,00
54	Manutenção CORRETIVA/TROCA DE HÉLICE da unidade Evaporadora com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 30.000 BTU'S a 60.000 BTU's	Unidade	3	R\$ 440,00	R\$ 1.320,00
55	AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO original ou similar compatível, quando solicitado pela ADMINISTRAÇÃO com as devidas configurações e bateria/pilhas.	Unidade	15	R\$ 190,00	R\$ 2.850,00
56	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 7.000 BTUS A 12.000 BTUS com 2 metros de tubos de cobre, bitola conforme especificação do equipamento, suporte da unidade condensadora, isolamento térmica e ponto elétrico. Com fornecimento do material por conta da contratada deixando em perfeito funcionamento.	Unidade	20	R\$ 720,00	R\$ 14.400,00
57	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS A 24.000 BTUS com 2 metros de tubos de cobre, bitola conforme especificação do equipamento, suporte da unidade condensadora, isolamento térmica e ponto elétrico. Com fornecimento do material por conta da contratada deixando em perfeito funcionamento.	Unidade	8	R\$ 1.220,00	R\$ 9.760,00



58	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 30.000 BTUS A 60.000 BTUS com 5 metros de tubos de cobre, bitola conforme especificação do equipamento, suporte da unidade condensadora e evaporadora, isolamento térmica e ponto elétrico. Com fornecimento do material por conta da contratada deixando em perfeito funcionamento.	Unidade	3	R\$ 3.035,00	R\$ 9.105,00
	TOTAL				R\$ 315.090,00

Valor global de nossa proposta é de R\$ 389.870,00

Validade da proposta 90 dias.



Documento assinado digitalmente
RANIEL ARAÚJO RODRIGUES
Data: 07/12/2023 10:50:42-0300
Verifique em <https://validar.ti.gov.br>

RANIEL ARAÚJO RODRIGUES
PROPRIETARIO

CNPJ: 52.915.126/0001-90

Avenida itacaiunas esquina com afro Sampaio
nº 2051- Cidade nova
(94) 99284-8320



Relatório de Cotação: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CENTRAIS DE AR

Pesquisa realizada entre 07/12/2023 08:45:22 e 11/12/2023 09:21:48

Relatório gerado no dia 11/12/2023 09:25:17 (IP: 45.173.175.5)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 73 de 05 de Agosto de 2020.

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa Nº 73 de 05 de Agosto de 2020, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC IV - Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1: Manutenção PREVENTIVA condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 7.000 BTU's - 220V

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
2 / 18	2	R\$ 203,50 (un)	-	R\$ 203,50	0,1%	R\$ 407,00
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA Superintendência Estadual de Compras e Licitações			NºPregão:2062021 UASG:925373	06/10/2023	R\$ 160,00
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL/PA			NºPregão:632023 UASG:980447	03/10/2023	R\$ 247,00
Valor Unitário						R\$ 203,50
Média dos Preços Obtidos: R\$ 203,50						

Item 2: Manutenção PREVENTIVA condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 9.000 BTU's - 220V

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 30	10	R\$ 275,66 (un)	-	R\$ 275,66	0,8%	R\$ 2.756,60
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA Superintendência Estadual de Compras e Licitações			NºPregão:2062021 UASG:925373	06/10/2023	R\$ 255,38
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL/PA			NºPregão:632023 UASG:980447	03/10/2023	R\$ 301,60
3	GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RORAIMA - CODESAIMA			NºPregão:202023 UASG:927418	13/09/2023	R\$ 270,00
Valor Unitário						R\$ 275,66
Média dos Preços Obtidos: R\$ 275,66						



Item 3: Manutenção PREVENTIVA condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 12.000 BTU's - 220V

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
1 / 12	130	R\$ 295,00 (un)	-	R\$ 295,00	11,1%	R\$ 38.350,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RORAIMA - CODESAIMA	NºPregão:202023 UASG:927418	13/09/2023	R\$ 295,00
Valor Unitário				R\$ 295,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 295,00

Item 4: Manutenção PREVENTIVA condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 18.000 BTU's - 220V

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 14	30	R\$ 326,67 (un)	-	R\$ 326,67	2,8%	R\$ 9.800,10

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO COORDENAÇÃO REGIONAL AMAPÁ E NORTE DO PAR?	Dispensa de Licitação Nº 17/2023 UASG: 194075	01/11/2023	R\$ 350,00
2	FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO COORDENAÇÃO REGIONAL DE GUAJARA MIRIM/RO	Dispensa de Licitação Nº 29/2023 UASG: 194004	01/11/2023	R\$ 300,00
3	GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RORAIMA - CODESAIMA	NºPregão:202023 UASG:927418	13/09/2023	R\$ 330,00
Valor Unitário				R\$ 326,67

Média dos Preços Obtidos: R\$ 326,67

Item 5: Manutenção PREVENTIVA condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 24.000 BTU's - 220V

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
1 / 1	15	R\$ 480,00 (un)	-	R\$ 480,00	2,1%	R\$ 7.200,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO COORDENAÇÃO REGIONAL AMAPÁ E NORTE DO PAR?	Dispensa de Licitação Nº 17/2023 UASG: 194075	01/11/2023	R\$ 480,00
Valor Unitário				R\$ 480,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 480,00

Item 6: Manutenção PREVENTIVA condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 30.000 BTU's - 220V

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
1 / 8	8	R\$ 420,00 (un)	-	R\$ 420,00	1%	R\$ 3.360,00



Relatório gerado no dia 11/12/2023 09:25:17 (IP: 45.173.175.5)
 Código Validação: fricjIV0WfYh5qQPSfZkNJuDGDmmH4VvOVKM7Z7fUAqHU8nPtm6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=fricjIV0WfYh5qQPSfZkNJuDGDmmH4VvOVKM7Z7fUAqHU8nPtm6WA%253d%253d>

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária EMBRAPA MEIO AMBIENTE/JAGUARIUNA/SP	NºPregão:92023 UASG:135025	14/11/2023	R\$ 420,00
Valor Unitário				R\$ 420,00
Média dos Preços Obtidos: R\$ 420,00				



Item 7: Manutenção PREVENTIVA condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 60.000 BTU's - 220V

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
1 / 12	3	R\$ 488,68 (un)	-	R\$ 488,68	0,4%	R\$ 1.466,04
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL/PA			NºPregão:632023 UASG:980447	03/10/2023	R\$ 488,68
Valor Unitário						R\$ 488,68
Média dos Preços Obtidos: R\$ 488,68						

Item 8: Manutenção CORRETIVA/RECARGA DE GÁS em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 7.000 BTU's - R22 OU R410 Com fornecimento do material por conta da contratada.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
1 / 12	5	R\$ 300,29 (un)	-	R\$ 300,29	0,4%	R\$ 1.501,45
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL/PA			NºPregão:632023 UASG:980447	03/10/2023	R\$ 300,29
Valor Unitário						R\$ 300,29
Média dos Preços Obtidos: R\$ 300,29						

Item 9: Manutenção CORRETIVA/RECARGA DE GÁS em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 9.000 BTU's - R22 OU R410 Com fornecimento do material por conta da contratada.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
2 / 27	10	R\$ 385,61 (un)	-	R\$ 385,61	1,1%	R\$ 3.856,10
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar da Amazônia 8ª Região Militar			NºPregão:72023 UASG:160163	08/05/2023	R\$ 411,01
2	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL			NºPregão:192022 UASG:928082	28/12/2022	R\$ 360,20
Valor Unitário						R\$ 385,61
Média dos Preços Obtidos: R\$ 385,61						



mk

Item 10: Manutenção CORRETIVA/RECARGA DE GÁS em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 12.000 BTU's - R22 OU R410 Com fornecimento do material por conta da contratada.



PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
1 / 12	130	R\$ 373,33 (un)	-	R\$ 373,33	14,1%	R\$ 48.532,90
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RORAIMA - CODESAIMA			NºPregão:202023 UASG:927418	13/09/2023	R\$ 373,33
Valor Unitário						R\$ 373,33

Média dos Preços Obtidos: R\$ 373,33

Item 11: Manutenção CORRETIVA/RECARGA DE GÁS em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 18.000 BTU's - R22 OU R410 Com fornecimento do material por conta da contratada.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
1 / 12	30	R\$ 407,50 (un)	-	R\$ 407,50	3,5%	R\$ 12.225,00
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RORAIMA - CODESAIMA			NºPregão:202023 UASG:927418	13/09/2023	R\$ 407,50
Valor Unitário						R\$ 407,50

Média dos Preços Obtidos: R\$ 407,50

Item 12: Manutenção CORRETIVA/RECARGA DE GÁS em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 24.000 BTU's - R22 OU R410 Com fornecimento do material por conta da contratada.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
1 / 12	15	R\$ 445,83 (un)	-	R\$ 445,83	1,9%	R\$ 6.687,45
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RORAIMA - CODESAIMA			NºPregão:202023 UASG:927418	13/09/2023	R\$ 445,83
Valor Unitário						R\$ 445,83

Média dos Preços Obtidos: R\$ 445,83

Item 13: Manutenção CORRETIVA/RECARGA DE GÁS em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 30.000 BTU's - R22 OU R410

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
1 / 10	8	R\$ 410,00 (un)	-	R\$ 410,00	1%	R\$ 3.280,00
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária EMBRAPA MEIO-NORTE/TERESINA/PI			NºPregão:122023 UASG:135009	08/11/2023	R\$ 410,00
Valor Unitário						R\$ 410,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 410,00



Item 14: Manutenção CORRETIVA RECARGA DE GÁS em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 60.000 BTU's - R22 OU R410 Com fornecimento do material por conta da contratada.



PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
1 / 6	3	R\$ 483,00 (un)	-	R\$ 483,00	0,4%	R\$ 1.449,00
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	PODER JUDICIÁRIO Tribunal Superior do Trabalho 5ª Região/BA			NºPregão:192023 UASG:80007	13/07/2023	R\$ 483,00
Valor Unitário						R\$ 483,00
Média dos Preços Obtidos: R\$ 483,00						

Item 15: Manutenção CORRETIVA/TROCA DE CAPACITORES do motor ventilador e compressor em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 7.000 BTU's a 12.000 BTU's

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
1 / 4	75	R\$ 271,67 (un)	-	R\$ 271,67	5,9%	R\$ 20.375,25
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Sul 6ª Divisão de Exército 8ª Brigada de Infantaria Motorizada 19º Batalhão de Infantaria Motorizado			NºPregão:22023 UASG:160433	10/04/2023	R\$ 271,67
Valor Unitário						R\$ 271,67
Média dos Preços Obtidos: R\$ 271,67						

Item 16: Manutenção CORRETIVA/TROCA DE CAPACITORES do motor ventilador e compressor Com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 18.000 BTU'S a 24.000 BTU's

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
1 / 10	20	R\$ 224,99 (un)	-	R\$ 224,99	1,3%	R\$ 4.499,80
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Sul 5ª Região Militar 15ª Brigada de Infantaria Mecanizada			NºPregão:22023 UASG:160209	08/05/2023	R\$ 224,99
Valor Unitário						R\$ 224,99
Média dos Preços Obtidos: R\$ 224,99						

Item 17: Manutenção CORRETIVA/TROCA DE CAPACITORES do motor ventilador e compressor Com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 30.000 BTU'S a 60.000 BTU's

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
1 / 12	10	R\$ 271,45 (un)	-	R\$ 271,45	0,8%	R\$ 2.714,50
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL/PA			NºPregão:632023 UASG:980447	03/10/2023	R\$ 271,45
Valor Unitário						R\$ 271,45
Média dos Preços Obtidos: R\$ 271,45						



Relatório gerado no dia 11/12/2023 09:25:17 (IP: 45.173.175.5)
 Código Validação: fricjV0WYh5qQPSfZkNJuDGDmmH4VvOVKM7Z7fUAqHU8nPtm6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=fricjV0WYh5qQPSfZkNJuDGDmmH4VvOVKM7Z7fUAqHU8nPtm6WA%253d%253d>

Item 18: Manutenção CORRETIVA/TROCA DE SENSOR DE TEMPERATURA, SENSOR DEGELO e PROTETOR TERMICO Com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo split, capacidade nominal de 7.000 BTU'S a 12.000 BTU's

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
1 / 4	30	R\$ 236,85 (un)	-	R\$ 236,85	2,1%	R\$ 7.105,50
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	PODER JUDICIÁRIO Justiça Federal SEÇÃO JUDICIÁRIA NO PARÁ			NºPregão:172023 UASG:90003	22/11/2023	R\$ 236,85
Valor Unitário						R\$ 236,85
Média dos Preços Obtidos: R\$ 236,85						

Item 19: Manutenção CORRETIVA/TROCA DE SENSOR DE TEMPERATURA, SENSOR DEGELO e PROTETOR TERMICO Com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 18.000 BTU'S a 24.000 BTU's

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
1 / 3	20	R\$ 300,00 (un)	-	R\$ 300,00	1,7%	R\$ 6.000,00
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Sul 6ª Divisão de Exército 8ª Brigada de Infantaria Motorizada 19º Batalhão de Infantaria Motorizado			NºPregão:22023 UASG:160433	10/04/2023	R\$ 300,00
Valor Unitário						R\$ 300,00
Média dos Preços Obtidos: R\$ 300,00						

Item 20: Manutenção CORRETIVA/TROCA DE SENSOR DE TEMPERATURA da unidade Evaporadora e SENSOR DEGELO Com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 30.000 BTU'S a 60.000 BTU's

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
1 / 7	5	R\$ 278,59 (un)	-	R\$ 278,59	0,4%	R\$ 1.392,95
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Departamento de Educação e Cultura do Exército Diretoria de Ensino Preparatório e Assistencial Colégio Militar de Brasília			NºPregão:62022 UASG:160064	01/08/2023	R\$ 278,59
Valor Unitário						R\$ 278,59
Média dos Preços Obtidos: R\$ 278,59						

Item 21: Manutenção CORRETIVA/TROCA DE COMPRESSOR com limpeza de sistema. Fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 7.000 BTU SPLIT.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
1 / 4	1	R\$ 1.180,00 (un)	-	R\$ 1.180,00	0,3%	R\$ 1.180,00
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando da Aeronáutica Segundo Centro Int. Def. Aerea Contr. Ffg Aereo			NºPregão:752023 UASG:120072	03/10/2023	R\$ 1.180,00
Valor Unitário						R\$ 1.180,00
Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.180,00						



Relatório gerado no dia 11/12/2023 09:25:17 (IP: 45.173.175.5)
Codigo Validacao: fricjVOWfYh5qQPSfZkNJuDGDmmH4VvOVKM7Z7IfUAqHU8nPtmGWA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=fricjVOWfYh5qQPSfZkNJuDGDmmH4VvOVKM7Z7IfUAqHU8nPtmGWA%3d%3d>

Item 22: Manutenção CORRETIVA/TROCA DE COMPRESSOR com Limpeza de sistema com fornecimento do material por conta da contratada em c
ondicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 9.000 BTU SPLIT.



PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
1 / 11	2	R\$ 1.253,11 (un)	-	R\$ 1.253,11	0,7%	R\$ 2.506,22
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS			NºPregão:242023 UASG:983461	13/07/2023	R\$ 1.253,11
Valor Unitário						R\$ 1.253,11
Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.253,11						

Item 23: Manutenção CORRETIVA/TROCA DE COMPRESSOR com Limpeza de sistema com fornecimento do material por conta da contratada em c
ondicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 12.000 BTU SPLIT.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
1 / 4	10	R\$ 1.315,00 (un)	-	R\$ 1.315,00	3,8%	R\$ 13.150,00
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando da Aeronáutica Segundo Centro Int. Def. Aerea Contr. Ffg Aereo			NºPregão:752023 UASG:120072	03/10/2023	R\$ 1.315,00
Valor Unitário						R\$ 1.315,00
Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.315,00						

Item 24: Manutenção CORRETIVA/TROCA DE COMPRESSOR com Limpeza de sistema com fornecimento do material por conta da contratada em c
ondicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 18.000 BTU SPLIT.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
1 / 4	5	R\$ 1.940,00 (un)	-	R\$ 1.940,00	2,8%	R\$ 9.700,00
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando da Aeronáutica Segundo Centro Int. Def. Aerea Contr. Ffg Aereo			NºPregão:752023 UASG:120072	03/10/2023	R\$ 1.940,00
Valor Unitário						R\$ 1.940,00
Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.940,00						

Item 25: Manutenção CORRETIVA/TROCA DE COMPRESSOR com Limpeza de sistema com fornecimento do material por conta da contratada em c
ondicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 24.000 BTU SPLIT.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
1 / 4	5	R\$ 2.262,09 (un)	-	R\$ 2.262,09	3,3%	R\$ 11.310,45
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando da Aeronáutica Segundo Centro Int. Def. Aerea Contr. Ffg Aereo			NºPregão:752023 UASG:120072	03/10/2023	R\$ 2.262,09
Valor Unitário						R\$ 2.262,09
Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.262,09						



Relatório gerado no dia 11/12/2023 09:25:17 (IP: 45.173.175.5)
Código Validação: fricjIV0WYh5qQPSfZkNJuDGDmmH4VvOVKM7Z7fUAqHU8nPtm6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=fricjIV0WYh5qQPSfZkNJuDGDmmH4VvOVKM7Z7fUAqHU8nPtm6WA%253d%253d>

Item 26: Manutenção CORRETIVA/TROCA DE COMPRESSOR com Limpeza de sistema com fornecimento do material por conta da contratada em c
ondicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 30.000 BTU SPLIT.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
1 / 4	2	R\$ 2.872,92 (un)	-	R\$ 2.872,92	1,7%	R\$ 5.745,84
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando da Aeronáutica Segundo Centro Int. Def. Aerea Contr. Ffg Aereo			NºPregão:752023 UASG:120072	03/10/2023	R\$ 2.872,92
Valor Unitário						R\$ 2.872,92

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.872,92

Item 27: Manutenção CORRETIVA/TROCA DE COMPRESSOR com Limpeza de sistema com fornecimento do material por conta da contratada em c
ondicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 60.000 BTU SPLIT.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
1 / 4	1	R\$ 3.071,67 (un)	-	R\$ 3.071,67	0,9%	R\$ 3.071,67
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando da Aeronáutica Segundo Centro Int. Def. Aerea Contr. Ffg Aereo			NºPregão:752023 UASG:120072	03/10/2023	R\$ 3.071,67
Valor Unitário						R\$ 3.071,67

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.071,67

Item 28: Manutenção CORRETIVA/TROCA DE MOTOR VENTILADOR da unidade EVAPORADORA com fornecimento do material por conta da contrat
ada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 7.000 BTU'S a 12.000 BTU'S SPLIT.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
1 / 4	2	R\$ 500,00 (un)	-	R\$ 500,00	0,3%	R\$ 1.000,00
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando da Aeronáutica Segundo Centro Int. Def. Aerea Contr. Ffg Aereo			NºPregão:752023 UASG:120072	03/10/2023	R\$ 500,00
Valor Unitário						R\$ 500,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 500,00

Item 29: Manutenção CORRETIVA/TROCA DE MOTOR VENTILADOR da unidade EVAPORADORA com fornecimento do material por conta da contrat
ada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 18.000 BTU's a 24.000 BTU's SPLIT

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
1 / 4	5	R\$ 668,74 (un)	-	R\$ 668,74	1%	R\$ 3.343,70
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA Departamento de Policia Rodoviária Federal 9ª Superintendência de Policia Rodoviária Federal			NºPregão:12023 UASG:200119	27/04/2023	R\$ 668,74
Valor Unitário						R\$ 668,74

Média dos Preços Obtidos: R\$ 668,74



Relatório gerado no dia 11/12/2023 09:25:17 (IP: 45.173.175.5)
Código Validação: fricjV0WfYh5qQPSfZkNJuDGDmmH4VvOVKM7Z7fUAqHU8nPtm6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=fricjV0WfYh5qQPSfZkNJuDGDmmH4VvOVKM7Z7fUAqHU8nPtm6WA%253d%253d>

Item 30: Manutenção CORRETIVA/TROCA DE MOTOR VENTILADOR da unidade EVAPORADORA com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 30.000 BTU's a 60.000 BTU's SPLIT.



PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
1 / 4	3	R\$ 770,81 (un)	-	R\$ 770,81	0,7%	R\$ 2.312,43

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA Departamento de Polícia Rodoviária Federal 9ª Superintendência de Polícia Rodoviária Federal	NºPregão:12023 UASG:200119	27/04/2023	R\$ 770,81
Valor Unitário				R\$ 770,81

Média dos Preços Obtidos: R\$ 770,81

Item 31: Manutenção CORRETIVA/TROCA DE MOTOR VENTILADOR da unidade CONDENSADORA com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 7.000 BTU'S a 12.000 BTU'S SPLIT.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
1 / 4	10	R\$ 600,00 (un)	-	R\$ 600,00	1,7%	R\$ 6.000,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando da Aeronáutica Segundo Centro Int. Def. Aerea Contr. Ffg Aereo	NºPregão:752023 UASG:120072	03/10/2023	R\$ 600,00
Valor Unitário				R\$ 600,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 600,00

Item 32: Manutenção CORRETIVA/TROCA DE MOTOR VENTILADOR da unidade CONDENSADORA com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 18.000 BTU's a 24.000 BTU's SPLIT.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
1 / 8	5	R\$ 645,60 (un)	-	R\$ 645,60	0,9%	R\$ 3.228,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA Departamento de Polícia Rodoviária Federal 9ª Superintendência de Polícia Rodoviária Federal	NºPregão:12023 UASG:200119	27/04/2023	R\$ 645,60
Valor Unitário				R\$ 645,60

Média dos Preços Obtidos: R\$ 645,60

Item 33: Manutenção CORRETIVA/TROCA DE MOTOR VENTILADOR da unidade CONDENSADORA com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 30.000 BTU's a 60.000 BTU's SPLIT.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
1 / 5	3	R\$ 770,81 (un)	-	R\$ 770,81	0,7%	R\$ 2.312,43

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA Departamento de Polícia Rodoviária Federal 9ª Superintendência de Polícia Rodoviária Federal	NºPregão:12023 UASG:200119	27/04/2023	R\$ 770,81
Valor Unitário				R\$ 770,81

Média dos Preços Obtidos: R\$ 770,81



Relatório gerado no dia 11/12/2023 09:25:17 (IP: 45.173.175.5)
Código Validação: fricjIV0WfYh5gQPSfZkNJJuDGDmmH4VvOVKM/Z7fIUqH8nPtm6WA%3d%3u
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=fricjIV0WfYh5gQPSfZkNJJuDGDmmH4VvOVKM/Z7fIUqH8nPtm6WA%253d%253d>

Item 34: Manutenção CORRETIVA/TROCA DE CONTADORA com retificação elétrica e fornecimento do material por conta da contratada em condici onadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 18.000 BTU's a 60.000 BTU SPLIT.



PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
1 / 10	10	R\$ 400,00 (un)	-	R\$ 400,00	1,2%	R\$ 4.000,00
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária EMBRAPA MEIO-NORTE/TERESINA/PI			NºPregão:122023 UASG:135009	08/11/2023	R\$ 400,00
Valor Unitário						R\$ 400,00
Média dos Preços Obtidos: R\$ 400,00						

Item 35: Manutenção CORRETIVA/TROCA DE PLACA DE COMANDOS ELETRÔNICOS DO EVAPORADOR com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 7.000 BTU SPLIT.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
2 / 8	1	R\$ 572,50 (un)	-	R\$ 572,50	0,2%	R\$ 572,50
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando da Aeronáutica Segundo Centro Int. Def. Aerea Contr. Ffg Aereo			NºPregão:752023 UASG:120072	03/10/2023	R\$ 595,00
2	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando da Aeronáutica Segundo Centro Int. Def. Aerea Contr. Ffg Aereo			NºPregão:752023 UASG:120072	03/10/2023	R\$ 550,00
Valor Unitário						R\$ 572,50
Média dos Preços Obtidos: R\$ 572,50						

Item 36: Manutenção CORRETIVA/TROCA DE PLACA DE COMANDOS ELETRÔNICOS DO EVAPORADOR com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 9.000 BTU SPLIT.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
2 / 17	3	R\$ 541,99 (un)	-	R\$ 541,99	0,5%	R\$ 1.625,97
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTERIO DA DEFESA Comando da Aeronáutica Segundo Centro Int. Def. Aerea Contr. Ffg Aereo			NºPregão:752023 UASG:120072	03/10/2023	R\$ 595,00
2	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Sul 5ª Região Militar 15ªBrigada de Infantaria Mecanizada			NºPregão:22023 UASG:160209	08/05/2023	R\$ 488,97
Valor Unitário						R\$ 541,99
Média dos Preços Obtidos: R\$ 541,99						

Item 37: Manutenção CORRETIVA/TROCA DE PLACA DE COMANDOS ELETRÔNICOS DO EVAPORADOR com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 12.000 BTU SPLIT.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
1 / 4	5	R\$ 749,17 (un)	-	R\$ 749,17	1,1%	R\$ 3.745,85
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando da Aeronáutica Segundo Centro Int. Def. Aerea Contr. Ffg Aereo			NºPregão:752023 UASG:120072	03/10/2023	R\$ 749,17



Valor Unitário

R\$ 749,17

Média dos Preços Obtidos: R\$ 749,17



Item 38: Manutenção CORRETIVA/TROCA DE PLACA DE COMANDOS ELETRÔNICO DO EVAPORADOR com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 18.000 BTU SPLIT.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
1 / 13	5	R\$ 642,79 (un)	-	R\$ 642,79	0,9%	R\$ 3.213,95
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Sul 5ª Região Militar 15ª Brigada de Infantaria Mecanizada			Nº Pregão: 22023 UASG: 160209	08/05/2023	R\$ 642,79
Valor Unitário						R\$ 642,79
Média dos Preços Obtidos: R\$ 642,79						

Item 39: Manutenção CORRETIVA/TROCA DE PLACA DE COMANDOS ELETRÔNICOS DO EVAPORADOR com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 24.000 BTU SPLIT.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
1 / 4	4	R\$ 990,00 (un)	-	R\$ 990,00	1,1%	R\$ 3.960,00
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando da Aeronáutica Segundo Centro Int. Def. Aerea Contr. Ffg Aereo			Nº Pregão: 752023 UASG: 120072	03/10/2023	R\$ 990,00
Valor Unitário						R\$ 990,00
Média dos Preços Obtidos: R\$ 990,00						

Item 40: Manutenção CORRETIVA/TROCA DE PLACA DE COMANDOS ELETRÔNICOS DO EVAPORADOR com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 30.000 BTU SPLIT.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
1 / 7	2	R\$ 1.000,00 (un)	-	R\$ 1.000,00	0,6%	R\$ 2.000,00
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Departamento de Educação e Cultura do Exército Diretoria de Ensino Preparatório e Assistencial Colégio Militar de Brasília			Nº Pregão: 62022 UASG: 150064	01/08/2023	R\$ 1.000,00
Valor Unitário						R\$ 1.000,00
Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.000,00						

Item 41: Manutenção CORRETIVA/TROCA DE PLACA DE COMANDOS ELETRÔNICOS DO EVAPORADOR com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 60.000 BTU SPLIT.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
1 / 5	2	R\$ 1.347,97 (un)	-	R\$ 1.347,97	0,8%	R\$ 2.695,94
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Nordeste 10ª Região Militar 40ª Batalhão de Infantaria			Nº Pregão: 132023 UASG: 160041	28/03/2023	R\$ 1.347,97



Relatório gerado no dia 11/12/2023 09:25:17 (IP: 45.173.175.5)
 Código Validação: fricjVOWfYh5qQPSfZkNJuDGDmmH4VvOVKM7Z7IIUAqHU8nPtm6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=fricjVOWfYh5qQPSfZkNJuDGDmmH4VvOVKM7Z7IIUAqHU8nPtm6WA%253d%253d>

Valor Unitário

R\$ 1.347,97

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.347,97



Item 42: Manutenção CORRETIVA/TROCA DE PLACA DE COMANDOS ELETRÔNICOS DA UND CONDENSADORA com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 7.000 BTU SPLIT.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
1 / 4	1	R\$ 711,67 (un)	-	R\$ 711,67	0,2%	R\$ 711,67
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando da Aeronáutica Segundo Centro Int. Def. Aerea Contr. Ffg Aereo			NºPregão:752023 UASG:120072	03/10/2023	R\$ 711,67
Valor Unitário						R\$ 711,67
Média dos Preços Obtidos: R\$ 711,67						

Item 43: Manutenção CORRETIVA/TROCA DE PLACA DE COMANDOS ELETRÔNICOS DA UND CONDENSADORA com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 9.000 BTU SPLIT.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
1 / 4	5	R\$ 749,17 (un)	-	R\$ 749,17	1,1%	R\$ 3.745,85
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando da Aeronáutica Segundo Centro Int. Def. Aerea Contr. Ffg Aereo			NºPregão:752023 UASG:120072	03/10/2023	R\$ 749,17
Valor Unitário						R\$ 749,17
Média dos Preços Obtidos: R\$ 749,17						

Item 44: Manutenção CORRETIVA/TROCA DE PLACA DE COMANDOS ELETRÔNICOS DA UND CONDENSADOR com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 12.000 BTU SPLIT.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
1 / 4	5	R\$ 749,17 (un)	-	R\$ 749,17	1,1%	R\$ 3.745,85
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando da Aeronáutica Segundo Centro Int. Def. Aerea Contr. Ffg Aereo			NºPregão:752023 UASG:120072	03/10/2023	R\$ 749,17
Valor Unitário						R\$ 749,17
Média dos Preços Obtidos: R\$ 749,17						

Item 45: Manutenção CORRETIVA/TROCA DE PLACA DE COMANDOS ELETRÔNICOS DA UND CONDENSADOR com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 18.000 BTU SPLIT.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
1 / 4	3	R\$ 990,00 (un)	-	R\$ 990,00	0,9%	R\$ 2.970,00
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando da Aeronáutica Segundo Centro Int. Def. Aerea Contr. Ffg Aereo			NºPregão:752023 UASG:120072	03/10/2023	R\$ 990,00



Relatório gerado no dia 11/12/2023 09:25:17 (IP: 45.173.175.5)
 Código Validação: fricjV0WYh5qQPSiZkNJuDGdmmH4VvOVKM7Z7IfUAqHU8nPtm6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=fricjV0WYh5qQPSiZkNJuDGdmmH4VvOVKM7Z7IfUAqHU8nPtm6WA%3d%3d>

Valor Unitário

R\$ 990,00



Média dos Preços Obtidos: R\$ 990,00



Item 46: Manutenção CORRETIVA/TROCA DE PLACA DE COMANDOS ELETRÔNICOS DA UND CONDENSADOR com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 24.000 BTU SPLIT.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
1 / 4	4	R\$ 1.345,00 (un)	-	R\$ 1.345,00	1,6%	R\$ 5.380,00
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando da Aeronáutica Segundo Centro Int. Def. Aerea Contr. Ffg Aereo			NºPregão:752023 UASG:120072	03/10/2023	R\$ 1.345,00
Valor Unitário						R\$ 1.345,00
Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.345,00						

Item 47: Manutenção CORRETIVA/TROCA DE PLACA DE COMANDOS ELETRÔNICOS DA UND CONDENSADOR com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 30.000 BTU SPLIT.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
1 / 5	3	R\$ 1.052,60 (un)	-	R\$ 1.052,60	0,9%	R\$ 3.157,80
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Nordeste 10ª Região Militar 40º Batalhão de Infantaria			NºPregão:132023 UASG:160041	28/03/2023	R\$ 1.052,60
Valor Unitário						R\$ 1.052,60
Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.052,60						

Item 48: Manutenção CORRETIVA/TROCA DE PLACA DE COMANDOS ELETRÔNICOS DA UND CONDENSADOR com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 60.000 BTU SPLIT.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
1 / 7	1	R\$ 1.437,90 (un)	-	R\$ 1.437,90	0,4%	R\$ 1.437,90
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Departamento de Educação e Cultura do Exército Diretoria de Ensino Preparatório e Assistencial Colégio Militar de Brasília			NºPregão:62022 UASG:160064	01/08/2023	R\$ 1.437,90
Valor Unitário						R\$ 1.437,90
Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.437,90						

Item 49: Manutenção CORRETIVA/TROCA DE TURBINA da unidade Evaporadora com fornecimento do material por conta da contratada em condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 7.000 BTU'S a 12.000 BTU'S

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
1 / 3	5	R\$ 467,40 (un)	-	R\$ 467,40	0,7%	R\$ 2.337,00
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço



Relatório gerado no dia 11/12/2023 09:25:17 (IP: 45.173.175.5)
 Código Validação: fricjIV0WfYh5qQPSfZkNJuDGDmmH4VvOVKM7Z7fUAqHU8nPtm6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=fricjIV0WfYh5qQPSfZkNJuDGDmmH4VvOVKM7Z7fUAqHU8nPtm6WA%253d%253d>

1	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Sul 6ª Divisão de Exército 8ª Brigada de Infantaria Motorizada 19º Batalhão de Infantaria Motorizado	Nº Pregão: 22023 UASG: 160433	10/04/2023	R\$ 467,40
---	--	----------------------------------	------------	------------

Valor Unitário

R\$ 467,40

Média dos Preços Obtidos: R\$ 467,40



Item 50: Manutenção CORRETIVA/TROCA DE TURBINA da unidade Evaporadora com fornecimento do material por conta da contratada em condição de ar, tipo Split, capacidade nominal de 18.000 BTU'S a 24.000 BTU's

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
1 / 5	5	R\$ 503,00 (un)	-	R\$ 503,00	0,7%	R\$ 2.515,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Sul 6ª Divisão de Exército 8ª Brigada de Infantaria Motorizada 19º Batalhão de Infantaria Motorizado	Nº Pregão: 22023 UASG: 160433	10/04/2023	R\$ 503,00

Valor Unitário

R\$ 503,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 503,00

Item 51: Manutenção CORRETIVA/TROCA DE TURBINA da unidade Evaporadora com fornecimento do material por conta da contratada em condição de ar, tipo Split, capacidade nominal de 30.000 BTU'S a 60.000 BTU's

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
1 / 7	3	R\$ 520,53 (un)	-	R\$ 520,53	0,5%	R\$ 1.561,59

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Departamento de Educação e Cultura do Exército Diretoria de Ensino Preparatório e Assistencial Colégio Militar de Brasília	Nº Pregão: 62022 UASG: 160064	01/08/2023	R\$ 520,53

Valor Unitário

R\$ 520,53

Média dos Preços Obtidos: R\$ 520,53

Item 52: Manutenção CORRETIVA/TROCA DE HÉLICE da unidade Evaporadora com fornecimento do material por conta da contratada em condição de ar, tipo Split, capacidade nominal de 7.000 BTU'S a 12.000 BTU's

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
1 / 4	25	R\$ 424,00 (un)	-	R\$ 424,00	3,1%	R\$ 10.600,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Sul COMANDO DA 3ª DIVISÃO DO EXÉRCITO - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE SAN TA MARIA 1ª Brigada de Cavalaria Mecanizada 4º Regimento de Cavalaria Blindado	Nº Pregão: 82023 UASG: 160431	12/04/2023	R\$ 424,00

Valor Unitário

R\$ 424,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 424,00



Item 53: Manutenção CORRETIVA/TROCA DE HÉLICE da unidade Evaporadora com fornecimento do material por conta da contratada em condição adora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 18.000 BTU'S a 24.000 BTU's



PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
1 / 1	5	R\$ 590,00 (un)	-	R\$ 590,00	0,9%	R\$ 2.950,00
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	COMANDO DO EXERCITO DIRETORIA DE FABRICAÇÃO			Dispensa de Licitação Nº 24/2023 UASG: 160336	01/04/2023	R\$ 590,00
Valor Unitário						R\$ 590,00
Média dos Preços Obtidos: R\$ 590,00						

Item 54: Manutenção CORRETIVA/TROCA DE HÉLICE da unidade Evaporadora com fornecimento do material por conta da contratada em condição adora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 30.000 BTU'S a 60.000 BTU's

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
1 / 5	3	R\$ 487,00 (un)	-	R\$ 487,00	0,4%	R\$ 1.461,00
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Sul COMANDO DA 3ª DIVISÃO DO EXÉRCITO - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE SAN TA MARIA 1ª Brigada de Cavalaria Mecanizada 4º Regimento de Cavalaria Blindado			Nº Pregão: 82023 UASG: 160431	12/04/2023	R\$ 487,00
Valor Unitário						R\$ 487,00
Média dos Preços Obtidos: R\$ 487,00						

Item 55: AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO original ou similar compatível, quando solicitado pela ADMINISTRAÇÃO com as devidas configurações e bateria/pilhas.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
1 / 4	15	R\$ 195,00 (un)	-	R\$ 195,00	0,8%	R\$ 2.925,00
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA SAÚDE SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA Distrito Sanitário Especial Indígena - Alto Purus			Nº Pregão: 352023 UASG: 257022	10/11/2023	R\$ 195,00
Valor Unitário						R\$ 195,00
Média dos Preços Obtidos: R\$ 195,00						

Item 56: INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 7.000 BTUS A 12.000 BTUS com 2 metros de tubos de cobre, bitola conforme especificação do equipamento, suporte da unidade condensadora, isolamento térmico e ponto elétrico.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
1 / 14	20	R\$ 750,00 (un)	-	R\$ 750,00	4,4%	R\$ 15.000,00





Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	NºPregão:5832023 UASG:943001	01/06/2023	R\$ 750,00
Valor Unitário				R\$ 750,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 750,00

Item 57: INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS A 24.000 BTUS com 2 metros de tubos de cobre, bitola conforme especificação do e equipamento, suporte da unidade condensadora, isolamento térmica e ponto elétrico.

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
1 / 1		8	R\$ 800,00 (un)	-	R\$ 800,00	1,9%	R\$ 6.400,00
Preço Público	Órgão Público				Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI				00042123	11/08/2023	R\$ 800,00
Valor Unitário							R\$ 800,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 800,00

Item 58: INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 30.000 BTUS A 60.000 BTUS com 5 metros de tubos de cobre, bitola conforme especificação do e equipamento, suporte da unidade condensadora e evaporadora, isolamento térmica e ponto elétrico.

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
1 / 8		3	R\$ 2.664,28 (un)	-	R\$ 2.664,28	2,3%	R\$ 7.992,84
Preço Público	Órgão Público			Identificação		Data Licitação	Preço
1	Prefeitura Municipal de Linhares			249095		02/08/2023	R\$ 2.664,28
Valor Unitário							R\$ 2.664,28



Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.664,28

Valor Global: R\$ 344.526,09

Valor do item em relação ao total

- 1) Manutenção...
- 2) Manutenção...
- 3) Manutenção...
- 4) Manutenção...
- 5) Manutenção...
- 6) Manutenção...
- 7) Manutenção...

1/9 ▼

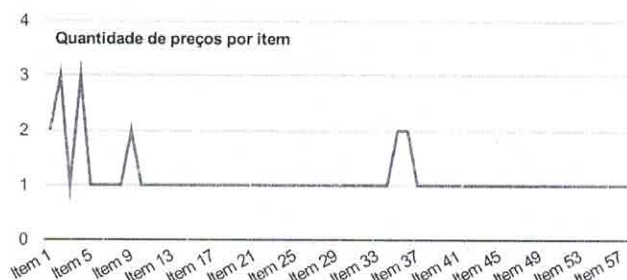

Detalhamento dos Itens



Item 1: Manutenção PREVENTIVA condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 7.000 BTU's - 220V

Preço Estimado: R\$ 203,50 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 203,50

Média dos Preços Obtidos: R\$ 203,50

Quantidade

Descrição

Observação

2 Unidades

Manutenção PREVENTIVA condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 7.000 BTU's - 220V



Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

R\$ 160,00

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Data: 06/10/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto: Registro de Preços para futuras e eventuais contratações de empresa especializada nos serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar condicionado e centrais de ar, incluso o fornecimento de peças, insumos, acessórios, assistência técnica, mão-de-obra, instalação e desinstalação, visando atender as necessidades desta Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN/RO, na Capital e interior do Estado, pelo período de 12 (doze) meses.

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:2062021 / UASG:925373

Lote/Item: 1/3

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Descrição: Ar condicionado - manutenção sistema central - Manutenção preventiva (com limpeza) em centrais de ar condicionado de 7.000 a 12.000 BTUS OBS.: FREQUÊNCIA DO SERVIÇO E DESCRIÇÃO COMPLETA CONFORME SAMS

Quantidade: 96

Unidade: UNIDADE

UF: RO

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Inicial

37.323.882/0001-36 JR REFRIGERACAO COMERCIAL E CLIMATIZACAO LTDA

R\$ 160,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Manutenção preventiva (com limpeza) em centrais de ar condicionado de 7.000 a 12.000 BTUS OBS.: FREQUÊNCIA DO SERVIÇO E DESCRIÇÃO COMPLETA CONFORME SAMS

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

RO

Porto Velho

RUA BRASILIA, 2758/A

(69) 9233-0636

jrsolucoesrefri@gmail.com

37.349.963/0001-05 3G CLIMATIZACAO E SERVICOS LTDA

R\$ 160,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Manutenção preventiva (com limpeza) em centrais de ar condicionado de 7.000 a 12.000 BTUS OBS.: FREQUÊNCIA DO SERVIÇO E DESCRIÇÃO COMPLETA CONFORME SAMS

Endereço:

29.811.993/0001-63 FG TECNO CENTER SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI

R\$ 160,00

VENCEDOR

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Manutenção preventiva (com limpeza) em centrais de ar condicionado de 7.000 a 12.000 BTUS;

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

RO

Porto Velho

AV CALAMA, 6339

Fagner

(69) 3227-9383

tecnocenterpvh@gmail.com

30.419.926/0001-87 30.419.926 RENAN DA SILVA MACHADO

R\$ 160,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Manutenção preventiva (com limpeza) em centrais de ar condicionado de 7.000 a 12.000 BTUS;

Endereço:

37.243.355/0001-57 AILLEZ ENGENHARIA - EIRELI

R\$ 160,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Conforme instrumento convocatório.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

AC

Rio Branco

R FRANCISCO RAFAEL, 190

(68) 9939-6992

contato@aillez.com



Relatório gerado no dia 11/12/2023 09:25:17 (IP: 45.173.175.5)

Código Validação: frcjV0WfYh5qQP5fZkNJuDGDmmH4VvOVKM7Z7IfUAqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=frcjV0WfYh5qQP5fZkNJuDGDmmH4VvOVKM7Z7IfUAqHU8nPtm6WA%3d%3d

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Inicial

49.486.856/0001-08 TRIPHASE CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

R\$ 160,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Manutenção preventiva (com limpeza) em centrais de ar condicionado de 7.000 a 12.000 BTUS;

Endereço:



Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 247,00

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL/PA

Data: 03/10/2023 09:00

Objeto: Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado/splits, freezer, geladeira e bebedouro, objetivando atender as necessidades das diversas Secretarias/Fundos Municipais e o Instituto de Previdência deste município de Castanhall/Pará, por um período de 12 (doze) meses..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:632023 / UASG:980447

Lote/Item: 1/21

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 110

Unidade: UNIDADE

UF: PA

Descrição: Ar condicionado - manutenção sistema central - "MANUTENÇÃO PREVENTIVA C/ REMOÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDIC 6000 A 12000, Especificação :: Especificação : Manutenção preventiva s/ remoção para aparelhos de 6 000 a 12 000 BTUs, com reposição de peças originais c/ ônus para a contratada em aparelhos de ar condicionado ou split's que compõem o sistema de climatização. Os serviços deverão ser efetuados de acordo com os manuais e normas técnicas específicas, obedecendo, ainda, à Portaria n.º 3.523/98 do Ministério da Saúde, com vistas a manter os equipamentos em perfeitas condições de uso, garantindo a adequada refrigeração, e a prevenção de riscos à saúde das pessoas. A Manutenção Preventiva consiste em: limpeza e conservação dos filtros de ar, limpeza de evaporadores e condensadores, observação de conexões e reapertos, testes de Os comandos de operação, verificação da operação do motor, ventilador e pás, verificação do funcionamento dos componentes de bombas e torres, medição de temperaturas de retorno, insuflamento, medição de corrente e tensão, medição de pressão de trabalho e de baixa, medição de temperatura de evaporação, medição de pressão de alta e de pressão de descarga, limpeza da casa

CatSer: 22454 - AR CONDICIONADO - MANUTENCAO SISTEMA CENTRAL

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

26.077.955/0001-30 BRUNO ARAUJO DOS PASSOS

R\$ 150,00

VENCEDOR

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: MANUTENÇÃO PREVENTIVA C/ REMOÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDIC 6000 A 12000, Especificação :: Especificação : Manutenção preventiva s/ remoção para aparelhos de 6 000 a 12 000 BTUs, com reposição de peças originais c/ ônus para a contratada em aparelhos de ar condicionado ou split's que compõem o sistema de climatização. Os serviços deverão ser efetuados de acordo com os manuais e normas técnicas específicas, obedecendo, ainda, à Portaria n.º 3.523/98 do Ministério da Saúde, com vistas a manter os equipamentos em perfeitas condições de uso, garantindo a adequada refrigeração, e a prevenção de riscos à saúde das pessoas. A Manutenção Preventiva consiste em: limpeza e conservação dos filtros de ar, limpeza de evaporadores e condensadores, observação de conexões e reapertos, testes de Os comandos de operação, verificação da operação do motor, ventilador e pás, verificação do funcionamento dos componentes de bombas e torres, medição de temperaturas de retorno, insuflamento, medição de corrente e tensão, medição de pressão de trabalho e de baixa, medição de temperatura de evaporação, medição de pressão de alta e de pressão de descarga, limpeza da casa e máquinas e shafts, limpeza e conservação dos dutos, entre outros c/ garantia mínima de 90 (noventa) dias. Os serviços serão prestados no prazo de 12 (doze) meses.

Estado: Cidade: Endereço:
PA Marabá R NOSSA SENHORA APARECIDA, 1195

Nome de Contato: Telefone: Email:
BRUNO (94) 9185-7690 bruno.p.araujo@hotmail.com



Relatório gerado no dia 11/12/2023 09:25:17 (IP: 45.173.175.5)
Código Validação: fricjV0WfYh5qQPSiZkNJuDGdmmH4VvQVKM7Z7fUaQhU8nPtm0WA%3d%3d
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=fricjV0WfYh5qQPSiZkNJuDGdmmH4VvQVKM7Z7fUaQhU8nPtm0WA%253d%253d



03.202.674/0001-67 POLO ENGENHARIA.COM LTDA

R\$ 155,27

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Ar condicionado - manutenção sistema central - "MANUTENÇÃO PREVENTIVA C/ REMOÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDIC 6000 A 12000, Especificação: Manutenção preventiva s/ remoção para aparelhos de 6 000 a 12 000 BTUs, com reposição de peças originais c/ ônus para a contratada em aparelhos de ar condicionado ou split's que compõem o sistema de climatização. Os serviços deverão ser efetuados de acordo com os manuais e normas técnicas específicas, obedecendo, ainda, à Portaria n.º 3.523/98 do Ministério da Saúde, com vistas a manter os equipamentos em perfeitas condições de uso, garantindo a adequada refrigeração, e a prevenção de riscos à saúde das pessoas. A Manutenção Preventiva consiste em: limpeza e conservação dos filtros d e ar, limpeza de evaporadores e condensadores, observação de conexões e reapertos, testes de Os comandos de ope ra ção , verificação da operação do motor, ventilador e pás, verificação do funcionamento dos componentes de bombas e torres, medição de temperaturas de retorno, insuflamento, me d i çã o de corrente e tensão, medição de pressão de t r a b a l h o e d e baixa, medição de temperatura de evaporação, medição de pressão de alta e de pressão de descida, limpeza da casa

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Belem	TV HUMAITA, 91	Cesar Augusto F de Brito	(91) 3264-7500	polocomercio@oi.com.br

36.482.946/0001-89 RFRIO SERVICO DE REFRIGERACAO EIRELI

R\$ 180,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: MANUTENÇÃO PREVENTIVA C/ REMOÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDIC 6000 A 12000, Especificação: Manutenção preventiva s/ remoção para aparelhos de 6 000 a 12 000 BTUs, com reposição de peças originais c/ ônus para a contratada em aparelhos de ar condicionado ou split's que compõem o sistema de climatização. Os serviços deverão ser efetuados de acordo com os manuais e normas técnicas específicas, obedecendo, ainda, à Portaria n.º 3.523/98 do Ministério da Saúde, com vistas a manter os equipamentos em perfeitas condições de uso, garantindo a adequada refrigeração, e a prevenção de riscos à saúde das pessoas. A Manutenção Preventiva consiste em: limpeza e conservação dos filtros d e ar, limpeza de evaporadores e condensadores, observação de conexões e reapertos, testes de Os comandos de ope ra ção , verificação da operação do motor, ventilador e pás, verificação do funcionamento dos componentes de bombas e torres, medição de temperaturas de retorno, insuflamento, me d i çã o de corrente e tensão, medição de pressão de t r a b a l h o e d e baixa, medição de temperatura de evaporação, medição de pressão de alta e de pressão de descida, limpeza da casa d e máquinas e shafts, limpeza e conservação dos dutos, entre outros c/ garantia mínima de 90 (noventa) dias. Os serviços serão prestados no prazo de 12 (doze) meses.

Endereço:

11.489.784/0001-80 PARAFRIOS REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

R\$ 200,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: MANUTENÇÃO PREVENTIVA C/ REMOÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDIC 6000 A 12000, Especificação: Manutenção preventiva s/ remoção para aparelhos de 6 000 a 12 000 BTUs, com reposição de peças originais c/ ônus para a contratada em aparelhos de ar condicionado ou split's que compõem o sistema de climatização. Os serviços deverão ser efetuados de acordo com os manuais e normas técnicas específicas, obedecendo, ainda, à Portaria n.º 3.523/98 do Ministério da Saúde, com vistas a manter os equipamentos em perfeitas condições de uso, garantindo a adequada refrigeração, e a prevenção de riscos à saúde das pessoas. A Manutenção Preventiva consiste em: limpeza e conservação dos filtros d e ar, limpeza de evaporadores e condensadores, observação de conexões e reapertos, testes de Os comandos de ope ra ção , verificação da operação do motor, ventilador e pás, verificação do funcionamento dos componentes de bombas e torres, medição de temperaturas de retorno, insuflamento, medição de corrente e tensão, medição de pressão de trabalho e de baixa, medição de temperatura de evaporação, medição de pressão de alta e de pressão de descida, limpeza da casa d e máquinas e shafts, limpeza e conservação dos dutos, entre outros c/ garantia mínima de 90 (noventa) dias. Os serviços serão prestados no prazo de 12 (doze) meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Marituba	TV ROSA LIMA ALFREDO CALADO, 01	João Batista Lisboa De Alcântara	(91) 3256-1859	jparafrio@yahoo.com.br

34.008.992/0001-15 NFS MONTEIRO SOLUCOES TECH LTDA

R\$ 227,74

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: MANUTENÇÃO PREVENTIVA C/ REMOÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDIC 6000 A 12000, Especificação: Manutenção preventiva s/ remoção para aparelhos de 6 000 a 12 000 BTUs, com reposição de peças originais c/ ônus para a contratada em aparelhos de ar condicionado ou split's que compõem o sistema de climatização. Os serviços deverão ser efetuados de acordo com os manuais e normas técnicas específicas, obedecendo, ainda, à Portaria n.º 3.523/98 do Ministério da Saúde, com vistas a manter os equipamentos em perfeitas condições de uso, garantindo a adequada refrigeração, e a prevenção de riscos à saúde das pessoas. A Manutenção Preventiva consiste em: limpeza e conservação dos filtros d e ar, limpeza de evaporadores e condensadores, observação de conexões e reapertos, testes de Os comandos de ope ra ção , verificação da operação do motor, ventilador e pás, verificação do funcionamento dos componentes de bombas e torres, medição de temperaturas de retorno, insuflamento, me d i çã o de corrente e tensão, medição de pressão de t r a b a l h o e d e baixa, medição de temperatura de evaporação, medição de pressão de alta e de pressão de descida, limpeza da casa

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Belém	PASSAGEM JOSE LEAL MARTINS, 585	FRANKLIN	(91) 9206-5919	fsasolucues8@gmail.com



Relatório gerado no dia 11/12/2023 09:25:17 (IP: 45.173.175.5)

Código Validação: fricjIV0WYh5qQPSIZkNJuDGDmniH4VvOVKM7ZIIUAqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=fricjIV0WYh5qQPSIZkNJuDGDmniH4VvOVKM7ZIIUAqHU8nPtm6WA%263d%253d

30.643.835/0001-20 PONTUAL REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA.

R\$ 245,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: MANUTENÇÃO PREVENTIVA C/ REMOÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDIC 6000 A 12000, Especificação: Especificação: Manutenção preventiva s/ remoção para aparelhos de 6000 a 12 000 BTUs, com reposição de peças originais c/ ônus para a contratada em aparelhos de ar condicionado ou split's que compõem o sistema de climatização. Os serviços deverão ser efetuados de acordo com os manuais e normas técnicas específicas, obedecendo, ainda, à Portaria n.º 3.523/98 do Ministério da Saúde, com vistas a manter os equipamentos em perfeitas condições de uso, garantindo a adequada refrigeração, e prevenção de riscos à saúde das pessoas. A Manutenção Preventiva consiste em: limpeza e conservação dos filtros de ar, limpeza de evaporadores e condensadores, observação de conexões e reapertos, testes de Os comandos de operação, verificação da Operação do motor, ventilador e pás, verificação do funcionamento dos componentes de bombas e torres, medição de temperaturas de retorno, insuflamento, medição de corrente e tensão, medição de pressão de trabalho e de baixa, medição de temperatura de evaporação, medição de pressão de alta e de pressão de descida, limpeza da casa de máquinas e shafts, limpeza e conservação dos dutos, entre outros c/ garantia mínima de 90 (noventa) dias. Os serviços serão prestados no prazo de 12 (doze) meses



Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
TO	Guaraí	AV PARANA, 1521 B	THIAGO	(63) 99262-9846	pontualrefrigeracaoguara@gmail.com

40.593.578/0001-13 E PEREIRA COSTA SERVICOS E COMERCIO

R\$ 249,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: MANUTENÇÃO PREVENTIVA C/ REMOÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDIC 6000 A 12000, Especificação: Especificação: Manutenção preventiva s/ remoção para aparelhos de 6 000 a 12 000 BTUs, com reposição de peças originais c/ ônus para a contratada em aparelhos de ar condicionado ou split's que compõem o sistema de climatização. Os serviços deverão ser efetuados de acordo com os manuais e normas técnicas específicas, obedecendo, ainda, à Portaria n.º 3.523/98 do Ministério da Saúde, com vistas a manter os equipamentos em perfeitas condições de uso, garantindo a adequada refrigeração, e a prevenção de riscos à saúde das pessoas. A Manutenção Preventiva consiste em: limpeza e conservação dos filtros de ar, limpeza de evaporadores e condensadores, observação de conexões e reapertos, testes de Os comandos de operação, verificação da operação do motor, ventilador e pás, verificação do funcionamento dos componentes de bombas e torres, medição de temperaturas de retorno, insuflamento, medição de corrente e tensão, medição de pressão de trabalho e de baixa, medição de temperatura de evaporação, medição de pressão de alta e de pressão de descida, limpeza da casa de máquinas e shafts, limpeza e conservação dos dutos, entre outros c/ garantia mínima de 90 (noventa) dias. Os serviços serão prestados no prazo de 12 (doze) meses.

Endereço:

14.866.439/0001-06 J. F. MONTEIRO EIRELI

R\$ 350,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: MANUTENÇÃO PREVENTIVA C/ REMOÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDIC 6000 A 12000, Especificação: Especificação: Manutenção preventiva s/ remoção para aparelhos de 6 000 a 12 000 BTUs, com reposição de peças originais c/ ônus para a contratada em aparelhos de ar condicionado ou split's que compõem o sistema de climatização. Os serviços deverão ser efetuados de acordo com os manuais e normas técnicas específicas, obedecendo, ainda, à Portaria n.º 3.523/98 do Ministério da Saúde, com vistas a manter os equipamentos em perfeitas condições de uso, garantindo a adequada refrigeração, e a prevenção de riscos à saúde das pessoas. A Manutenção Preventiva consiste em: limpeza e conservação dos filtros de ar, limpeza de evaporadores e condensadores, observação de conexões e reapertos, testes de Os comandos de operação, verificação da operação do motor, ventilador e pás, verificação do funcionamento dos componentes de bombas e torres, medição de temperaturas de retorno, insuflamento, medição de corrente e tensão, medição de pressão de trabalho e de baixa, medição de temperatura de evaporação, medição de pressão de alta e de pressão de descida, limpeza da casa de máquinas e shafts, limpeza e conservação dos dutos, entre outros c/ garantia mínima de 90 (noventa) dias. Os serviços serão prestados no prazo de 12 (doze) meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Castanhal	AL CAICARA, 47	JOÃO	(91) 98717-6125	matesc2010@hotmail.com

14.865.361/0001-05 SERV PLUS BRASIL LTDA

R\$ 370,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: MANUTENÇÃO PREVENTIVA C/ REMOÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDIC 6000 A 12000, Especificação: Especificação: Manutenção preventiva s/ remoção para aparelhos de 6 000 a 12 000 BTUs, com reposição de peças originais c/ ônus para a contratada em aparelhos de ar condicionado ou split's que compõem o sistema de climatização. Os serviços deverão ser efetuados de acordo com os manuais e normas técnicas específicas, obedecendo, ainda, à Portaria n.º 3.523/98 do Ministério da Saúde, com vistas a manter os equipamentos em perfeitas condições de uso, garantindo a adequada refrigeração, e a prevenção de riscos à saúde das pessoas. A Manutenção Preventiva consiste em: limpeza e conservação dos filtros de ar, limpeza de evaporadores e condensadores, observação de conexões e reapertos, testes de Os comandos de operação, verificação da operação do motor, ventilador e pás, verificação do funcionamento dos componentes de bombas e torres, medição de temperaturas de retorno, insuflamento, medição de corrente e tensão, medição de pressão de trabalho e de baixa, medição de temperatura de evaporação, medição de pressão de alta e de pressão de descida, limpeza da casa

Endereço:



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

03.564.152/0001-05 DAVID MOREIRA & CIA LTDA



Valor da Proposta Final

R\$ 380,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: "MANUTENÇÃO PREVENTIVA C/ REMOÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDIC 6000 A 12000, Especificação : : Especificação : Manutenção preventiva s/ remoção para aparelhos de 6 000 a 12 000 BTUs, com reposição de peças originais c/ ônus para a contratada em aparelhos de ar condicionado ou split's que compõem o sistema de climatização. Os serviços deverão ser efetuados de acordo com os manuais e normas técnicas específicas, obedecendo, ainda, à Portaria n.º 3.523/98 do Ministério da Saúde, com vistas a manter os equipamentos em perfeitas condições de uso, garantindo a adequada refrigeração, e a prevenção de riscos à saúde das pessoas. A Manutenção Preventiva consiste em: limpeza e conservação dos filtros de ar, limpeza de evaporadores e condensadores, observação de conexões e reapertos, testes de Os comandos de operação, verificação da operação do motor, ventilador e pás, verificação do funcionamento dos componentes de bombas e torres, medição de temperaturas de retorno, insuflamento, medição de corrente e tensão, medição de pressão de tração e de baixa, medição de temperatura de evaporação, medição de pressão de alta e de pressão de descida, limpeza da casa

Estado: Cidade: Endereço:
PA Belém AV CONSELHEIRO FURTADO, 3039

Telefone:
(91) 3249-1510

Email:
afonso.licitacao@casamoreira.com

19.104.617/0001-85 CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

R\$ 399,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: MANUTENÇÃO PREVENTIVA C/ REMOÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDIC 6000 A 12000, Especificação : : Especificação : Manutenção preventiva s/ remoção para aparelhos de 6 000 a 12 000 BTUs, com reposição de peças originais c/ ônus para a contratada em aparelhos de ar condicionado ou split's que compõem o sistema de climatização. Os serviços deverão ser efetuados de acordo com os manuais e normas técnicas específicas, obedecendo, ainda, à Portaria n.º 3.523/98 do Ministério da Saúde, com vistas a manter os equipamentos em perfeitas condições de uso, garantindo a adequada refrigeração, e a prevenção de riscos à saúde das pessoas. A Manutenção Preventiva consiste em: limpeza e conservação dos filtros de ar, limpeza de evaporadores e condensadores, observação de conexões e reapertos, testes de Os comandos de operação, verificação da operação do motor, ventilador e pás, verificação do funcionamento dos componentes de bombas e torres, medição de temperaturas de retorno, insuflamento, medição de corrente e tensão, medição de pressão de tração e de baixa, medição de temperatura de evaporação, medição de pressão de alta e de pressão de descida, limpeza da casa e máquinas e shafts, limpeza e conservação dos dutos, entre outros c/ garantia mínima de 90 (noventa) dias. Os serviços serão prestados no prazo de 12 (doze) meses.

Estado: Cidade: Endereço:
PA Marabá R CARLOS GOMES, 37

Telefone:
(94) 3012-2516

Email:
anderson.contabil211@gmail.com

36.338.387/0001-38 PKP COMERCIO E SERVICOS LTDA

R\$ 450,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: "MANUTENÇÃO PREVENTIVA C/ REMOÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDIC 6000 A 12000, Especificação : : Especificação : Manutenção preventiva s/ remoção para aparelhos de 6 000 a 12 000 BTUs, com reposição de peças originais c/ ônus para a contratada em aparelhos de ar condicionado ou split's que compõem o sistema de climatização.

Estado: Cidade: Endereço:
PA Castanhal AVENIDA BARAO DE IGARAPE MIRIM, 09

Telefone:
(91) 3721-6237

Email:
pkoltunik@yahoo.com.br

Item 2: Manutenção PREVENTIVA condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 9.000 BTU's - 220V

Preço Estimado: R\$ 275,66 (Un)

Percentual:

Preço Máximo: R\$ 275,66

Média dos Preços Obtidos: R\$ 275,66

Quantidade	Descrição	Observação
10 Unidades	Manutenção PREVENTIVA condicionadora de ar, tipo Split, capacidade nominal de 9.000 BTU's - 220V	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais

R\$ 255,38

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020



Relatório gerado no dia 11/12/2023 09:25:17 (IP: 45.173.175.5)

Código Validação: fricjV0WfYh5qQPSiZkNJuDG0mH4VvOVKM7Z7IIUAqHU8nPtn6WA%3d%3d

http://www.bancodaprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=fricjV0WfYh5qQPSiZkNJuDG0mH4VvOVKM7Z7IIUAqHU8nPtn6WA%253d%253d

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Data: 06/10/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:2062021 / UASG:925373

Lote/Item: 1/2

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 24

Unidade: UNIDADE

UF: RO



Descrição: Ar condicionado - manutenção sistema central - Manutenção preventiva (com limpeza) em aparelhos de ar condicionado de janela OBS.: FREQUÊNCIA DO SERVIÇO E DESCRIÇÃO COMPLETA CONFORME SAMS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
37.349.963/0001-05	3G CLIMATIZACAO E SERVICOS LTDA	R\$ 255,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Manutenção preventiva (com limpeza) em aparelhos de ar condicionado de janela OBS.: FREQUÊNCIA DO SERVIÇO E DESCRIÇÃO COMPLETA CONFORME SAMS

Endereço:

29.811.993/0001-63	FG TECNO CENTER SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI	R\$ 255,45
--------------------	---	------------

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Manutenção preventiva (com limpeza) em aparelhos de ar condicionado de janela OBS.: FREQUÊNCIA DO SERVIÇO E DESCRIÇÃO COMPLETA CONFORME SAMS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RO	Porto Velho	AV CALAMA, 5339	Fagner	(69) 3227-9383	tecnocenterpvh@gmail.com

30.419.926/0001-87	30.419.926 RENAN DA SILVA MACHADO	R\$ 255,45
--------------------	-----------------------------------	------------

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Manutenção preventiva (com limpeza) em aparelhos de ar condicionado de janela;

Endereço:

37.323.882/0001-36	JR REFRIGERACAO COMERCIAL E CLIMATIZACAO LTDA	R\$ 255,45
--------------------	---	------------

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Manutenção preventiva (com limpeza) em aparelhos de ar condicionado de janela OBS.: FREQUÊNCIA DO SERVIÇO E DESCRIÇÃO COMPLETA CONFORME SAMS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RO	Porto Velho	RUA BRASILIA, 2758/A	(69) 9233-0636	jrsolucoesrefri@gmail.com

37.243.355/0001-57	AILLEZ ENGENHARIA - EIRELI	R\$ 255,45
--------------------	----------------------------	------------

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Conforme instrumento convocatório.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AC	Rio Branco	R FRANCISCO RAFAEL, 190	(68) 9939-6992	contato@aillez.com

49.486.856/0001-08	TRIPHASE CONSTRUCOES SERVICOS E COMERCIO LTDA	R\$ 255,45
--------------------	---	------------

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Manutenção preventiva (com limpeza) em aparelhos de ar condicionado de janela;

Endereço:



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL/PA

Objeto: Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado/splits, freezer, geladeira e bebedouro, objetivando atender as necessidades das diversas Secretarias/Fundos Municipais e o Instituto de Previdência deste município de Castanhall/Pará, por um período de 12 (doze) meses..

Descrição: Ar condicionado - manutenção sistema central - MANUTENÇÃO PREVENTIVA S/ REMOÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDIC 6000 A 12000, Especificação: Especificação: Manutenção preventiva s/ remoção para aparelhos de 6 000 a 12 000 BTUs, com reposição de peças originais c/ ônus para a contratada em aparelhos de ar condicionado ou split's que compõem o sistema de climatização. Os serviços deverão ser efetuados de acordo com os manuais e normas técnicas específicas, obedecendo, ainda, à Portaria n.º 3.523 / 98 do Ministério da Saúde, com vistas a manter os equipamentos em perfeitas condições de uso, garantindo a adequada refrigeração, e a prevenção de riscos à saúde das pessoas. A Manutenção Preventiva consiste em: limpeza e conservação dos filtros de ar, limpeza de evaporadores e condensadores, observação de conexões e reapertos, testes de Os comandos de operação, verificação da operação do motor, ventilador e pás, verificação do funcionamento dos componentes de bombas e torres, medição de temperaturas de retorno, insuflamento, medição de corrente e tensão, medição de pressão de trabalho e de baixa, medição de temperatura de evaporação, medição de pressão de alta e de pressão de

CatSer: 22454 - AR CONDICIONADO - MANUTENCAO SISTEMA CENTRAL

Data: 03/10/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:632023 / UASG:980447

Lote/Item: 1/16

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 165

Unidade: UNIDADE

UF: PA



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
30.643.835/0001-20	PONTUAL REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA.	R\$ 237,62

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: MANUTENÇÃO PREVENTIVA S/ REMOÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDIC 6000 A 12000, Especificação: Especificação: Especificação: Manutenção preventiva s/ remoção para aparelhos de 6 000 a 12 000 BTUs, com reposição de peças originais c/ ônus para a contratada em aparelhos de ar condicionado ou split's que compõem o sistema de climatização. Os serviços deverão ser efetuados de acordo com os manuais e normas técnicas específicas, obedecendo, ainda, à Portaria n.º 3.523 / 98 do Ministério da Saúde, com vistas a manter os equipamentos em perfeitas condições de uso, garantindo a adequada refrigeração, e a prevenção de riscos à saúde das pessoas. A Manutenção Preventiva consiste em: limpeza e conservação dos filtros de ar, limpeza de evaporadores e condensadores, observação de conexões e reapertos, testes de Os comandos de operação, verificação da operação do motor, ventilador e pás, verificação do funcionamento dos componentes de bombas e torres, medição de temperaturas de retorno, insuflamento, medição de corrente e tensão, medição de pressão de trabalho e de baixa, medição de temperatura de evaporação, medição de pressão de alta e de pressão de descida, limpeza da casa de máquinas e shafts, limpeza e conservação dos dutos, entre outros c/ garantia mínima de 90 (noventa) dias. Os serviços serão prestados no prazo de 12 (doze) meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
TO	Guará	AV PARANA, 1521 B	THIAGO	(63) 99262-9845	pontualrefrigeracaoguara@gmail.com

26.077.955/0001-30	BRUNO ARAUJO DOS PASSOS	R\$ 270,00
--------------------	-------------------------	------------

VENCEDOR

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: MANUTENÇÃO PREVENTIVA S/ REMOÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDIC 6000 A 12000, Especificação: Especificação: Especificação: Manutenção preventiva s/ remoção para aparelhos de 6 000 a 12 000 BTUs, com reposição de peças originais c/ ônus para a contratada em aparelhos de ar condicionado ou split's que compõem o sistema de climatização. Os serviços deverão ser efetuados de acordo com os manuais e normas técnicas específicas, obedecendo, ainda, à Portaria n.º 3.523 / 98 do Ministério da Saúde, com vistas a manter os equipamentos em perfeitas condições de uso, garantindo a adequada refrigeração, e a prevenção de riscos à saúde das pessoas. A Manutenção Preventiva consiste em: limpeza e conservação dos filtros de ar, limpeza de evaporadores e condensadores, observação de conexões e reapertos, testes de Os comandos de operação, verificação da operação do motor, ventilador e pás, verificação do funcionamento dos componentes de bombas e torres, medição de temperaturas de retorno, insuflamento, medição de corrente e tensão, medição de pressão de trabalho e de baixa, medição de temperatura de evaporação, medição de pressão de alta e de pressão de descida, limpeza da casa de máquinas e shafts, limpeza e conservação dos dutos, entre outros c/ garantia mínima de 90 (noventa) dias. Os serviços serão prestados no prazo de 12 (doze) meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Marabá	R NOSSA SENHORA APARECIDA, 1195	BRUNO	(94) 9185-7690	bruno.p.araujo@hotmail.com



CNPJ

Razão Social do Fornecedor



Valor da Proposta inicial

36.238.387/0001-38 PKP COMERCIO E SERVICOS LTDA

R\$ 290,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: MANUTENÇÃO PREVENTIVA S/ REMOÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDIC 6000 A 12000, Especificação: Especificação: Especificação: Manutenção preventiva s/ remoção para aparelhos de 6 000 a 12 000 BTUs, com reposição de peças originais c/ ônus para a contratada em aparelhos de ar condicionado ou split's que compõem o sistema de climatização.

Estado: Cidade: Endereço:
PA Castanhal AVENIDA BARAO DE IGARAPE MIRIM, 09

Telefone:
(91) 3721-6237

Email:
pkoltunik@yahoo.com.br

14.865.351/0001-05 SERV PLUS BRASIL LTDA

R\$ 296,99

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: MANUTENÇÃO PREVENTIVA S/ REMOÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDIC 6000 A 12000, Especificação: Especificação: Especificação: Manutenção preventiva s/ remoção para aparelhos de 6 000 a 12 000 BTUs, com reposição de peças originais c/ ônus para a contratada em aparelhos de ar condicionado ou split's que compõem o sistema de climatização. Os serviços deverão ser efetuados de acordo com os manuais e normas técnicas específicas, obedecendo, ainda, à Portaria n.º 3.523/98 do Ministério da Saúde, com vistas a manter os equipamentos em perfeitas condições de uso, garantindo a adequada refrigeração, e a prevenção de riscos à saúde das pessoas. A Manutenção Preventiva consiste em: limpeza e conservação dos filtros de ar, limpeza de evaporadores e condensadores, observação de conexões e reapertos, testes de Os comandos de operação, verificação da operação do motor, ventilação e pás, verificação do funcionamento dos componentes de bombas e torres, medição de temperaturas de retorno, insuflamento, medição de corrente e tensão, medição de pressão de trabalho e de baixa, medição de temperatura de evaporação, medição de pressão de alta e de pressão de

Endereço:

34.008.992/0001-15 NFS MONTEIRO SOLUCOES TECH LTDA

R\$ 297,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: MANUTENÇÃO PREVENTIVA S/ REMOÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDIC 6000 A 12000, Especificação: Especificação: Especificação: Manutenção preventiva s/ remoção para aparelhos de 6 000 a 12 000 BTUs, com reposição de peças originais c/ ônus para a contratada em aparelhos de ar condicionado ou split's que compõem o sistema de climatização. Os serviços deverão ser efetuados de acordo com os manuais e normas técnicas específicas, obedecendo, ainda, à Portaria n.º 3.523/98 do Ministério da Saúde, com vistas a manter os equipamentos em perfeitas condições de uso, garantindo a adequada refrigeração, e a prevenção de riscos à saúde das pessoas. A Manutenção Preventiva consiste em: limpeza e conservação dos filtros de ar, limpeza de evaporadores e condensadores, observação de conexões e reapertos, testes de Os comandos de operação, verificação da operação do motor, ventilação e pás, verificação do funcionamento dos componentes de bombas e torres, medição de temperaturas de retorno, insuflamento, medição de corrente e tensão, medição de pressão de trabalho e de baixa, medição de temperatura de evaporação, medição de pressão de alta e de pressão de

Estado: Cidade: Endereço:
PA Belém PASSAGEM JOSE LEAL MARTINS, 585

Nome de Contato: Telefone:
FRANKLIN (91) 9206-5919

Email:
fsasolucoes8@gmail.com

03.202.674/0001-67 POLO ENGENHARIA.COM LTDA

R\$ 297,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Ar condicionado - manutenção sistema central - MANUTENÇÃO PREVENTIVA S/ REMOÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDIC 6000 A 12000, Especificação: Especificação: Especificação: Manutenção preventiva s/ remoção para aparelhos de 6 000 a 12 000 BTUs, com reposição de peças originais c/ ônus para a contratada em aparelhos de ar condicionado ou split's que compõem o sistema de climatização. Os serviços deverão ser efetuados de acordo com os manuais e normas técnicas específicas, obedecendo, ainda, à Portaria n.º 3.523/98 do Ministério da Saúde, com vistas a manter os equipamentos em perfeitas condições de uso, garantindo a adequada refrigeração, e a prevenção de riscos à saúde das pessoas. A Manutenção Preventiva consiste em: limpeza e conservação dos filtros de ar, limpeza de evaporadores e condensadores, observação de conexões e reapertos, testes de Os comandos de operação, verificação da operação do motor, ventilação e pás, verificação do funcionamento dos componentes de bombas e torres, medição de temperaturas de retorno, insuflamento, medição de corrente e tensão, medição de pressão de trabalho e de baixa, medição de temperatura de evaporação, medição de pressão de alta e de pressão de

Estado: Cidade: Endereço:
PA Belém TV HUMAITA, 91

Nome de Contato: Telefone:
Cesar Augusto F de Brito (91) 3264-7500

Email:
polocomercio@oi.com.br

19.104.617/0001-95 CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

R\$ 297,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: MANUTENÇÃO PREVENTIVA S/ REMOÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDIC 6000 A 12000, Especificação: Especificação: Especificação: Manutenção preventiva s/ remoção para aparelhos de 6 000 a 12 000 BTUs, com reposição de peças originais c/ ônus para a contratada em aparelhos de ar condicionado ou split's que compõem o sistema de climatização. Os serviços deverão ser efetuados de acordo com os manuais e normas técnicas específicas, obedecendo, ainda, à Portaria n.º 3.523/98 do Ministério da Saúde, com vistas a manter os equipamentos em perfeitas condições de uso, garantindo a adequada refrigeração, e a prevenção de riscos à saúde das pessoas. A Manutenção Preventiva consiste em: limpeza e conservação dos filtros de ar, limpeza de evaporadores e condensadores, observação de conexões e reapertos, testes de Os comandos de operação, verificação da operação do motor, ventilação e pás, verificação do funcionamento dos componentes de bombas e torres, medição de temperaturas de retorno, insuflamento, medição de corrente e tensão, medição de pressão de trabalho e de baixa, medição de temperatura de evaporação, medição de pressão de alta e de pressão de descida, limpeza da casa de máquinas e shafts, limpeza e conservação dos dutos, entre outros c/ garantia mínima de 90 (noventa) dias. Os serviços serão prestados no prazo de 12 (doze) meses.

Estado: Cidade: Endereço:
PA Marabá R CARLOS GOMES, 37

Telefone:
(94) 3012-2516

Email:
anderson.contabil211@gmail.com



Relatório gerado no dia 11/12/2023 09:25:17 (IP: 45.173.175.5)
Código Validação: fricjV0WfYh5qQPSIZkNJuDGDmmH4VvOVKM/Z7fUUAqHU8nPtm5WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=fricjV0WfYh5qQPSIZkNJuDGDmmH4VvOVKM/Z7fUUAqHU8nPtm5WA%253d%253d>



36.482.946/0001-89 RFRIO SERVICO DE REFRIGERACAO EIRELI

R\$ 297,02

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: MANUTENÇÃO PREVENTIVA S/ REMOÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDIC 6000 A 12000, Especificação: Especificação : Especificação: Manutenção preventiva s/ remoção para aparelhos de 6 000 a 12 000 BTUs, com reposição de peças originais c/ ônus para a contratada em aparelhos de ar condicionado ou split's que compõem o sistema de climatização. Os serviços deverão ser efetuados de acordo com os manuais e normas técnicas específicas, obedecendo, ainda, à Portaria n.º 3. 5 23 / 98 do Ministério da Saúde, com vistas a manter os equipamentos em perfeitas condições de uso, garantindo a adequada refrigeração, e a prevenção de riscos à saúde das pessoas. A Manutenção Preventiva consiste em: limpeza e conservação dos filtros de ar, limpeza de evaporadores e condensação, observação de conexões e reapertos, testes de Os comandos de operação, verificação da operação do motor, ventilador e pás, verificação do funcionamento dos componentes de bombas e torres, medição de temperaturas de retorno, insuflamento, medição de corrente e tensão, medição de pressão de trabalho e de baixa, medição de temperatura de evaporação, medição de pressão de alta e de pressão de descida, limpeza da casa de máquinas e shafts, limpeza e conservação dos dutos, entre outros c/ garantia mínima de 90 (noventa) dias. Os serviços serão prestados no prazo de 12 (doze) meses.

Endereço:

40.593.678/0001-13 E PEREIRA COSTA SERVICOS E COMERCIO

R\$ 297,02

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: "MANUTENÇÃO PREVENTIVA S/ REMOÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDIC 6000 A 12000, Especificação: Especificação : Especificação: Manutenção preventiva s/ remoção para aparelhos de 6 000 a 12 000 BTUs, com reposição de peças originais c/ ônus para a contratada em aparelhos de ar condicionado ou split's que compõem o sistema de climatização. Os serviços deverão ser efetuados de acordo com os manuais e normas técnicas específicas, obedecendo, ainda, à Portaria n.º 3.523/98 do Ministério da Saúde, com vistas a manter os equipamentos em perfeitas condições de uso, garantindo a adequada refrigeração, e a prevenção de riscos à saúde das pessoas. A Manutenção Preventiva consiste em: limpeza e conservação dos filtros de ar, limpeza de evaporadores e condensação, observação de conexões e reapertos, testes de Os comandos de operação, verificação da operação do motor, ventilador e pás, verificação do funcionamento dos componentes de bombas e torres, medição de temperaturas de retorno, insuflamento, medição de corrente e tensão, medição de pressão de trabalho e de baixa, medição de temperatura de evaporação, medição de pressão de alta e de pressão de descida, limpeza da casa de máquinas e shafts, limpeza e conservação dos dutos, entre outros c/ garantia mínima de 90 (noventa) dias. Os serviços serão prestados no prazo de 12 (doze) meses."

Endereço:

14.866.439/0001-06 J. F. MONTEIRO EIRELI

R\$ 297,02

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: "MANUTENÇÃO PREVENTIVA S/ REMOÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDIC 6000 A 12000, Especificação: Especificação : Especificação: Manutenção preventiva s/ remoção para aparelhos de 6 000 a 12 000 BTUs, com reposição de peças originais c/ ônus para a contratada em aparelhos de ar condicionado ou split's que compõem o sistema de climatização. Os serviços deverão ser efetuados de acordo com os manuais e normas técnicas específicas, obedecendo, ainda, à Portaria n.º 3. 5 23 / 98 do Ministério da Saúde, com vistas a manter os equipamentos em perfeitas condições de uso, garantindo a adequada refrigeração, e a prevenção de riscos à saúde das pessoas. A Manutenção Preventiva consiste em: limpeza e conservação dos filtros de ar, limpeza de evaporadores e condensação, observação de conexões e reapertos, testes de Os comandos de operação, verificação da operação do motor, ventilador e pás, verificação do funcionamento dos componentes de bombas e torres, medição de temperaturas de retorno, insuflamento, medição de corrente e tensão, medição de pressão de trabalho e de baixa, medição de temperatura de evaporação, medição de pressão de alta e de pressão de descida, limpeza da casa de máquinas e shafts, limpeza e conservação dos dutos, entre outros c/ garantia mínima de 90 (noventa) dias. Os serviços serão prestados no prazo de 12 (doze) meses."

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Castanhal	AL CAICARA, 47	JOÃO	(91) 98717-6125	matesc2010@hotmail.com

03.564.152/0001-05 DAVID MOREIRA & CIA LTDA

R\$ 297,02

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: MANUTENÇÃO PREVENTIVA S/ REMOÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDIC 6000 A 12000, Especificação: Especificação : Especificação: Manutenção preventiva s/ remoção para aparelhos de 6 000 a 12 000 BTUs, com reposição de peças originais c/ ônus para a contratada em aparelhos de ar condicionado ou split's que compõem o sistema de climatização. Os serviços deverão ser efetuados de acordo com os manuais e normas técnicas específicas, obedecendo, ainda, à Portaria n.º 3. 5 23 / 98 do Ministério da Saúde, com vistas a manter os equipamentos em perfeitas condições de uso, garantindo a adequada refrigeração, e a prevenção de riscos à saúde das pessoas. A Manutenção Preventiva consiste em: limpeza e conservação dos filtros de ar, limpeza de evaporadores e condensação, observação de conexões e reapertos, testes de Os comandos de operação, verificação da operação do motor, ventilador e pás, verificação do funcionamento dos componentes de bombas e torres, medição de temperaturas de retorno, insuflamento, medição de corrente e tensão, medição de pressão de trabalho e de baixa, medição de temperatura de evaporação, medição de pressão de alta e de pressão de descida, limpeza da casa de máquinas e shafts, limpeza e conservação dos dutos, entre outros c/ garantia mínima de 90 (noventa) dias. Os serviços serão prestados no prazo de 12 (doze) meses."

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Belém	AV CONSELHEIRO FURTADO, 3039	(91) 3249-1510	afonso.licitacao@casamoreira.com

