




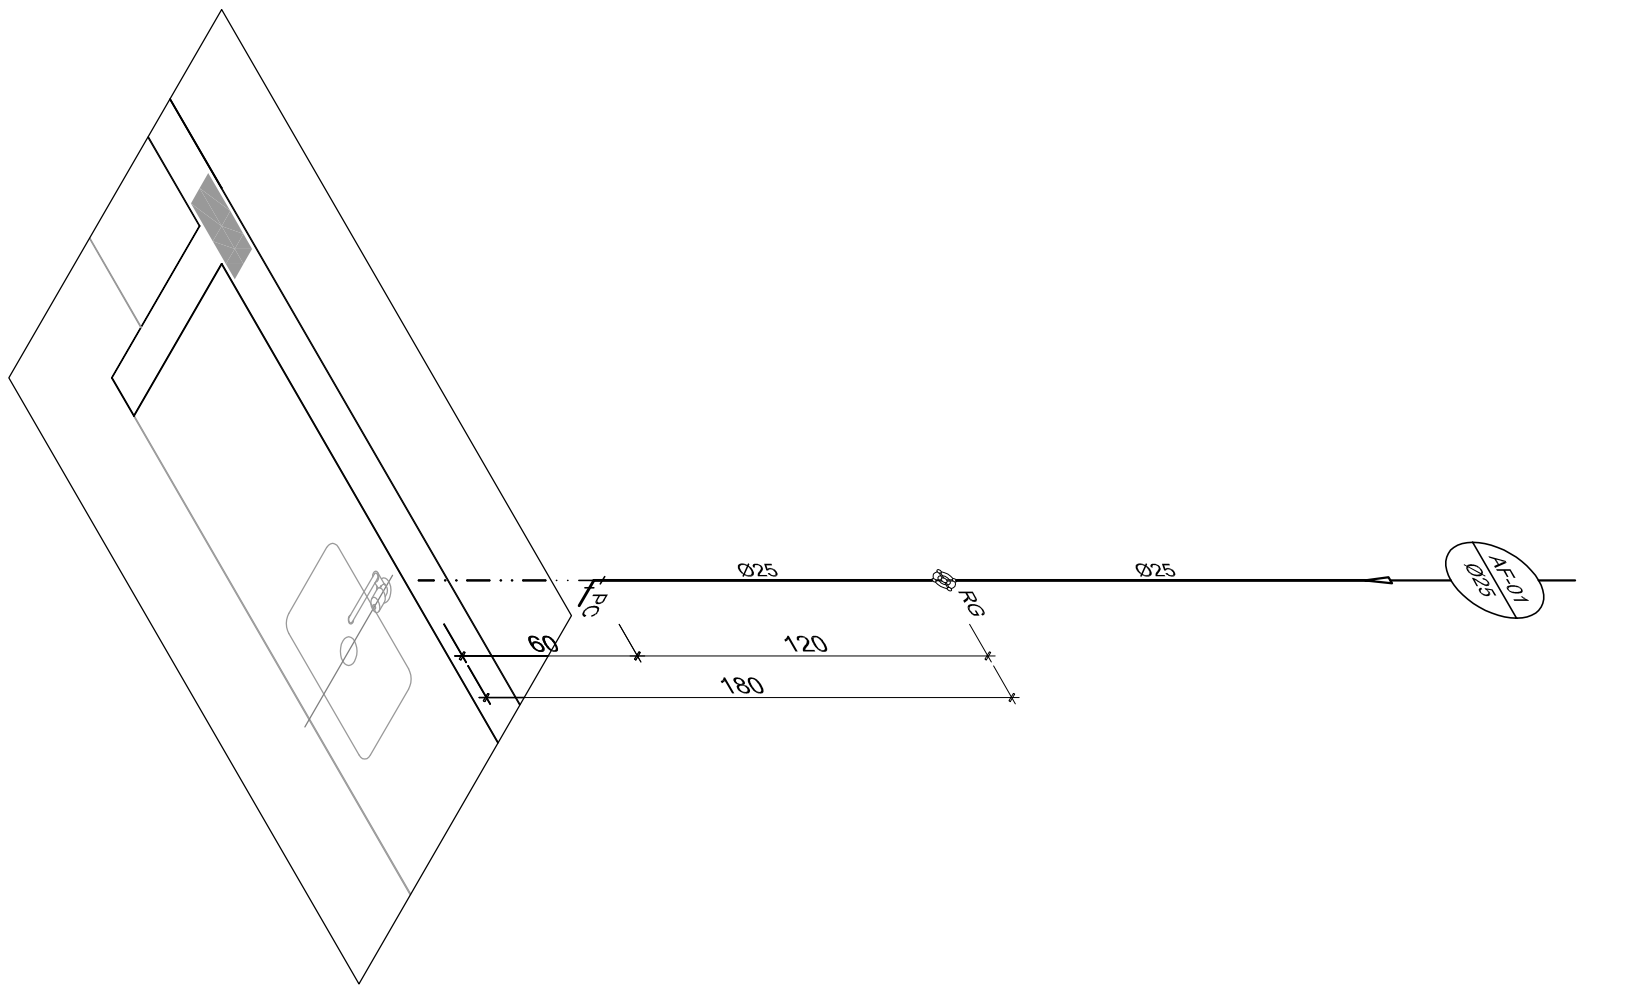


1 ISO 01 - CRECHE II
ESCALA: 1:25

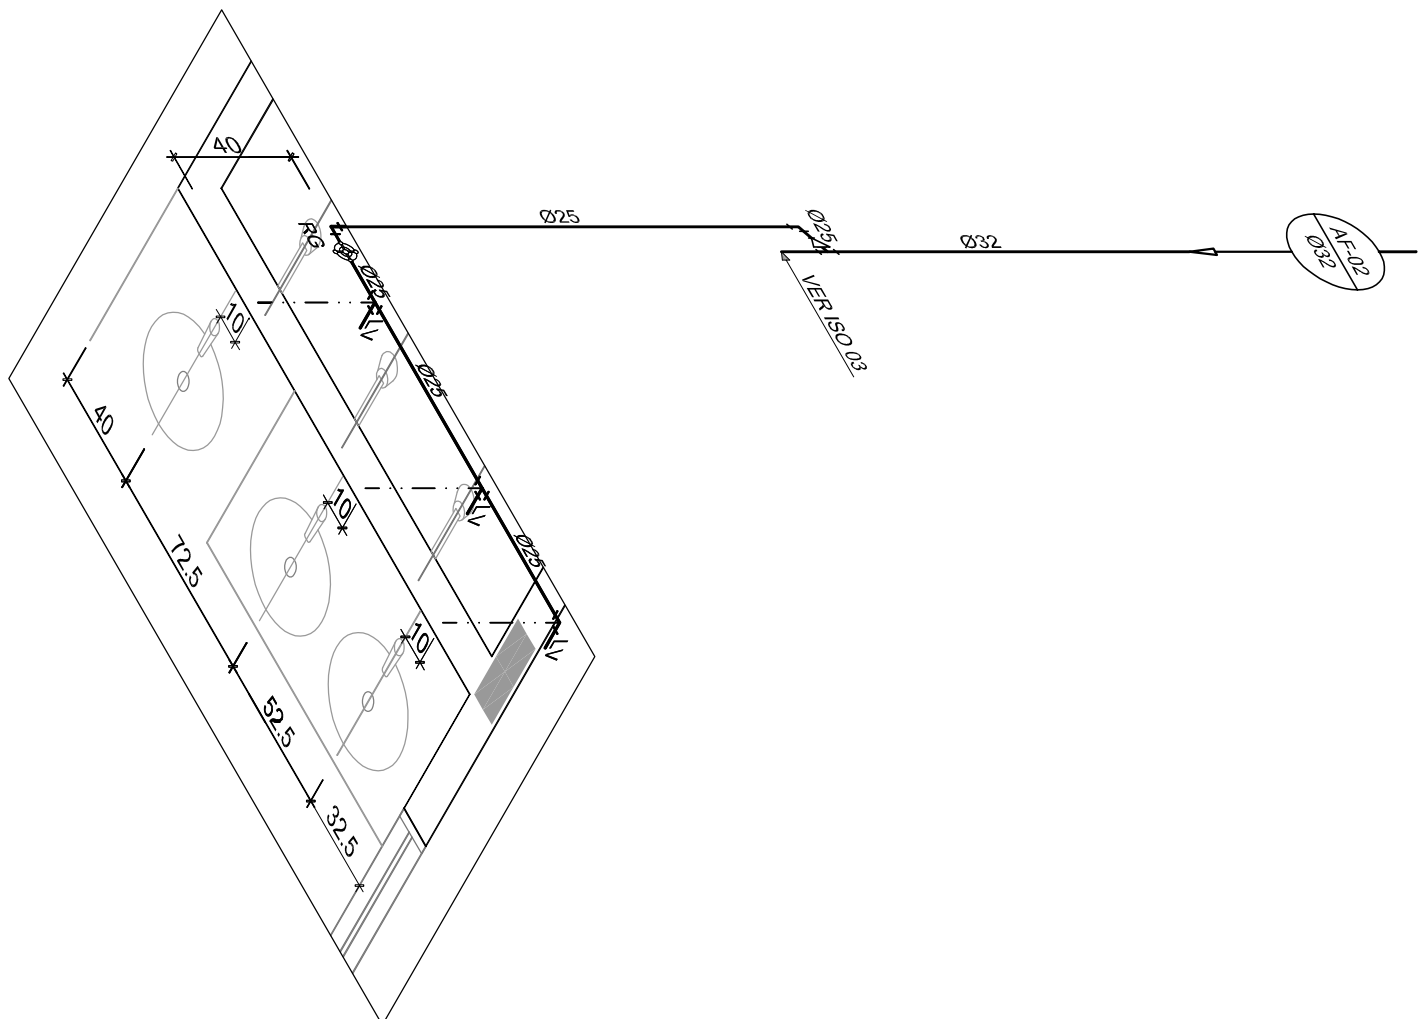


2 ISO 02 - SANITÁRIO - CRECHE II
ESCALA: 1:25

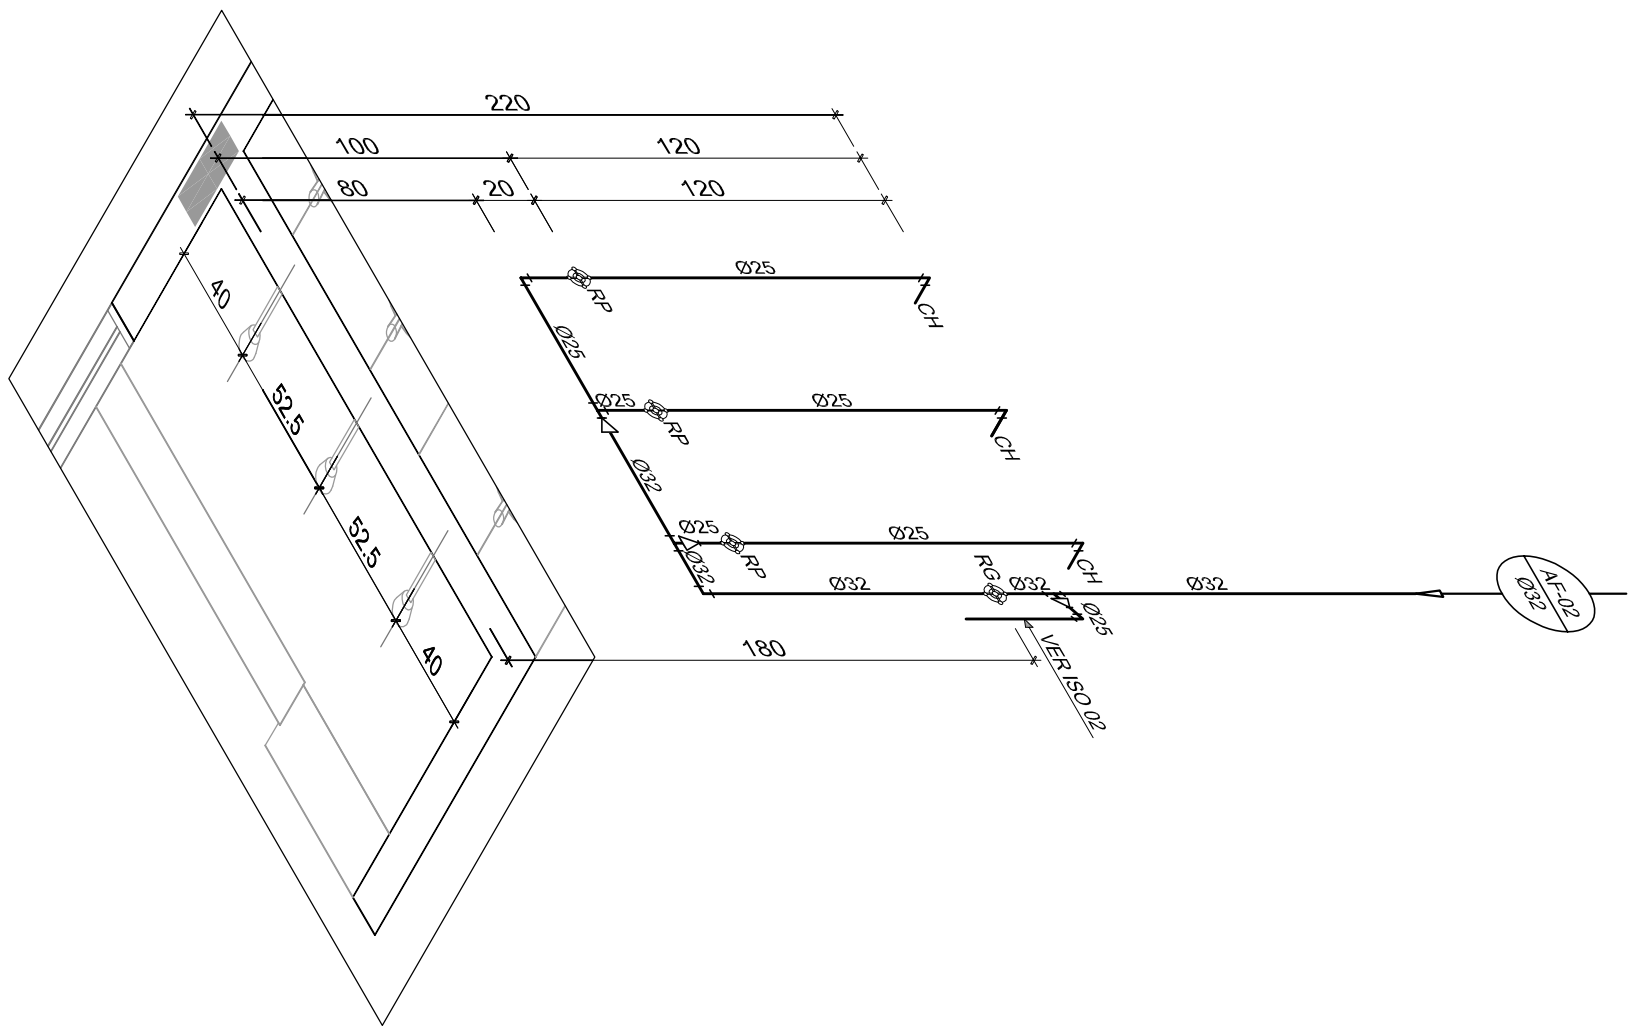


3 ISO 03 - SANITÁRIO - CRECHE II
ESCALA: 1:25

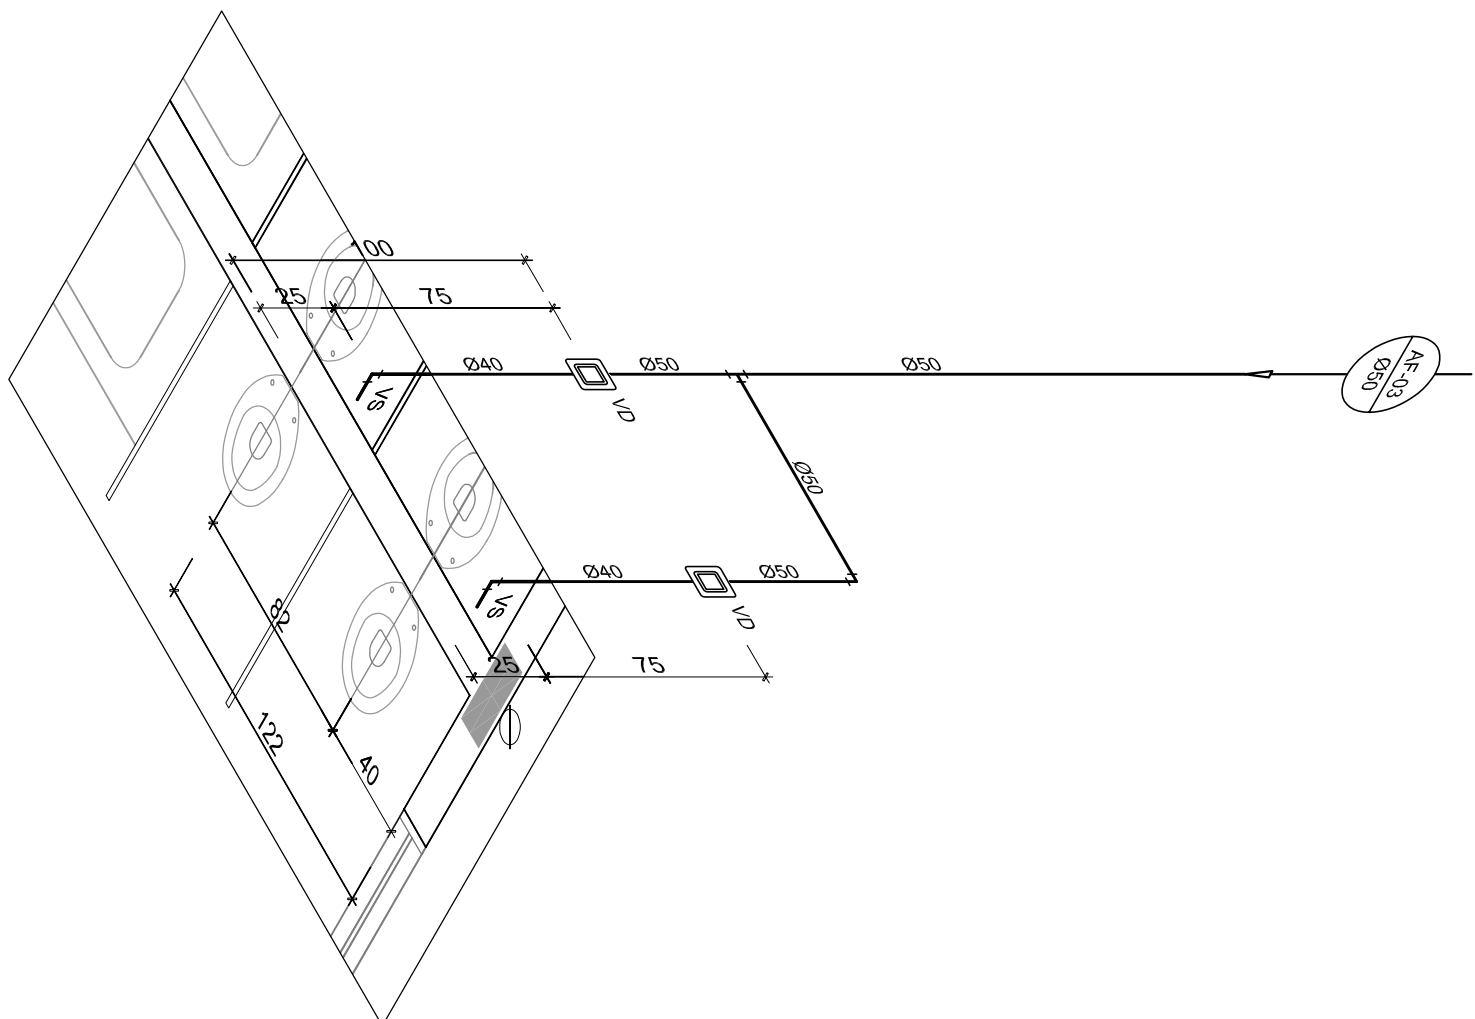


4 ISO 04 - SANITÁRIO - CRECHE II
ESCALA: 1:25

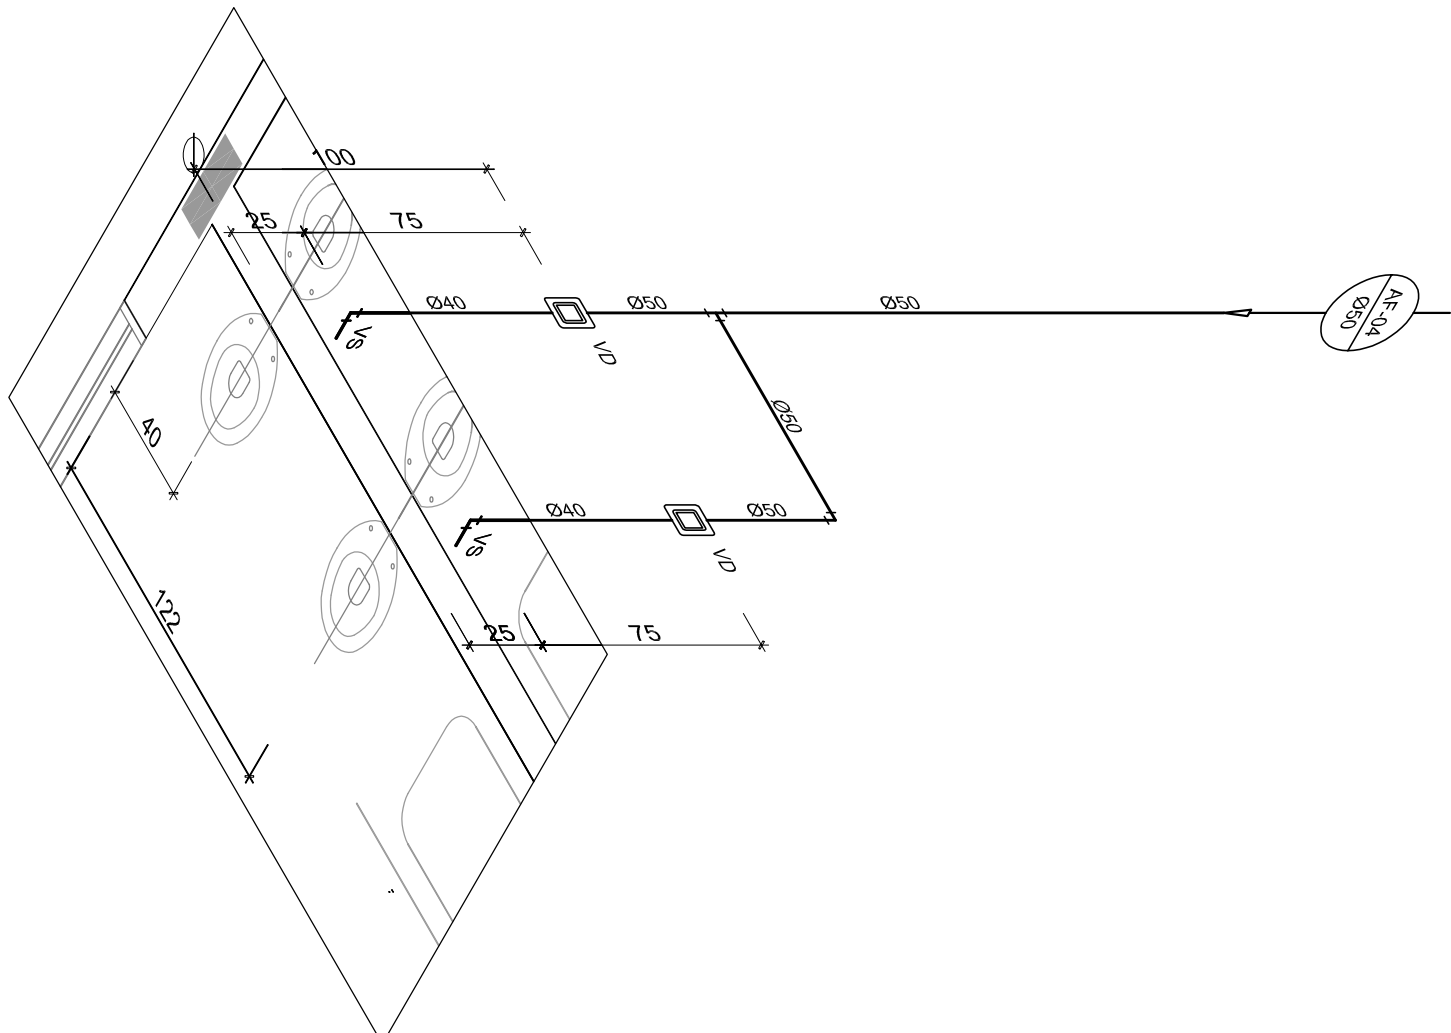


5 ISO 05 - SANITÁRIO - CRECHE II
ESCALA: 1:25

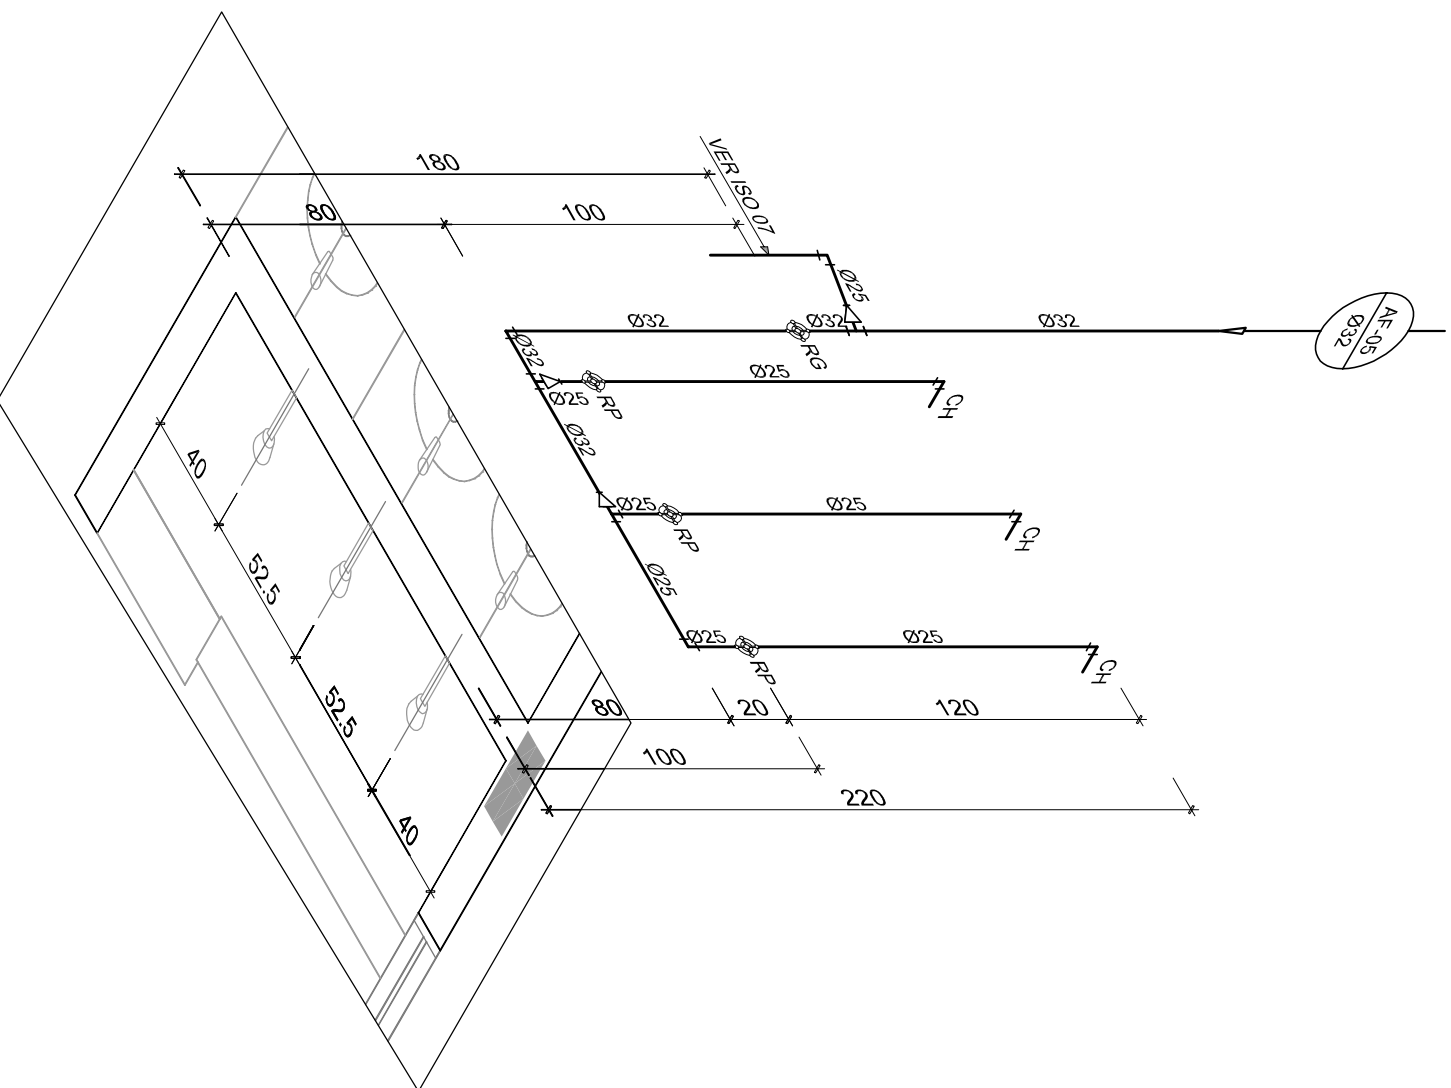


6 ISO 06 - SANITÁRIO - CRECHE II
ESCALA: 1:25

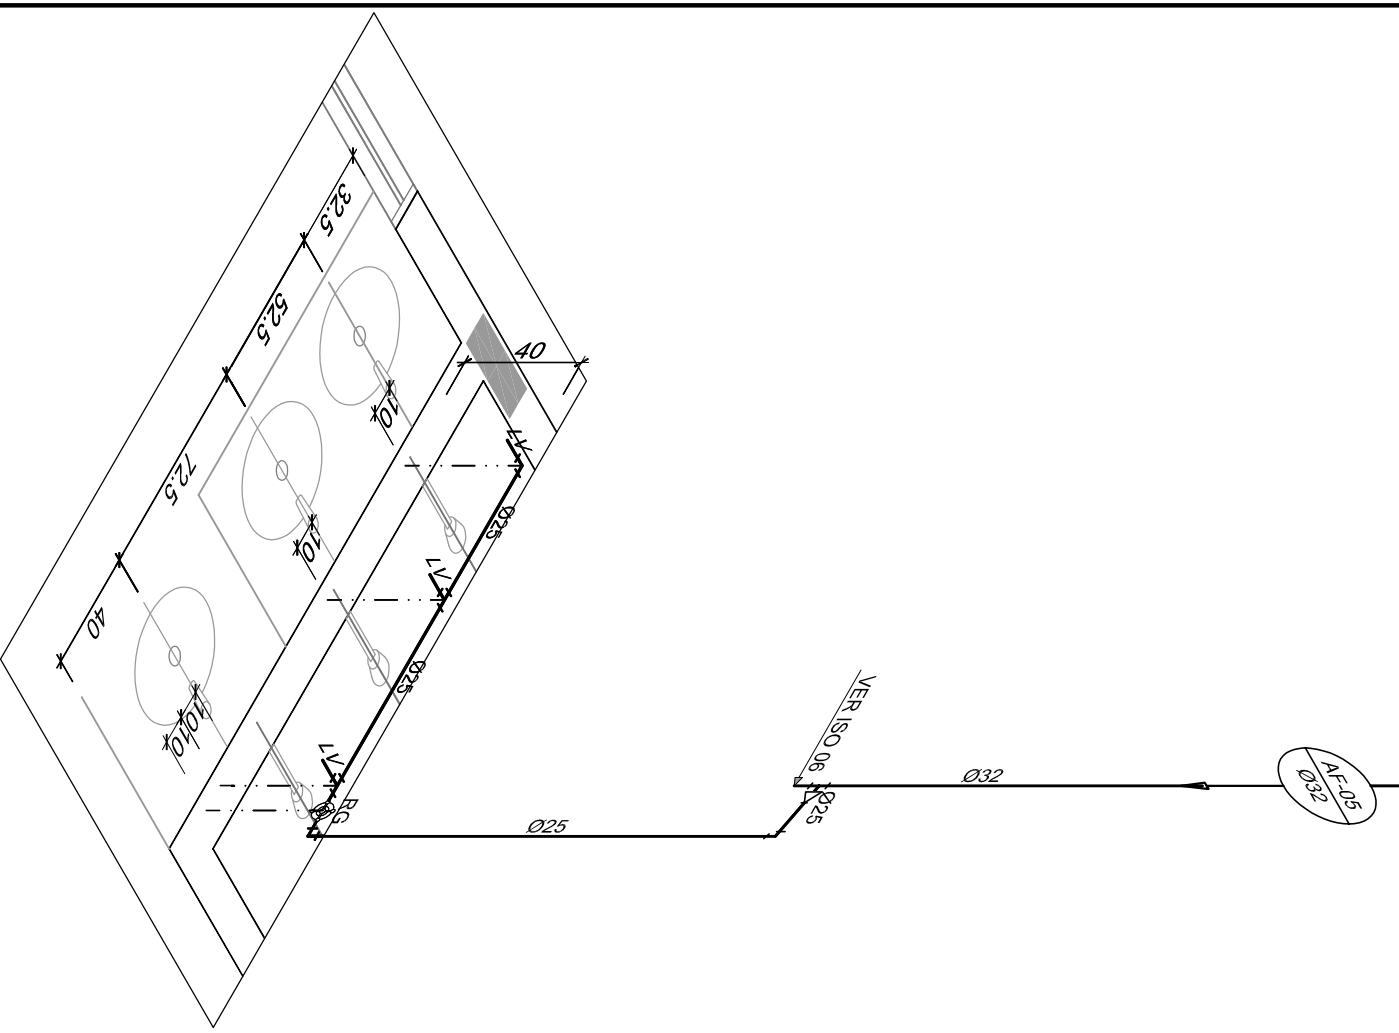


7 ISO 07 - SANITÁRIO - CRECHE II
ESCALA: 1:25

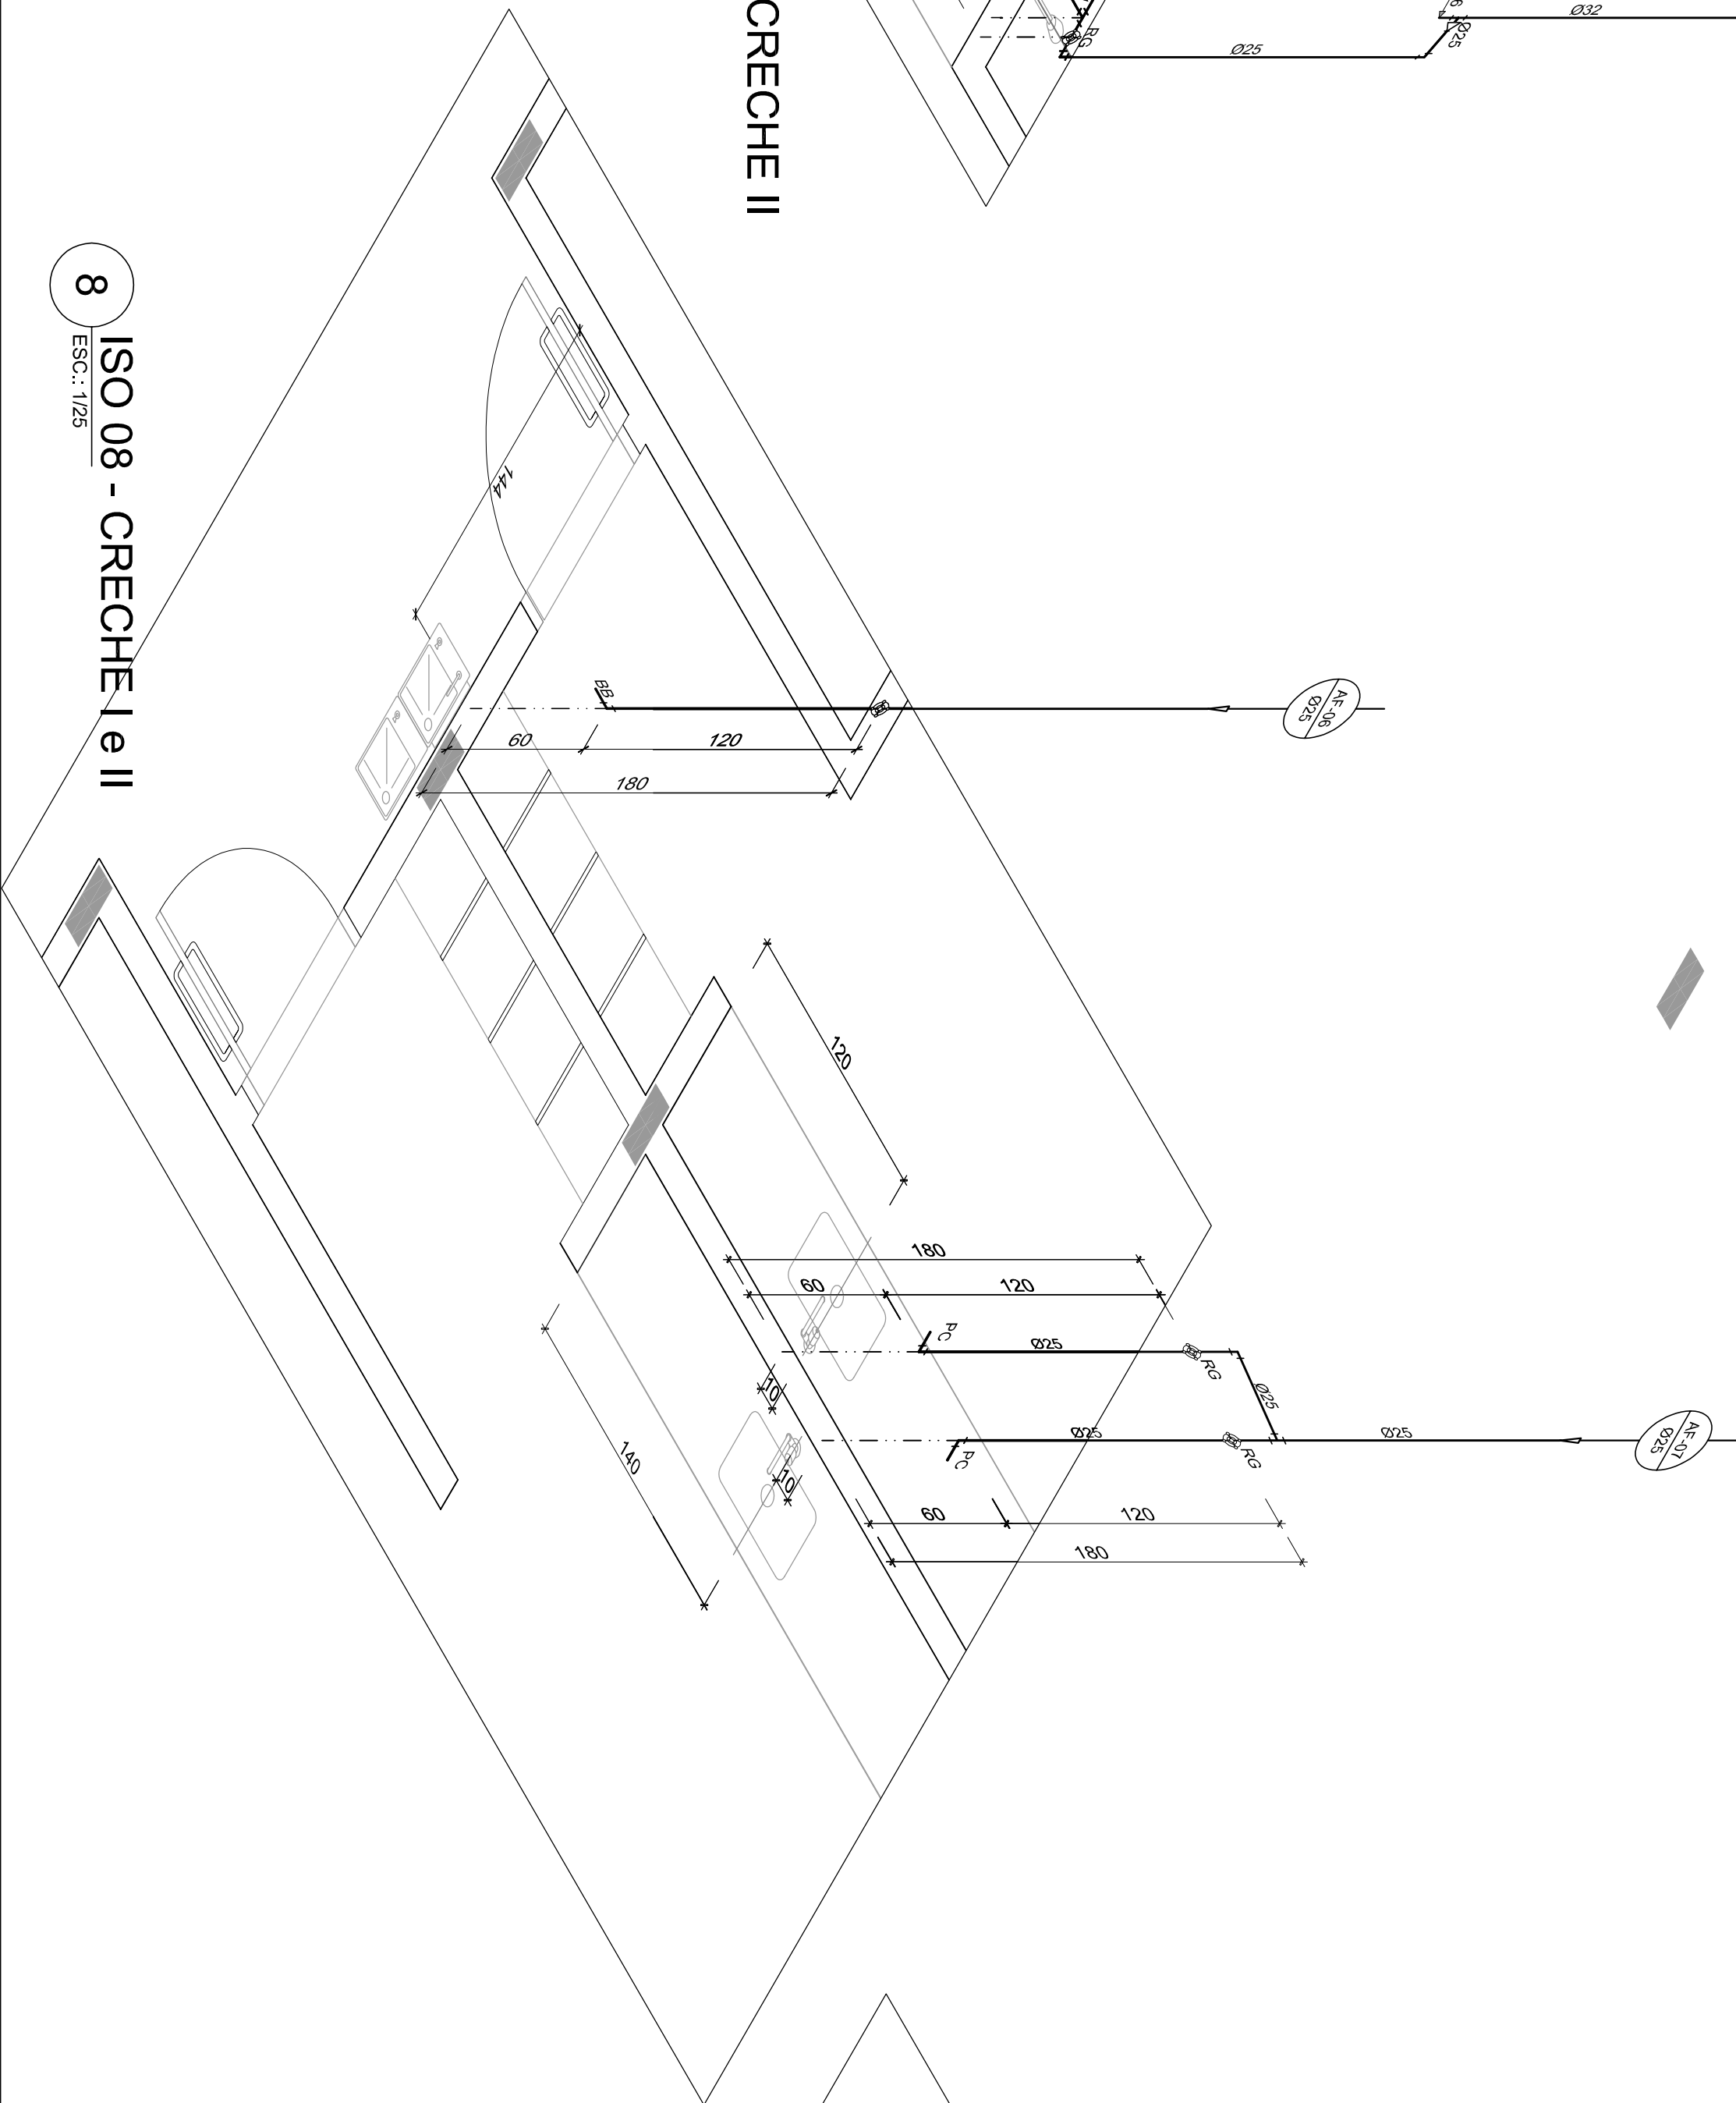

8 ISO 08 - CRECHE I e II
ESCALA: 1:25

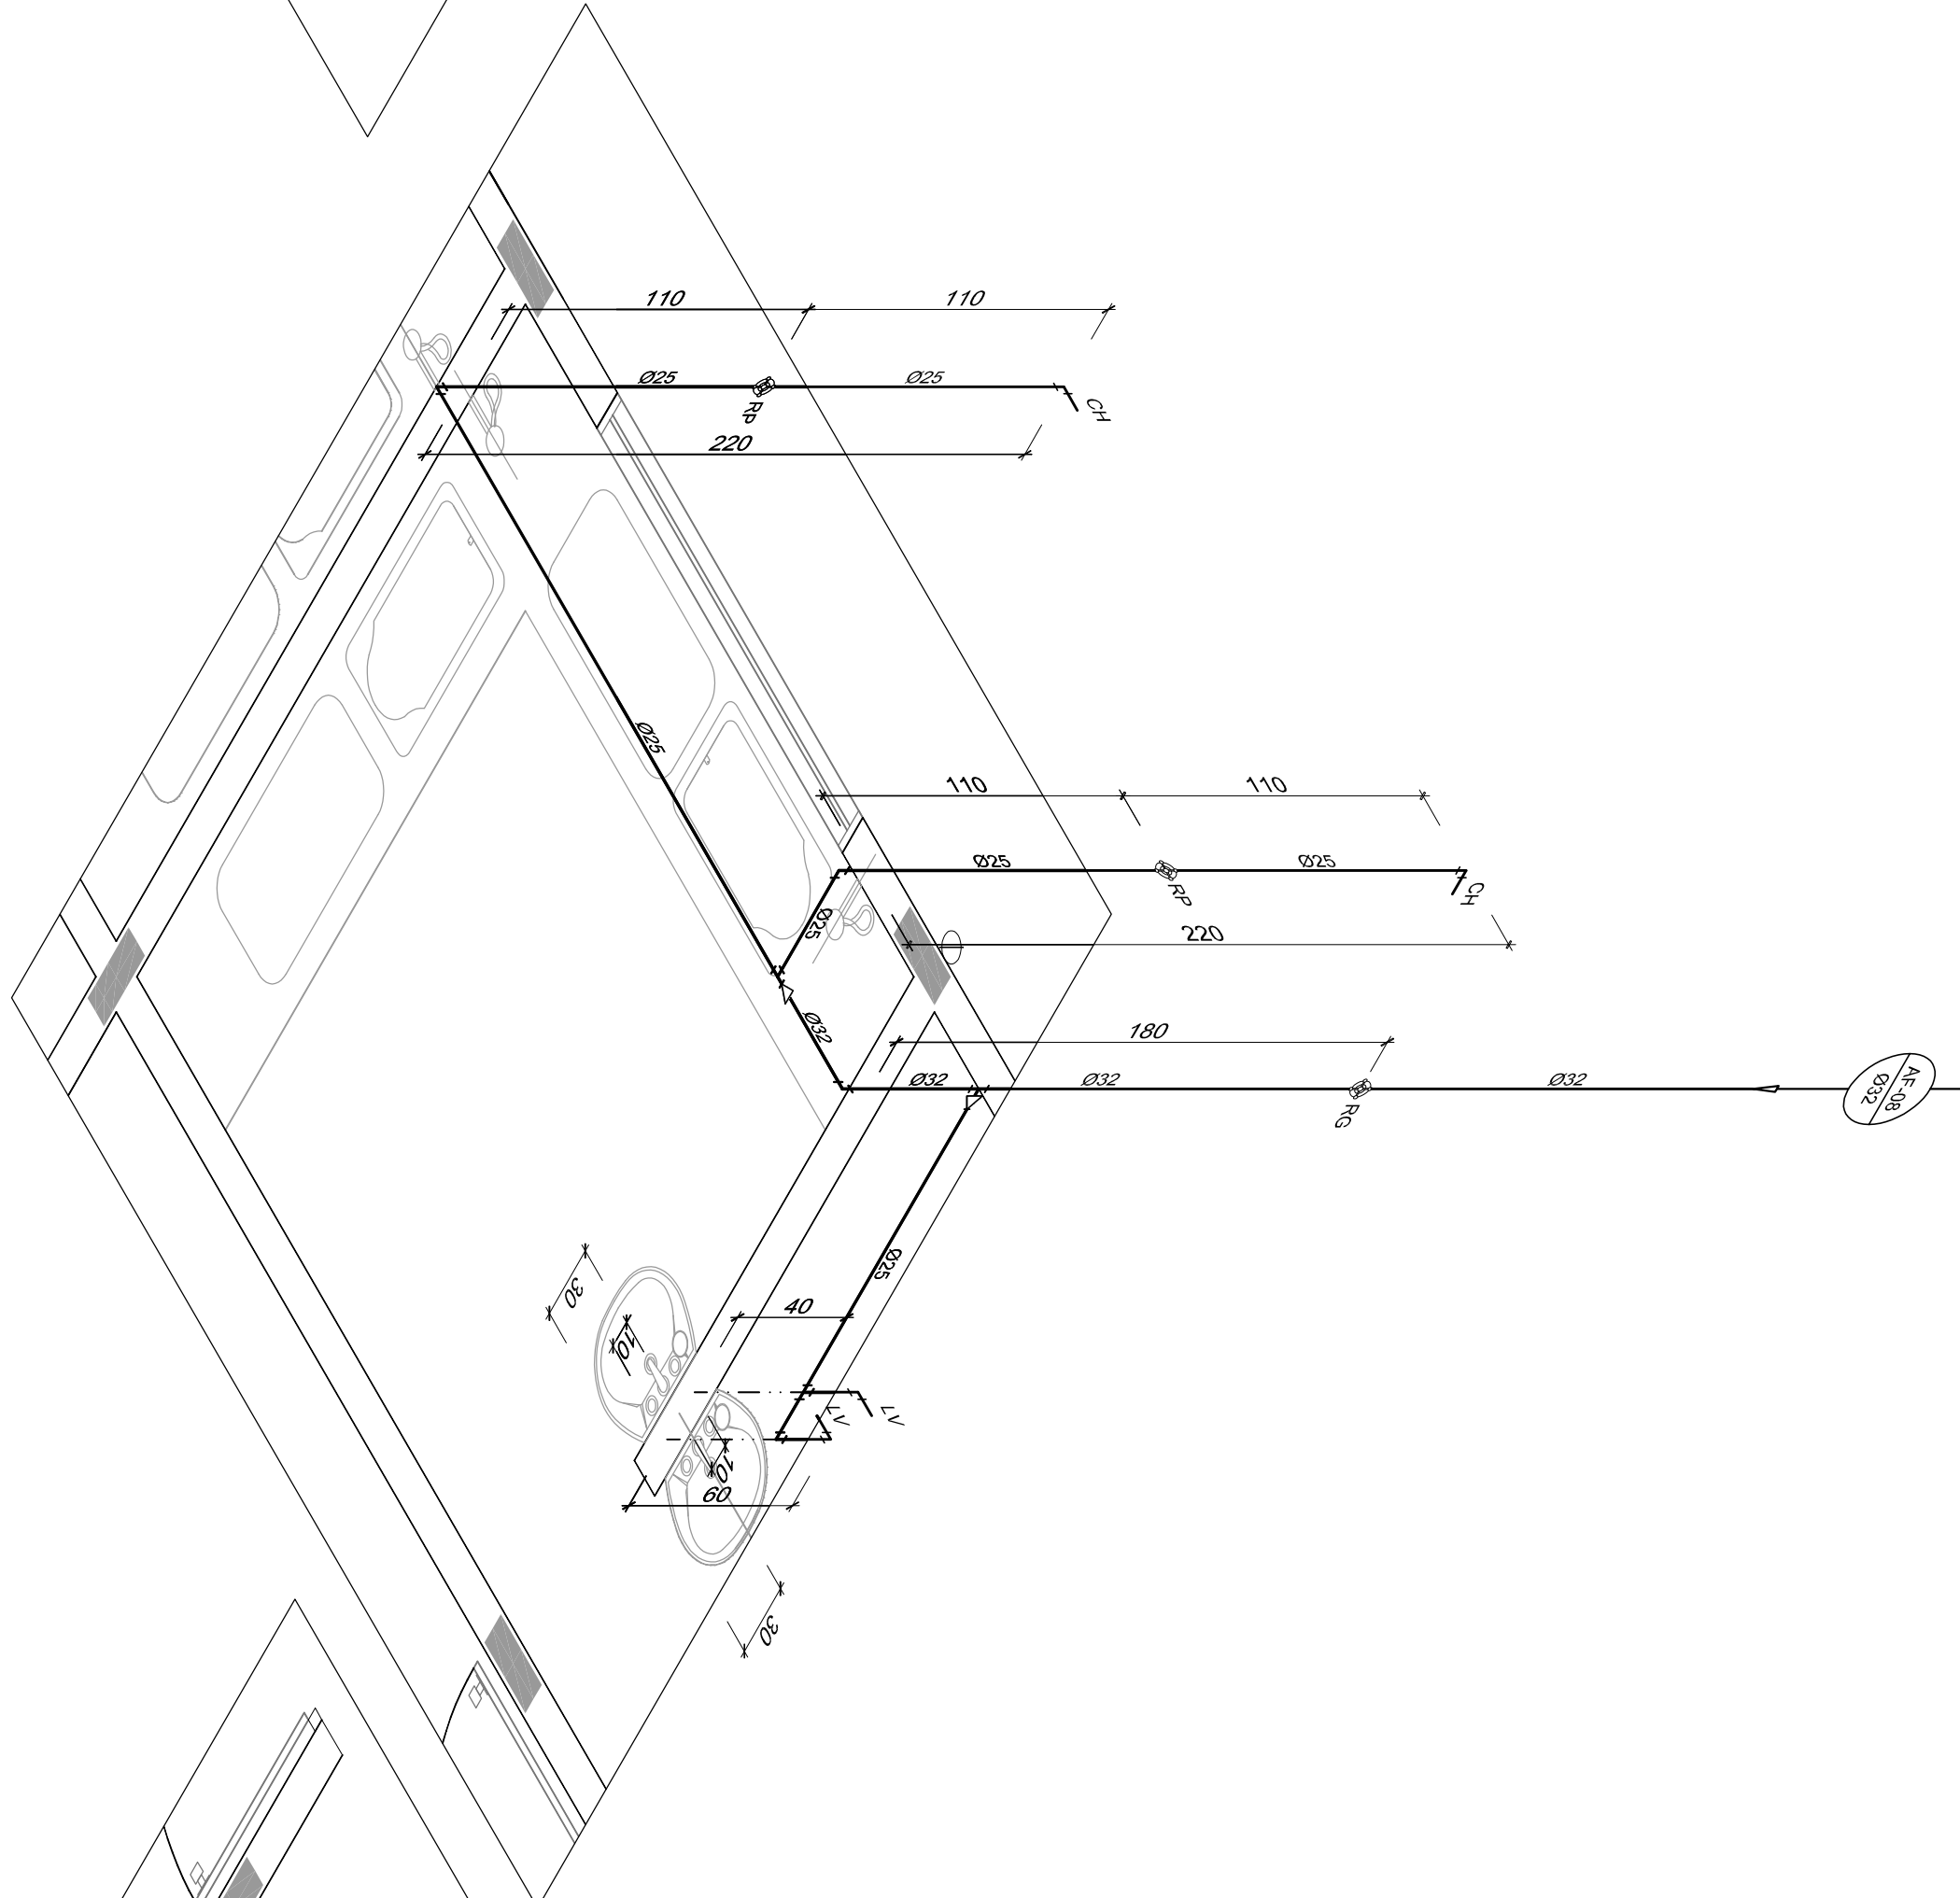

9 ISO 09 - FRALDÁRIO - CRECHE I
ESCALA: 1:25

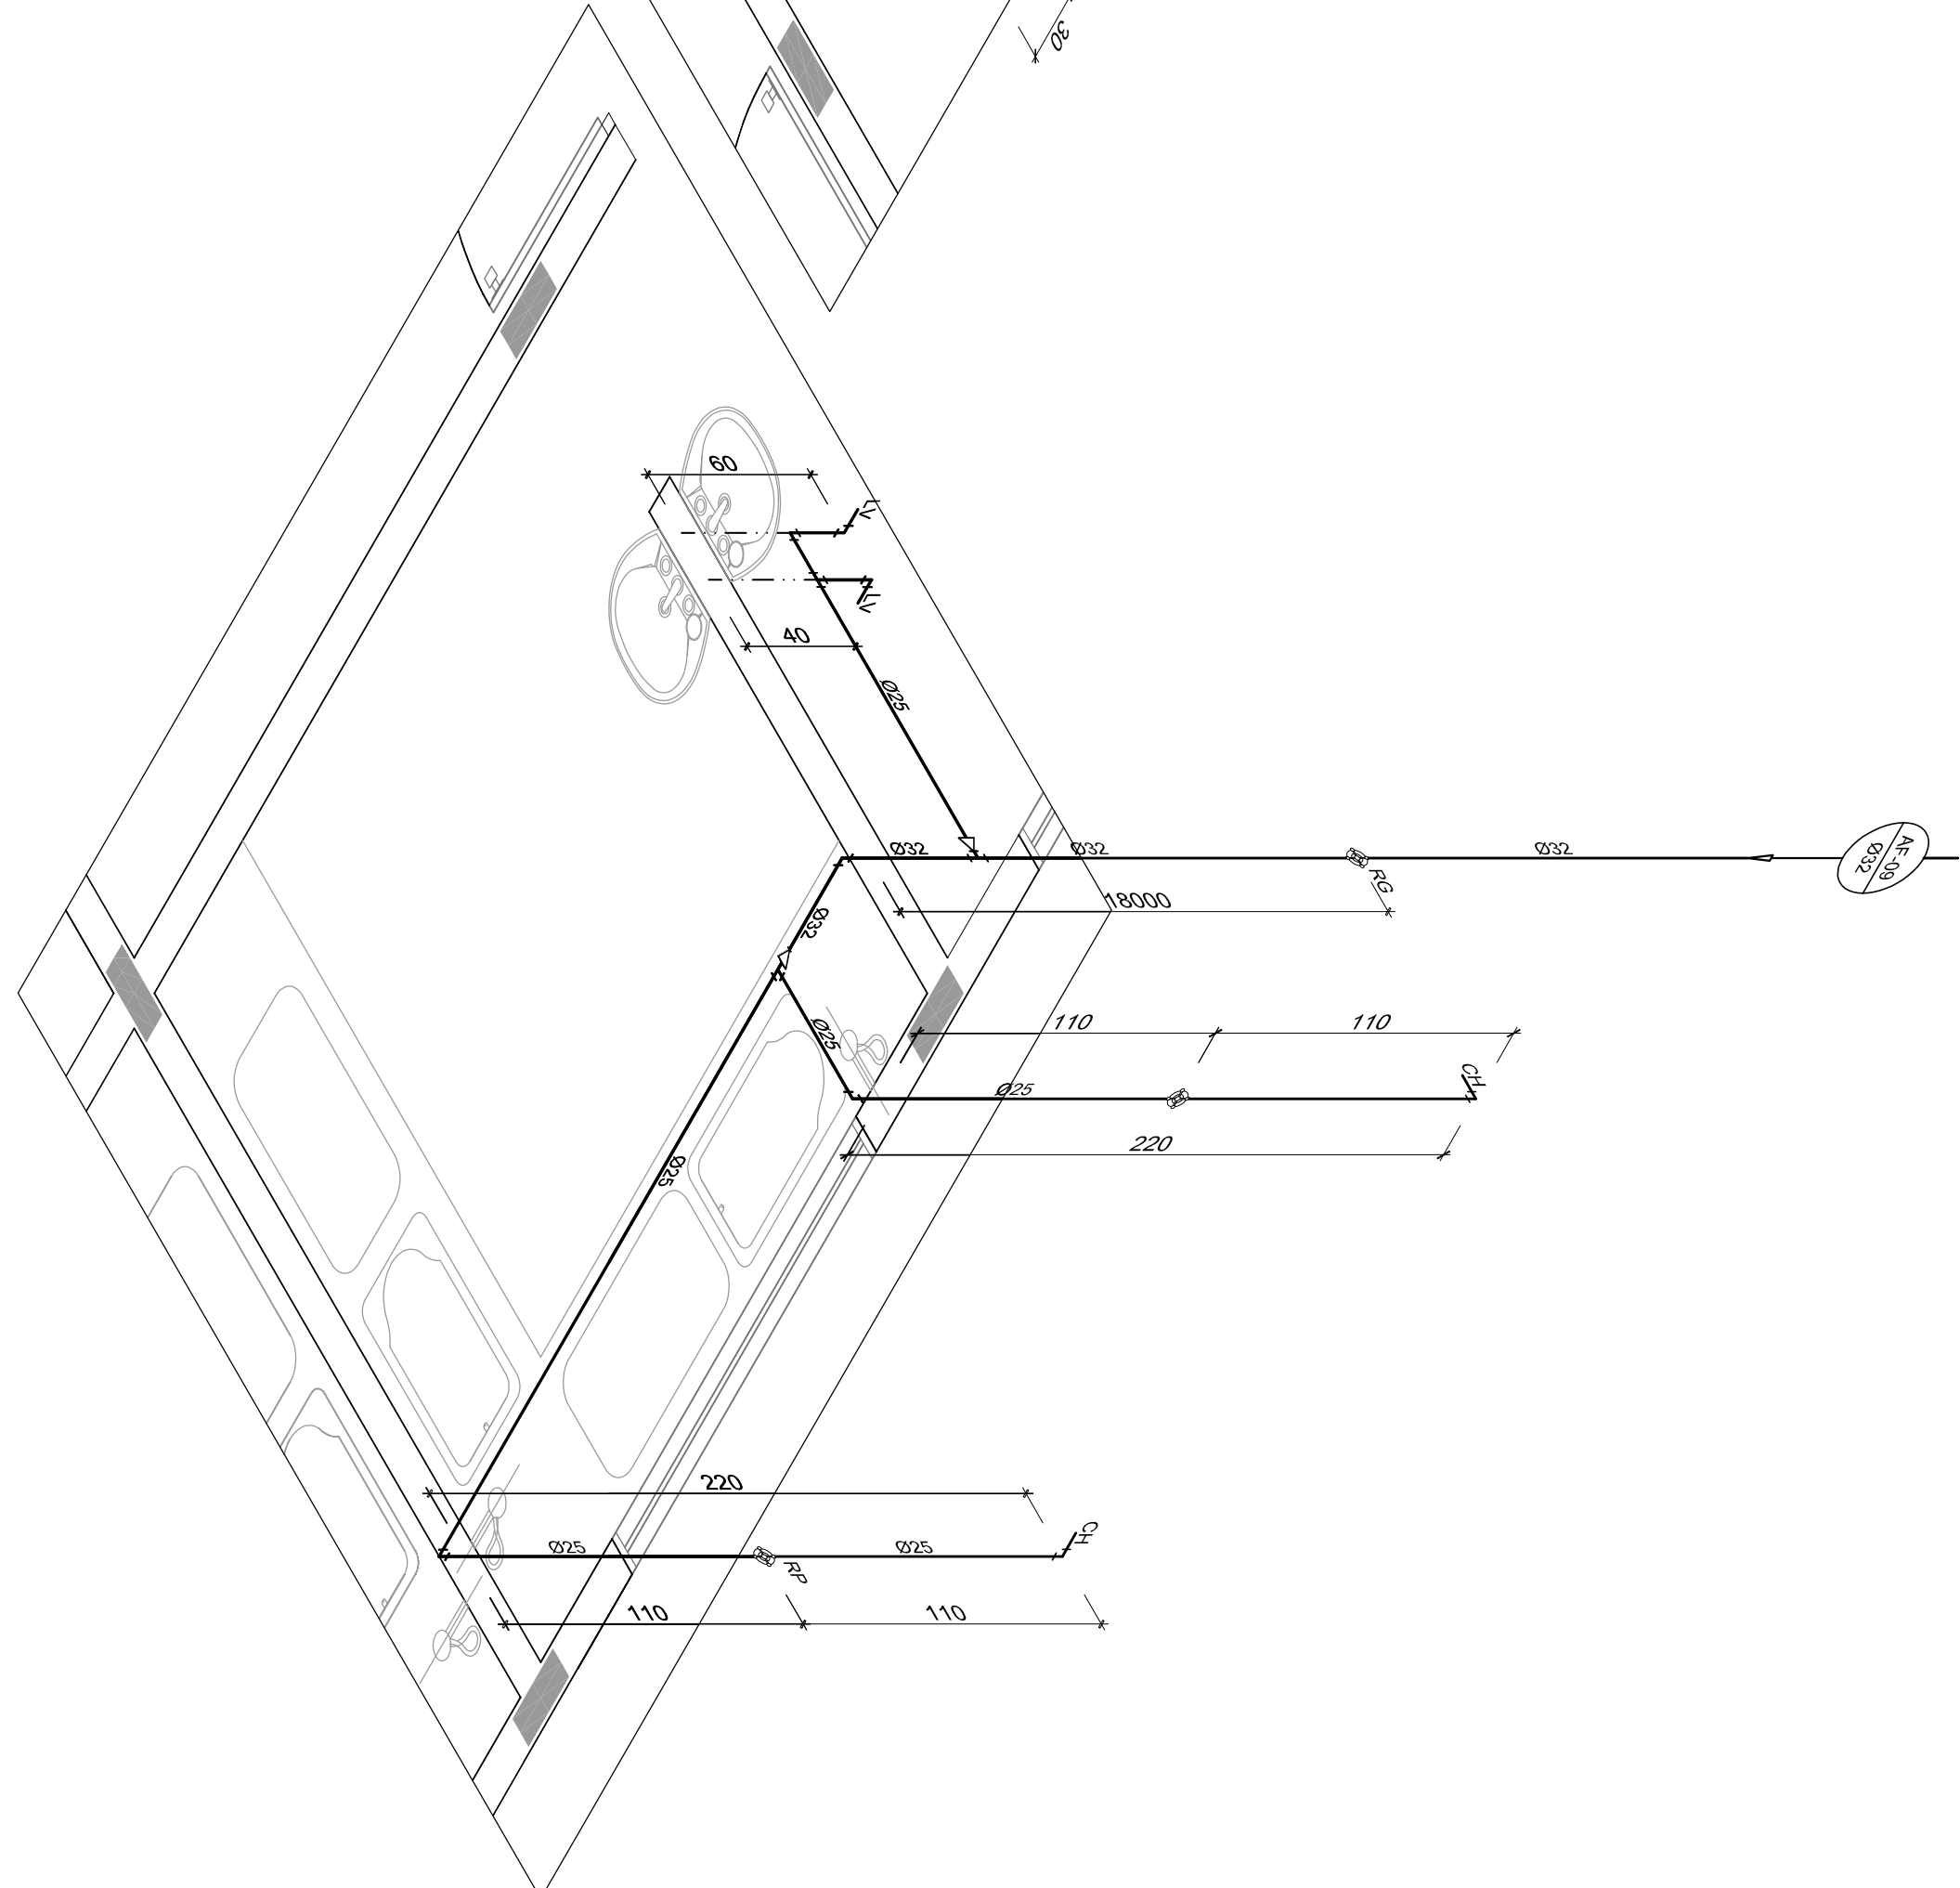

10 ISO 10 - FRALDÁRIO - CRECHE I
ESCALA: 1:25

LEGENDA DE ÁGUA	
SIMBOLOGIA	DESCRIÇÃO
	TUBULAÇÃO PARA ÁGUA FRIA
	HIDRÔMETRO GERAL DE ENTRADA
BB	BEBEDOURO
LV	LAVATÓRIO
FP	FILTRO DE PAREDE
VCA	VASO COM CAIXA ACOPADA
VS	VASO SANITÁRIO
MLR	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA
PC	PIA DE COZINHA
DH	DUCHA HIGIÊNICA
RP	REGISTRO DE PRESSÃO
RG	REGISTRO DE GAVETA
TL	TONEIRA DE PRESSÃO 80x7 PARA LIMPEZA 5,00m DO PISO
TJ	TONEIRA DE PRESSÃO 80x7 PARA LIMPEZA 5,00m DO PISO
CH	CHUVEIRO
TQ	TANQUE
VCA	VASO COM CAIXA ACOPADA
DE	INDICAÇÃO DE COLUNA DE ÁGUA FRIA

- NOTAS:
1. AS TUBULAÇÕES E CONEXÕES DO ALIMENTADOR DEVEEM TER RECORRIMENTO COM RIGIDEZ INDICADA NESTE PROJETO.
 2. A TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA DEVE SER TIPO POLIÉTER (PE) OU EQUIVALENTE, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 3/4" (19,05 mm) PARA O PISO E 1/2" (12,7 mm) PARA O SANITÁRIO.
 3. O DIÂMETRO NOMINAL DE ÁGUA FRIA DEVE SER TIPO POLIÉTER (PE) OU EQUIVALENTE, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 3/4" (19,05 mm) PARA O PISO E 1/2" (12,7 mm) PARA O SANITÁRIO.
 4. O DIÂMETRO NOMINAL DE ÁGUA FRIA DEVE SER TIPO POLIÉTER (PE) OU EQUIVALENTE, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 3/4" (19,05 mm) PARA O PISO E 1/2" (12,7 mm) PARA O SANITÁRIO.
 5. O DIÂMETRO NOMINAL DE ÁGUA FRIA DEVE SER TIPO POLIÉTER (PE) OU EQUIVALENTE, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 3/4" (19,05 mm) PARA O PISO E 1/2" (12,7 mm) PARA O SANITÁRIO.
 6. AS TUBULAÇÕES DEVEEM TER RECORRIMENTO COM RIGIDEZ INDICADA NESTE PROJETO.
 7. AS BOMBAS DE ÁGUA DEVEEM TER TIPO POLIÉTER (PE) OU EQUIVALENTE, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 3/4" (19,05 mm) PARA O PISO E 1/2" (12,7 mm) PARA O SANITÁRIO.
 8. O DIÂMETRO NOMINAL DE ÁGUA FRIA DEVE SER TIPO POLIÉTER (PE) OU EQUIVALENTE, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 3/4" (19,05 mm) PARA O PISO E 1/2" (12,7 mm) PARA O SANITÁRIO.
 9. O DIÂMETRO NOMINAL DE ÁGUA FRIA DEVE SER TIPO POLIÉTER (PE) OU EQUIVALENTE, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 3/4" (19,05 mm) PARA O PISO E 1/2" (12,7 mm) PARA O SANITÁRIO.
 10. O DIÂMETRO NOMINAL DE ÁGUA FRIA DEVE SER TIPO POLIÉTER (PE) OU EQUIVALENTE, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 3/4" (19,05 mm) PARA O PISO E 1/2" (12,7 mm) PARA O SANITÁRIO.
 11. O DIÂMETRO NOMINAL DE ÁGUA FRIA DEVE SER TIPO POLIÉTER (PE) OU EQUIVALENTE, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 3/4" (19,05 mm) PARA O PISO E 1/2" (12,7 mm) PARA O SANITÁRIO.
 12. O DIÂMETRO NOMINAL DE ÁGUA FRIA DEVE SER TIPO POLIÉTER (PE) OU EQUIVALENTE, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 3/4" (19,05 mm) PARA O PISO E 1/2" (12,7 mm) PARA O SANITÁRIO.
 13. O DIÂMETRO NOMINAL DE ÁGUA FRIA DEVE SER TIPO POLIÉTER (PE) OU EQUIVALENTE, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 3/4" (19,05 mm) PARA O PISO E 1/2" (12,7 mm) PARA O SANITÁRIO.
 14. O DIÂMETRO NOMINAL DE ÁGUA FRIA DEVE SER TIPO POLIÉTER (PE) OU EQUIVALENTE, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 3/4" (19,05 mm) PARA O PISO E 1/2" (12,7 mm) PARA O SANITÁRIO.
 15. O DIÂMETRO NOMINAL DE ÁGUA FRIA DEVE SER TIPO POLIÉTER (PE) OU EQUIVALENTE, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 3/4" (19,05 mm) PARA O PISO E 1/2" (12,7 mm) PARA O SANITÁRIO.
 16. O DIÂMETRO NOMINAL DE ÁGUA FRIA DEVE SER TIPO POLIÉTER (PE) OU EQUIVALENTE, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 3/4" (19,05 mm) PARA O PISO E 1/2" (12,7 mm) PARA O SANITÁRIO.
 17. O DIÂMETRO NOMINAL DE ÁGUA FRIA DEVE SER TIPO POLIÉTER (PE) OU EQUIVALENTE, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 3/4" (19,05 mm) PARA O PISO E 1/2" (12,7 mm) PARA O SANITÁRIO.

PROPRIETÁRIO:	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDE
ENGENHEIRO:	
MUNICÍPIO - UF:	
PROPRIETÁRIO:	
RESP. TÉCNICO:	CRS
AUTOR DO PROJETO:	MATYASOM BRENNAN
DATA:	03/06/2012
PROJETO:	PROJETO DE INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA
COORDENADOR:	CEST - Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional
ESCALA:	INDICAÇÃO
INDICAÇÃO:	03/06