

Busca no Magalu

Bem-vindo :)
Entre ou cadastre-seOfertas
paraParauapebas - 68515-
000

Todos os departamentos

Ofertas do Dia

Celulares

Móveis

Eletrodomésticos

TV e Vídeo

Informática

Saldão

Baixe o SuperApp

Cr

Magalu > Ar e Ventilação > Ar-Condicionado > Ar-Condicionado Inverter > Ar-Condicionado Split HW LG Dual Inverter Voice 12.000 BTUs Só Frio 127V

Ar-Condicionado Split HW LG Dual Inverter Voice 12.000 BTUs Só Frio 127V

Código eg78d93d8e | [Ver descrição completa](#) | LG★★★★★ [Avaliar produto](#)

Selecionar Voltagem

127

Vendido e entregue por **Leveros**O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. [Saiba mais](#)

R\$ 4.079,00

R\$ 3.956,63 no Pix

(3% de desconto)

ou **R\$ 4.079,00** em 10x de R\$ 407,90 sem juros**Cartão de crédito**
sem jurosR\$ 4.079,00
10xR\$ 407,90

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

Antes da compra, confirmar com um técnico a voltagem do local de instalação, que pode ser 110V, 220V ou 380V.

PARAUAPEBAS, PA - 68515-000

alterar

Receba em até 20 dias úteis
Após o pagamento confirmado**R\$ 221,7**

Os prazos de entrega começam a contar a partir da confirmação de pagamento e podem variar para mais de uma unidade de um mesmo produto.

Informações da Loja



Leveros

Lojista parceiro Magalu

3.7

Ruim

Ótimo

[Ver mais informações da loja](#) >Ar-Condicionado Split HW LG Dual Inve... **R\$ 3.956,63** no Pix
ou 10x de R\$ 407,90 no cartão[Voltar ao topo](#)[Descrição Completa](#)[Avaliação dos Clientes](#)[Formas de Pagamento](#)[Perguntas e Respostas](#)



Busca no Magalu

Bem-vindo :)
Entre ou cadastre-seOfertas
para

Parauapebas - 68515-000



Todos os departamentos

Ofertas do Dia

Celulares

Móveis

Eletrodomésticos

TV e Vídeo

Informática


Saldão

Baixe o Super App

Ca

Magalu > Ar e Ventilação > Ar-Condicionado > Ar-Condicionado Inverter > Ar-condicionado Split Springer Midea Inverter - 24.000 BTUs Frio Xtreme Save Connect

Ar-condicionado Split Springer Midea Inverter - 24.000 BTUs Frio Xtreme Save Connect

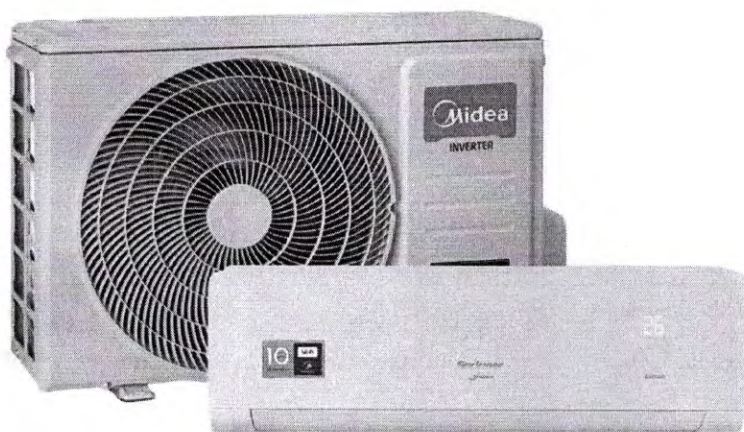idigo ce5469dhdh | [Ver descrição completa](#) | Springer Midea

+ 3

**Magalu Garante**
a sua compra, do
pedido à entrega.**Devolução Gratuita**
em até 7 dias depois de
receber o produto.★★★★★ [Avaliar produto](#)Vendido por **ESATTELECOM IT SOLUTION COMUNICACAO LTDA**Entregue por **Magalu**O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. [Saiba mais](#)

R\$ 7.380,00

R\$ 7.081,00 no Pix

(3% de desconto)

ou **R\$ 7.300,00** em 10x de R\$ 730,00 sem juros**Cartão de crédito**
sem jurosR\$ 7.300,00
10xR\$ 730,00

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

Antes da compra, confirmar com um técnico a voltagem do local de instalação, que pode ser 110V, 220V ou 380V.

PARAUAPEBAS, PA - 68515-000

altere

**Receba em até 11 dias úteis**
Após o pagamento confirmado**R\$ 12,9**

Os prazos de entrega começam a contar a partir da confirmação de pagamento e podem variar para mais de uma unidade de um mesmo produto.

Informações da Loja

**ESATTELECOM IT SOLUTION
COMUNICACAO LTDA**

Novo

Lojista parceiro Magalu

Ver mais informações da loja >

Ar-condicionado Split Springer Midea I... **R\$ 7.081,00** no Pix
ou 10x de R\$ 730,00 no cartão[Voltar ao topo](#)[Descrição Completa](#)[Avaliação dos Clientes](#)[Formas de Pagamento](#)

Busca no Magalu

Bem-vindo :)
Entre ou cadastre-seOfertas
paraParauapebas - 68515-
000

Todos os departamentos

Ofertas do Dia

Celulares

Móveis

Eletrodomésticos

TV e Vídeo

Informática




Saldão

Baixe o SuperApp

C

Magalu > Ar e Ventilação > Ar-Condicionado > Ar-Condicionado Inverter > Ar Condicionado Inverter Piso Teto Hitachi Air Core 60.000 Btus Quente e Frio 220v Cobre

Ar Condicionado Inverter Piso Teto Hitachi Air Core 60.000 Btus Quente e Frio 220v Cobre

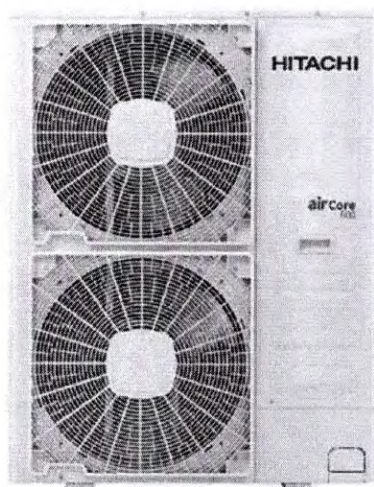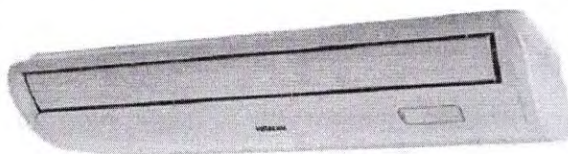Código bg0hakhdkf | [Ver descrição completa](#) | HITACHI**Magalu Garante**a sua compra, do
pedido à entrega.**Devolução Gratuita**em até 7 dias depois de
receber o produto.★★★★★ [Avaliar produto](#)Vendido e entregue por **A. Dias**O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. [Saiba mais](#)

R\$ 15.359,95

R\$ 14.899,15 no Pix

(3% de desconto)

ou **R\$ 15.359,95** em 10x de R\$ 1.536,00 sem juros**Cartão de crédito**
sem jurosR\$ 15.359,95
10xR\$ 1.536,00

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

Antes da compra, confirmar com um técnico a voltagem do local de instalação, que pode ser 110V, 220V ou 380V.

PARAUAPEBAS, PA - 68515-000

alterar



Receba em até 19 dias úteis

Após o pagamento confirmado

R\$ 921,6

Os prazos de entrega começam a contar a partir da confirmação de pagamento e podem variar para mais de uma unidade de um mesmo produto.

Informações da Loja

**A. Dias**

Lojista parceiro Magalu

2.9

Ruim

Ótimo

[Ver mais informações da loja](#) >

Quem viu este produto, também viu

Ar Condicionado Inverter Piso Teto Hit...

R\$ 14.899,15 no Pix
ou 10x de R\$ 1.536,00 no cartão[Voltar ao topo](#)[Descrição Completa](#)[Avaliação dos Clientes](#)[Formas de Pagamento](#)[Perguntas e Respostas](#)



RELATÓRIO DE COTAÇÃO

I - OBJETO DA CONTRATAÇÃO

O objeto da presente contratação é: Contratação emergencial para Aquisição de centrais de ar condicionado, tipo split convencional, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Parauapebas, Estado do Pará, como medida de contenção ao colapso do sistema de refrigeração do Hospital Geral de Parauapebas (HGP).

1.1 Detalhamento:

- a) CENTRAL DE AR TIPO SPLIT CONVENCIONAL 12.000 BTUS 220v – 129 unid.
- b) CENTRAL DE AR TIPO SPLIT CONVENCIONAL 24.000 BTUS 220v – 66 unid.
- c) CENTRAL DE AR TIPO SPLIT CONVENCIONAL 60.000 BTUS 3F 220v – 60 unid.

II - FONTES CONSULTADAS

2.1. Para a definição do valor estimado da contratação foram utilizados os parâmetros do inciso IV, artigo 5º IV da IN SEGES/ME nº 65/2021.

2.2. Não foram priorizados os parâmetros do artigo 5º, incisos I e II, da INSEGES/ME nº 65/2021, por se tratar de uma contratação emergencial, por tanto a pesquisa foi feita com os fornecedores do município e região, a considerar a viabilidade de atender a administração de forma mais célere a demanda pretendida.

2.3. Na consulta direta com fornecedores, foi enviada comunicação as seguinte empresas:

Fornecedor	Apresentou resposta?	Justificativa para escolha
M P A COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACA O LTDA	Sim	Após consulta do CNPJ e analise das atividades econômicas, verificamos que a empresa poderia fornecer os itens solicitados. A mesma possui sede no município.
DFRIO REFRIGERACAO COMERCIO SERVICOS LTDA	Sim	Após consulta do CNPJ e analise das atividades econômicas, verificamos que a empresa poderia fornecer os itens solicitados. A mesma possui sede no município..
M5 INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	Sim	Após consulta do CNPJ e analise das atividades econômicas, verificamos que a empresa poderia fornecer os itens solicitados. A mesma possui sede no município.

Max Bruno F. Lima
Assessor Especial I
Doc. Nº 1371/23



REFRINORTE COM. DE PEÇAS E EQUIP. PARAREFRIGER AÇÃO LTDA	Sim	Após consulta do CNPJ e análise das atividades econômicas, verificamos que a empresa poderia fornecer os itens solicitados. A mesma possui sede no município.
ELETRON MATEUS	Sim	Após consulta do CNPJ e análise das atividades econômicas, verificamos que a empresa poderia fornecer os itens solicitados. A mesma possui sede no município.
BENEVIDES COMERCIAL LTDA	Sim	Após consulta do CNPJ e análise das atividades econômicas, verificamos que a empresa poderia fornecer os itens solicitados. A mesma possui sede no município.

24. O preço estimado para a contratação considerou o mínimo de três cotações, nos termos do artigo 6º, §5º da IN SEGES/ME nº 65/2021.

25. O descritivo apresentado pelas empresas consultadas foi analisado, sendo aceitos todas as cotações que contenham o descritivo mínimo requisitado pelo setor demandante desta secretaria e atendem, portanto, a necessidade da pretensa contratação.

III - SÉRIE DE PREÇOS COLETADOS

ITEM	Nome do equipamento	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID	QUANT	FRIJO REFRIGERAÇÃO			MFA COMERCIO E SERVIÇOS			M5 INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA			ELETRON MATEUS			REFRINORTE COM. DE PEÇAS E EQUIP. PARA REFRIGERAÇÃO LTDA			BENEVIDES COMERCIAL LTDA			VALOR MEDIO	
					V UNIT	TOTAL	%	V UNIT	TOTAL	%	V UNIT	TOTAL	%	V UNIT	TOTAL	%	V UNIT	TOTAL	%	V UNIT	TOTAL	%	V UNIT	R\$ TOTAL
1	Ar Condicionado Tipo Split	Ar Condicionado Tipo Split, Capacidade de 12.000 BTU/h, Cade Quente e Frio, 220V	Unid	129	R\$ 3.884,00	R\$ 501.036,00	7%	R\$ 4.285,00	R\$ 552.765,00	-2%	R\$ 4.480,00	R\$ 577.920,00	-7%	R\$ 4.125,00	R\$ 532.015,00	1%	R\$ 4.320,00	R\$ 557.480,00	2%	R\$ 4.270,00	R\$ 550.830,00	-2%	R\$ 4.195,67	R\$ 541.241,43
2	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, 24.000 BTU/h, CICLO FRIO, 40 Hz, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS R410A, CONTROLE REMOTO, 220V	Unid	86	R\$ 6.768,00	R\$ 581.008,00	6%	R\$ 7.362,00	R\$ 632.832,00	-2%	R\$ 7.395,00	R\$ 635.070,00	-3%	R\$ 7.100,00	R\$ 610.600,00	1%	R\$ 7.230,00	R\$ 621.780,00	0%	R\$ 7.350,00	R\$ 632.100,00	-2%	R\$ 7.290,83	R\$ 626.214,78
3	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, FRIJO 40.000 BTU/h, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS R410A, CONTROLE REMOTO, 220V	Unid	60	R\$ 15.471,50	R\$ 928.290,00	5%	R\$ 16.328,00	R\$ 979.680,00	0%	R\$ 16.842,00	R\$ 1.010.520,00	-3%	R\$ 16.450,00	R\$ 987.000,00	-1%	R\$ 16.390,00	R\$ 983.400,00	0%	R\$ 16.425,00	R\$ 985.500,00	1%	R\$ 16.319,26	R\$ 979.095,50
					R\$ 1.976.197,00			R\$ 2.018.137,00			R\$ 2.076.510,00			R\$ 1.999.015,00			R\$ 1.992.080,00			R\$ 2.021.430,00			R\$ 1.995.591,31	

Conforme em anexo.

IV - METODOLOGIA PARA OBTENÇÃO DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO

4.1. A obtenção do preço estimado deu-se com base na menor dos valores obtidos na pesquisa de preços, por se tratar de uma contratação emergencial e a necessidade de pronto atendimento da demanda, optou-se por realizar pesquisas de preço direto com fornecedores locais. Dentre os preço ofertado, o valor estimado foi o da proposta mais vantajosa para a administração.

Max Bruno F. Lima
Assessor Especial I
Dec. Nº 1371/23



PREFEITURA DE
PARAUAPEBAS
Aqui tem força. Aqui tem trabalho

semsa
Secretaria Municipal
de Saúde



V - MEMÓRIA DE CÁLCULO E CONCLUSÃO

5.1. O preço da contratação é R\$ 1.876.197,00 (Um milhão, oitocentos e setenta e seis mil e cento noventa e sete reais), conforme memória de cálculo anexa.

5.2. Após a realização de pesquisa de preços em conformidade com a INSEGES/ME nº 65/2021, certifica-se que o preço para a presente contratação é vantajoso para a Administração, visto que através das pesquisas de preços se constatou os valores praticados no mercado local e regional.

Nesse aspecto, vale ressaltar que foi identificada uma alta no mercado referente a equipamentos de refrigeração convencional, conforme reportagens em anexo, o que influenciou nos valores obtidos no mercado local e, conseqüentemente, no valor final a ser contratado, visto que a aquisição em questão trata-se de uma situação emergencial.

VI - IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES RESPONSÁVEIS PELA PESQUISA DE PREÇOS

6.1. A presente pesquisa de preços foi conduzida por: Max Bruno Ferreira Lima, decreto nº 1371/23.

Assim sendo, após a devida análise e esclarecimentos acima, segue em anexo apenas a documentação da empresa que apresentou menor valor e atendeu aos requisitos técnicos e prazos exigidos para a pretensa contratação.

Parauapebas - PA, 29 de dezembro de 2023.

Max Bruno Ferreira Lima

Assessor Especial I
Decreto nº 1371/2023

Com onda de calor, preço do ar-condicionado sobe três vezes mais que a inflação

Enquanto o valor dos eletroeletrônicos em geral teve queda de 6,8% em outubro na variação anual, o ar-condicionado subiu 12,3%


ECONOMIA | Do R7
18/11/2023 - 02H14 (ATUALIZADO EM 18/11/2023 - 07H34)[illegible]

① A- A+

Troque suas jóias usadas por novas jóias ou outros acessórios. Consulte o regulamento*

Após quatro ondas de calor registradas apenas no segundo semestre de 2023 no Brasil, o preço do ar-condicionado já subiu três vezes mais que a inflação.

Segundo o Índice Fipec/Buscapé de

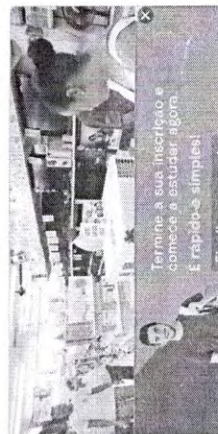

R7 ECONOMIA | Com onda de calor, preço do ar-condicionado sobe três vezes mais que a inflação



começa a estudar agora.
É rápido e simples!
Finalize agora ▶

Consumidores em busca de ar-condicionado

WILTON JUNIOR/ESTAGIO CONTEÚDO/25.02.2015

Segundo o índice Fipe/Buscapé de Eletroeletrônicos, o valor dos equipamentos de refrigeração teve um aumento de 12,3% em outubro, na variação anual, enquanto a

inflação oficial medida pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) ficou em 4,8% no mesmo período.

VEJA TAMBÉM




ECONOMIA

Preço do ar-condicionado sobe com calor e seca que afeta a produção



CIDADES

Onda de calor faz Inmet emitir alerta vermelho de 'grande perigo': veja os cuidados



ECONOMIA

Calorão deve aumentar consumo de energia no Brasil em até 15,6%

PUBLICIDADE


Consumo consciente

Vivera

Troque suas joias usadas por novas joias ou outros acessórios. Consulte o regulamento*

ABRIR



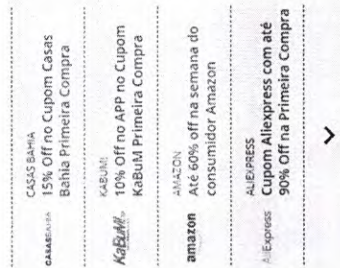

An advertisement for Vivara jewelry. The central image shows two interlocking rings, one with a textured, possibly diamond-encrusted, surface and the other with a smooth finish. Above the rings, the text 'SEMANA SEMANA OURO' is written in a stylized font. To the right of the rings, the brand name 'VIVARA' is displayed vertically. Below the rings, there is a date stamp '15/03 A 31/03/2024' and the text 'NÃO PERCA'. At the bottom, a small line of text reads 'CERÂMICA SÓLIDA'. The background is a light, textured grey.

LEIA TAMBÉM

- Pesquisadores preveem verão extremamente quente no Brasil, com calor intenso até abril de 2024

**Consumo
consciente**

Troque suas joias usadas por novas joias ou outros acessórios. Consulte o regulamento*

PUBLICIDADE

VIVARA


VIVARA



• Onda de calor ameaça produção, alta do preço de alimentos e até escalada da inflação

Além de os preços de ar-condicionado estarem mais elevados há alguns meses, o que coincide com as últimas ondas de calor que atingiram o país neste ano, os produtos também estão numa escalada crescente. Em agosto, a alta foi de 3,1% e, em setembro, de 7,3%. O aumento de 12,3% de outubro ainda não pega essa elevação da temperatura em novembro.

Variações Anuais do Índice Fipe Buscapé para Eletroeletrônicos e Produtos para a Refrigeração

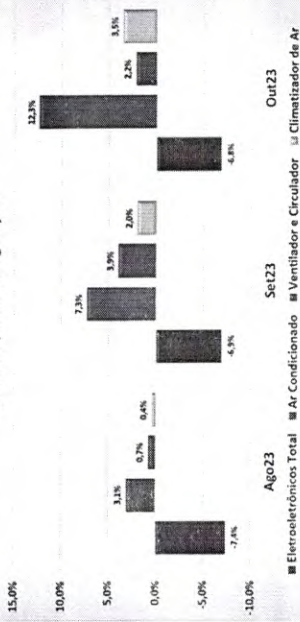

REPRODUÇÃO DE NOTÍCIA



Na última semana, 2.707 municípios, quase metade das cidades brasileiras, ficaram sob alerta máximo devido às altas temperaturas, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

PUBLICIDADE

VIVARA

Consumo consciente

Troque suas joias usadas por novas joias ou outros acessórios. Consulte o regulamento*

SEMANA OURO

VIVARA

Abriu





Em São Paulo, os termômetros registraram 37,7°C na última terça-feira (14), a segunda temperatura mais alta ao longo de toda a série histórica, iniciada em 1943. Já o Rio de Janeiro marcou 59,3°C de sensação térmica nesta sexta-feira (17) — a maior já registrada pelo Sistema Alerta Rio desde o início da medição, em 2014.



As ondas de calor deste ano estão associadas ao fenômeno El Niño, explicam pesquisadores. O fenômeno é caracterizado pelo enfraquecimento dos ventos alísios (que sopram de leste para oeste) e pelo aquecimento anormal das águas superficiais da porção leste da região equatorial do oceano Pacífico.

- Clique aqui e receba as notícias do R7 no seu WhatsApp
- Compartilhe esta notícia pelo WhatsApp
- Compartilhe esta notícia pelo Telegram
- Assine a newsletter R7 em Ponto

Expectativa

Para Crispim, a expectativa é que os preços continuem em elevação. "Enquanto não houver certo equilíbrio entre demanda e oferta, a perspectiva para os próximos meses é

PUBLICIDADE

VIVARA

Consumo consciente

Troque suas joias usadas por novas joias ou outros acessórios. Consulte o regulamento*

SEMANA OURO

VIVARA

Abriu



Expectativa

Para Crispim, a expectativa é que os preços continuem em elevação. "Enquanto não houver certo equilíbrio entre demanda e oferta, a perspectiva para os próximos meses é que os preços continuem aumentando. Mesmo com a Black Friday, vai ser muito difícil os preços não aumentarem", avalia o professor.

Os ventiladores e climatizadores de ar também tiveram alta. Em outubro, na variação anual, esses produtos tiveram aumento de preço de 2,2% e 3,5%, respectivamente.

"Não dá para prever, mas a chance de o aumento de preços em novembro ser maior do que os 12,3% de outubro é enorme. Pode ser superior. Agora realmente a oferta não consegue acompanhar a demanda. Vamos ver o impacto disso sobre o preço", acrescenta Crispim.



CUSTO DE VIDA

Calor e estiagem puxam a inflação do ar-condicionado

As altas temperaturas tendem a elevar a procura pelo aparelho. Com a demanda maior, há uma pressão sobre os preços

(https://www.facebook.com/sharer.php? (https://twitter.com/intent/tweet?

u=)

text=Confira&url=)

SIGA NO Google Ne



Seca nos rios do Amazonas prejudica o transporte, o que pode pressionar os preços de mercadorias, como o ar-condicionado


MICHAEL DANTAS/AFP

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) divulgado ontem pelo IBGE mostra que os preços do ar-condicionado subiram 6,09% no Brasil em outubro. É a maior inflação do produto em três anos, desde outubro de 2020 (10,54%). Os preços haviam avançado 1,43% em setembro de 2023. De acordo com o IBGE, esse aumento pode ser associado a pelo menos dois fatores: a recente onda de calor que atingiu regiões como o Sudeste e a seca histórica no Amazonas. Na teoria, as altas temperaturas tendem a elevar a procura pelo aparelho. Com a demanda maior, há uma pressão sobre os preços. Já a seca no Amazonas tem prejudicado o transporte de mercadorias pelos rios do estado.

CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE

Nós usamos cookies e tecnologia semelhantes em nossos sites. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com essa utilização. Saiba mais em Política de Privacidade. Skip Ad 1:0

PROSSEGUIR

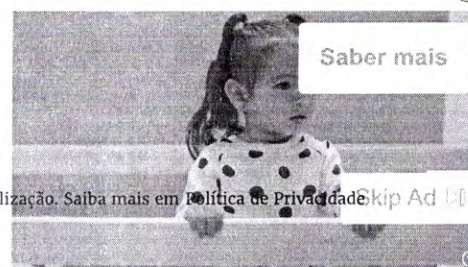



Os reflexos da estiagem foram sentidos por indústrias que produzem eletrodomésticos e outros equipamentos na Zona Franca de Manaus. "Temperaturas mais quentes podem acabar influenciando os preços do ar-condicionado. Além disso, tem a questão da seca do Amazonas, que está dificultando a produção de diversas indústrias", disse André Almeida, gerente da pesquisa do IPCA.

PUBLICIDADE

CONTINUE LENDO

© Copyright Jornal Estado de Minas 2000 - 2024. todos os direitos reservados.





CUSTO DE VIDA

Calor e estiagem puxam a inflação do ar-condicionado

As altas temperaturas tendem a elevar a procura pelo aparelho. Com a demanda maior, há uma pressão sobre os preços

(https://www.facebook.com/sharer.php?u=) (https://twitter.com/intent/tweet?text=Confira&url=)

(https://news.google.com/SIGA+NO+Google+News+hl=pt-BR&gl=BR)



Seca nos rios do Amazonas prejudica o transporte, o que pode pressionar os preços de mercadorias, como o ar-condicionado

MICHAEL DANTAS/AFP

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) divulgado ontem pelo IBGE mostra que os preços do ar-condicionado subiram 6,09% no Brasil em outubro. É a maior inflação do produto em três anos, desde outubro de 2020 (10,54%). Os preços haviam avançado 1,43% em setembro de 2023. De acordo com o IBGE, esse aumento pode ser associado a pelo menos dois fatores: a recente onda de calor que atingiu regiões como o Sudeste e a seca histórica no Amazonas. Na teoria, as altas temperaturas tendem a elevar a procura pelo aparelho. Com a demanda maior, há uma pressão sobre os preços. Já a seca no Amazonas tem prejudicado o transporte de mercadorias pelos rios do estado.

CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE

Saber mais

Parcelas em até 8x


Nós usamos cookies e tecnologia semelhantes em nossos sites. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com essa utilização. Saiba mais em Política de Privacidade (https://www.em.com.br/politica-de-privacidade/).

PROSSEGUIR



Os reflexos da estiagem foram sentidos por indústrias que produzem eletrodomésticos e outros equipamentos na Zona Franca de Manaus. "Temperaturas mais quentes podem acabar influenciando os preços do ar-condicionado. Além disso, tem a questão da seca do Amazonas, que está dificultando a produção de diversas indústrias", disse André Almeida, gerente da pesquisa do IPCA.

PUBLICIDADE

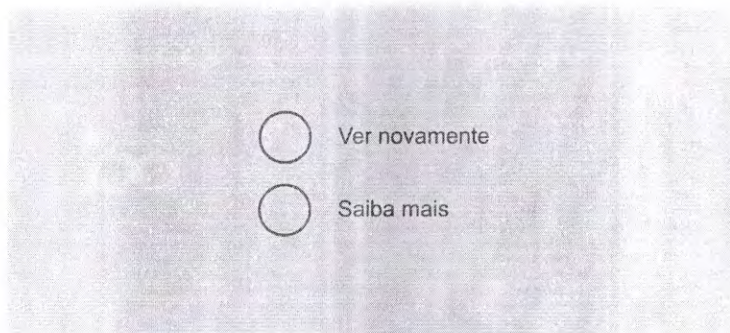

A inflação do ar-condicionado é calculada para 14 capitais e regiões metropolitanas. Em outubro, os preços do aparelho subiram em todos os locais. São Paulo registrou a maior alta: 10,69%. Campo Grande (9,63%) e Brasília (9,32%) vieram em seguida. Fortaleza teve a menor inflação do produto no mês passado (1,80%).

O calor que vem sendo registrado no país provoca impactos em diversas atividades da economia, que começam a colocar em prática medidas de contingência já existentes e planejam novas adaptações para um cenário de aquecimento prolongado. O aumento brusco da temperatura altera o rendimento de motores de aviões, eleva os custos com ar-

Nós usamos cookies e tecnologia semelhante em nossos sites. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com essa utilização. Saiba mais em Política de Privacidade (<https://www.em.com.br/politica-de-privacidade/>).

CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE



Leve desaceleração

A inflação oficial do Brasil, medida pelo IPCA, registrou leve desaceleração, chegando a 0,24% em outubro, após avanço de 0,26% em setembro. O novo dado (0,24%), divulgado pelo IBGE, ficou abaixo da mediana das previsões do mercado financeiro. Analistas projetavam variação de 0,29% para outubro. Com o novo resultado, o IPCA ficou abaixo de 5% no acumulado de 12 meses. Até outubro, a alta desacelerou a 4,82%, apontou o IBGE. Nesse recorte, a variação era de 5,19% até setembro.

Os preços de oito dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram avanço em outubro. Transportes (0,35%) e alimentação e bebidas (0,31%) contribuíram com 0,07 ponto percentual cada para o índice geral. Comunicação (-0,19% e -0,01 ponto percentual) foi o único segmento em queda. Em alimentação e bebidas, a alimentação no domicílio subiu 0,27% em outubro, após quatro quedas consecutivas. Destacam-se as altas da batata-inglesa (11,23%), da cebola (8,46%), das frutas (3,06%), do arroz (2,99%) e das carnes (0,53%). Do lado das quedas, o IBGE ressaltou o comportamento dos preços do leite longa vida (-5,48%) e do ovo de galinha (-2,85%).

CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE





Ainda em alimentação e bebidas, o subgrupo alimentação fora do domicílio (0,42%) acelerou o ritmo de avanço em relação ao mês anterior (0,12%). As altas da refeição (0,48%) e do lanche (0,19%) foram mais intensas do que em setembro (0,13% e 0,09%, respectivamente). No grupo de transportes, o resultado foi influenciado pelo aumento de 23,7% dos preços da passagem aérea (23,7%). Esse foi o subitem com a maior contribuição individual para o IPCA de outubro (0,14 ponto percentual). Nos combustíveis (-1,39%), que também integram transportes, somente o óleo diesel (0,33%) apresentou alta. A gasolina (-1,53%), o gás veicular (-1,23%) e o etanol (-0,96%) caíram de preço.

O IPCA serve como referência para o regime de metas de inflação do Banco Central. Em 2023, o centro da medida perseguida pela autoridade monetária é de 3,25% para o acumulado em 12 meses até dezembro. A tolerância é de 1,5 ponto percentual para mais (4,75%) ou para menos (1,75%). Ou seja, a meta será cumprida se o IPCA ficar dentro desse intervalo até o final do ano. Analistas do mercado financeiro projetam inflação de 4,63% no acumulado até dezembro de 2023, conforme a mediana da edição mais recente do boletim Focus, divulgada pelo BC na segunda-feira. Isso significa que a estimativa está abaixo do teto da meta (4,75%).

CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE





Preços em BH

Pesquisa divulgada ontem pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, Administrativas e Contábeis de Minas Gerais (Ipead), mostra que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de Belo Horizonte apresentou um aumento de 0,42% durante a primeira quadrissemana de novembro (período de 08 de outubro a 07 de novembro de 2023), desacelerando em relação ao mês de outubro. No levantamento anterior (quarta quadrissemana de outubro), o IPCA havia apresentado alta de 0,46%. No decorrer deste ano, o IPCA de Belo Horizonte registra um aumento acumulado de 6,38%, enquanto nos últimos doze meses a alta é de 6,97%

compartilhe
u=)

(<https://www.facebook.com/sharer.php?u=>)



(<https://twitter.com/intent/tweet?text=Confira&url=>)



LEIA O COMENTÁRIOS

*PARA COMENTAR, FAÇA SEU LOGIN OU ASSINE ([HTTPS://WWW.EM.COM.BR/ASSINE/](https://www.em.com.br/assine/))

© Copyright Jornal Estado de Minas 2000 - 2024. todos os direitos reservados.



MÉDIA EQUIPAMENTOS / MATERIAL PERMANENTE CENTRAIS DE AR

ITEM	Nome do equipamento	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID	QUANT	DFRIO REFRIGERAÇÃO			MPA COMERCIO E SERVIÇOS			M5 INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA			ELETRO MATEUS		
					V.UNIT	TOTAL	%	V.UNIT	TOTAL	%	V.UNIT	TOTAL	%	V.UNIT	TOTAL	%
1	Ar Condicionado, Tipo Split	Ar Condicionado, Tipo Split; Capacidade de 12.000 BTUs; Ciclo Quente e Frio. Obs.: 220	Unid	129	R\$ 3.884,00	R\$ 501.036,00	7%	R\$ 4.285,00	R\$ 552.765,00	-2%	R\$ 4.480,00	R\$ 577.920,00	-7%	R\$ 4.135,00	R\$ 533.415,00	1%
2	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, 24.000 BTUS, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO Obs.: 220	Unid	66	R\$ 6.768,00	R\$ 446.688,00	6%	R\$ 7.362,00	R\$ 485.892,00	-2%	R\$ 7.395,00	R\$ 488.070,00	-3%	R\$ 7.100,00	R\$ 468.600,00	1%
3	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, FRIO 60.000 BTUS, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO Obs.: 220	Unid	60	R\$ 15.474,55	R\$ 928.473,00	5%	R\$ 16.328,00	R\$ 979.680,00	0%	R\$ 16.842,00	R\$ 1.010.520,00	-3%	R\$ 16.450,00	R\$ 987.000,00	-1%
						R\$ 1.876.197,00			R\$ 2.018.337,00			R\$ 2.076.510,00			R\$ 1.989.015,00	

MB
Max Bruno F. Lima
Assessor Especial I
Dec. Nº 1371/23



Small T. ...
...
...
...
...



PREFEITURA DE
PARAUAPEBAS
Nas Suas Páguas Há Um Equilíbrio

sensa
Secretaria Municipal
de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA ADMINISTRATIVA

MÉDIA EQUIPAMENTOS / MATERIAL PERMANENTE CENTRAIS DE AR

ITEM	Nome do equipamento	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID	QUANT	REFRINORTE COM. DE PEÇAS E EQUIP. PARA REFRIGERAÇÃO LTDA			BENEVIDES COMERCIAL LTDA			VALOR MEDIO	
					V.UNIT	TOTAL	%	V.UNIT	TOTAL	%	V.UNIT	R\$ TOTAL
1	Ar Condicionado, Tipo Split	Ar Condicionado, Tipo Split; Capacidade de 12.000 BTUs; Ciclo Quente e Frio. Obs.: 220	Unid	129	R\$ 4.120,00	R\$ 531.480,00	2%	R\$ 4.270,00	R\$ 550.830,00	-2%	R\$ 4.195,67	R\$ 541.241,43
2	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, 24.000 BTUS, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO Obs.: 220	Unid	66	R\$ 7.230,00	R\$ 477.180,00	0%	R\$ 7.350,00	R\$ 485.100,00	-2%	R\$ 7.200,83	R\$ 475.254,78
3	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, FRIO 60.000 BTUS, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO Obs.: 220	Unid	60	R\$ 16.390,00	R\$ 983.400,00	0%	R\$ 16.425,00	R\$ 985.500,00	-1%	R\$ 16.318,26	R\$ 979.095,60
					R\$	1.992.060,00			R\$ 2.021.430,00		R\$	1.995.591,81

Max Bruno F. Lima
Assessor Especial I
Dec. Nº 1371/23

