
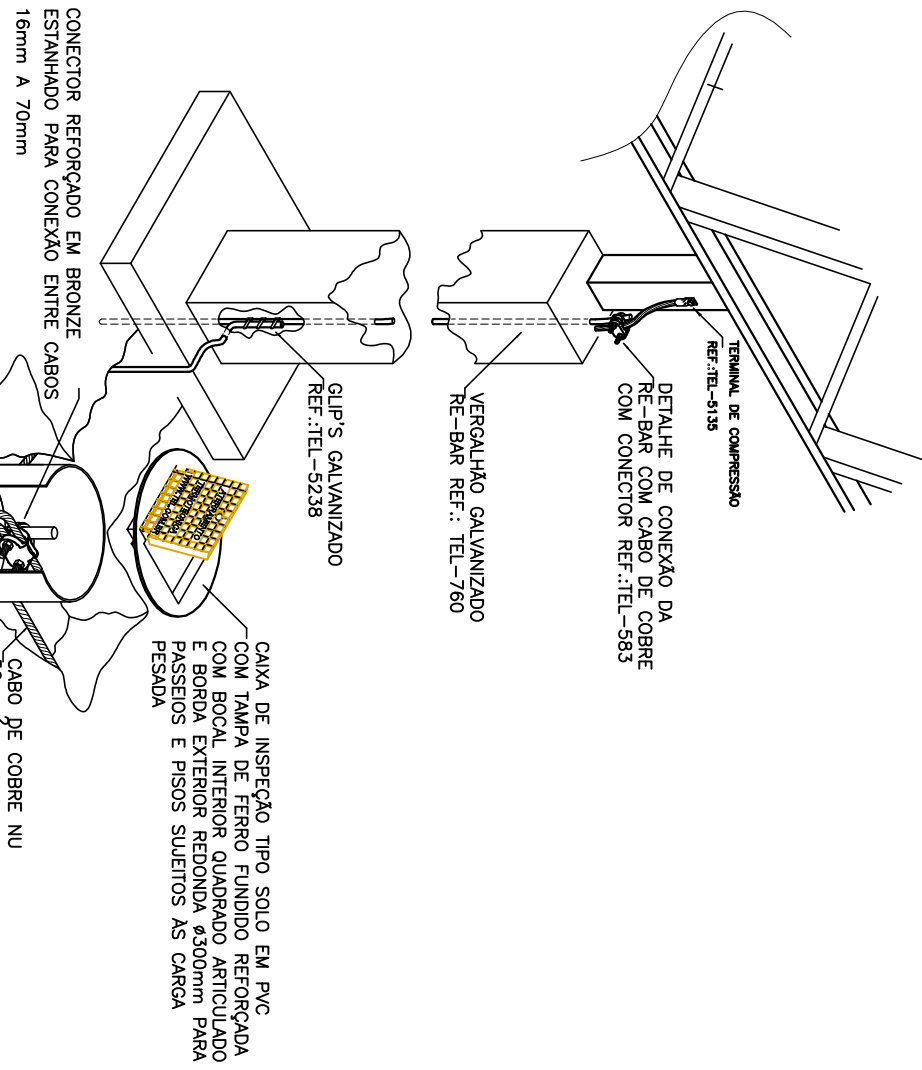
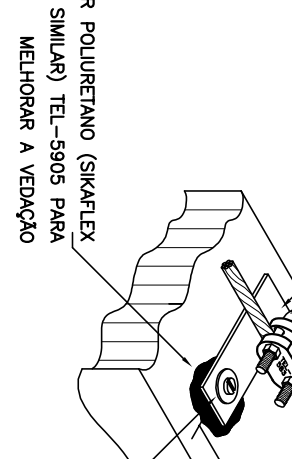
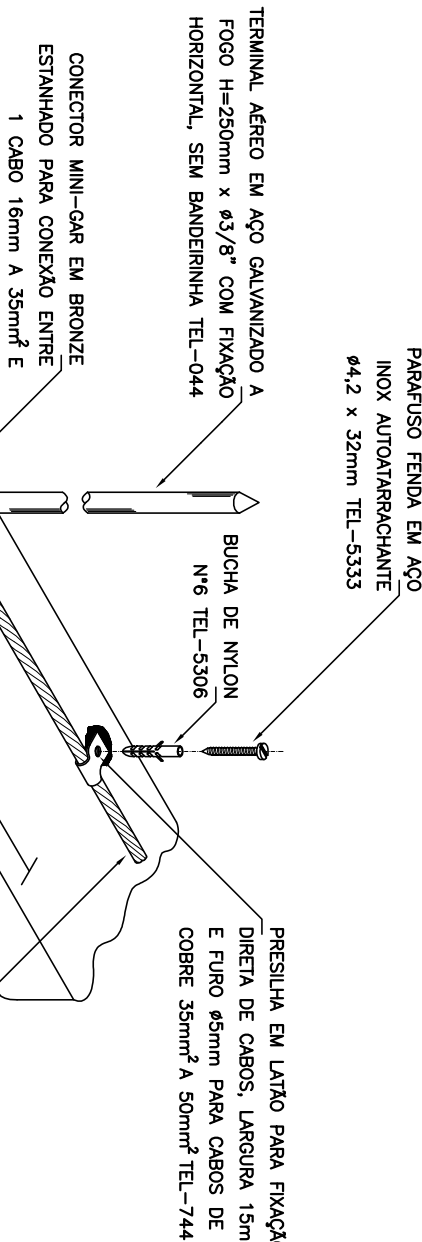
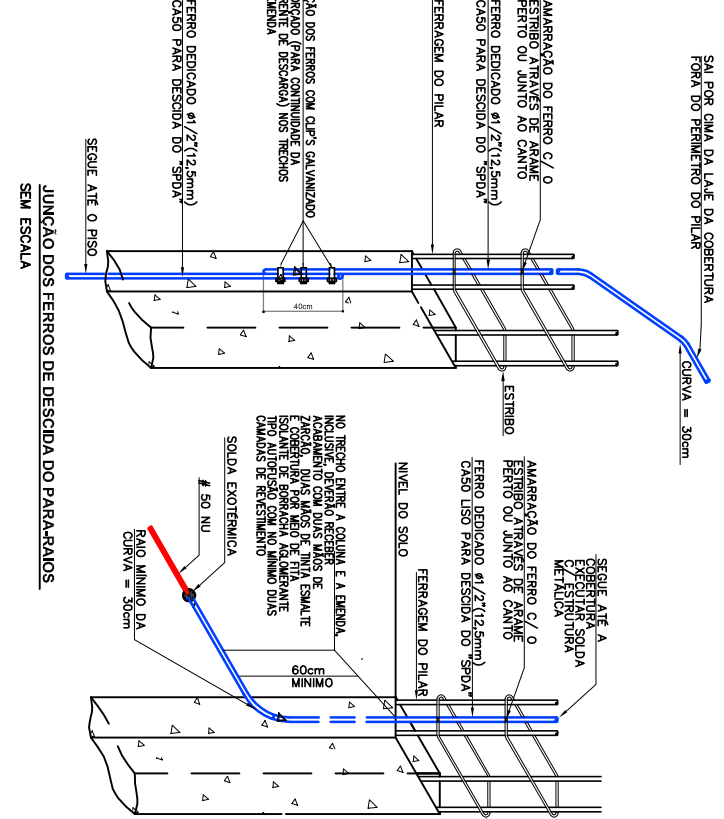


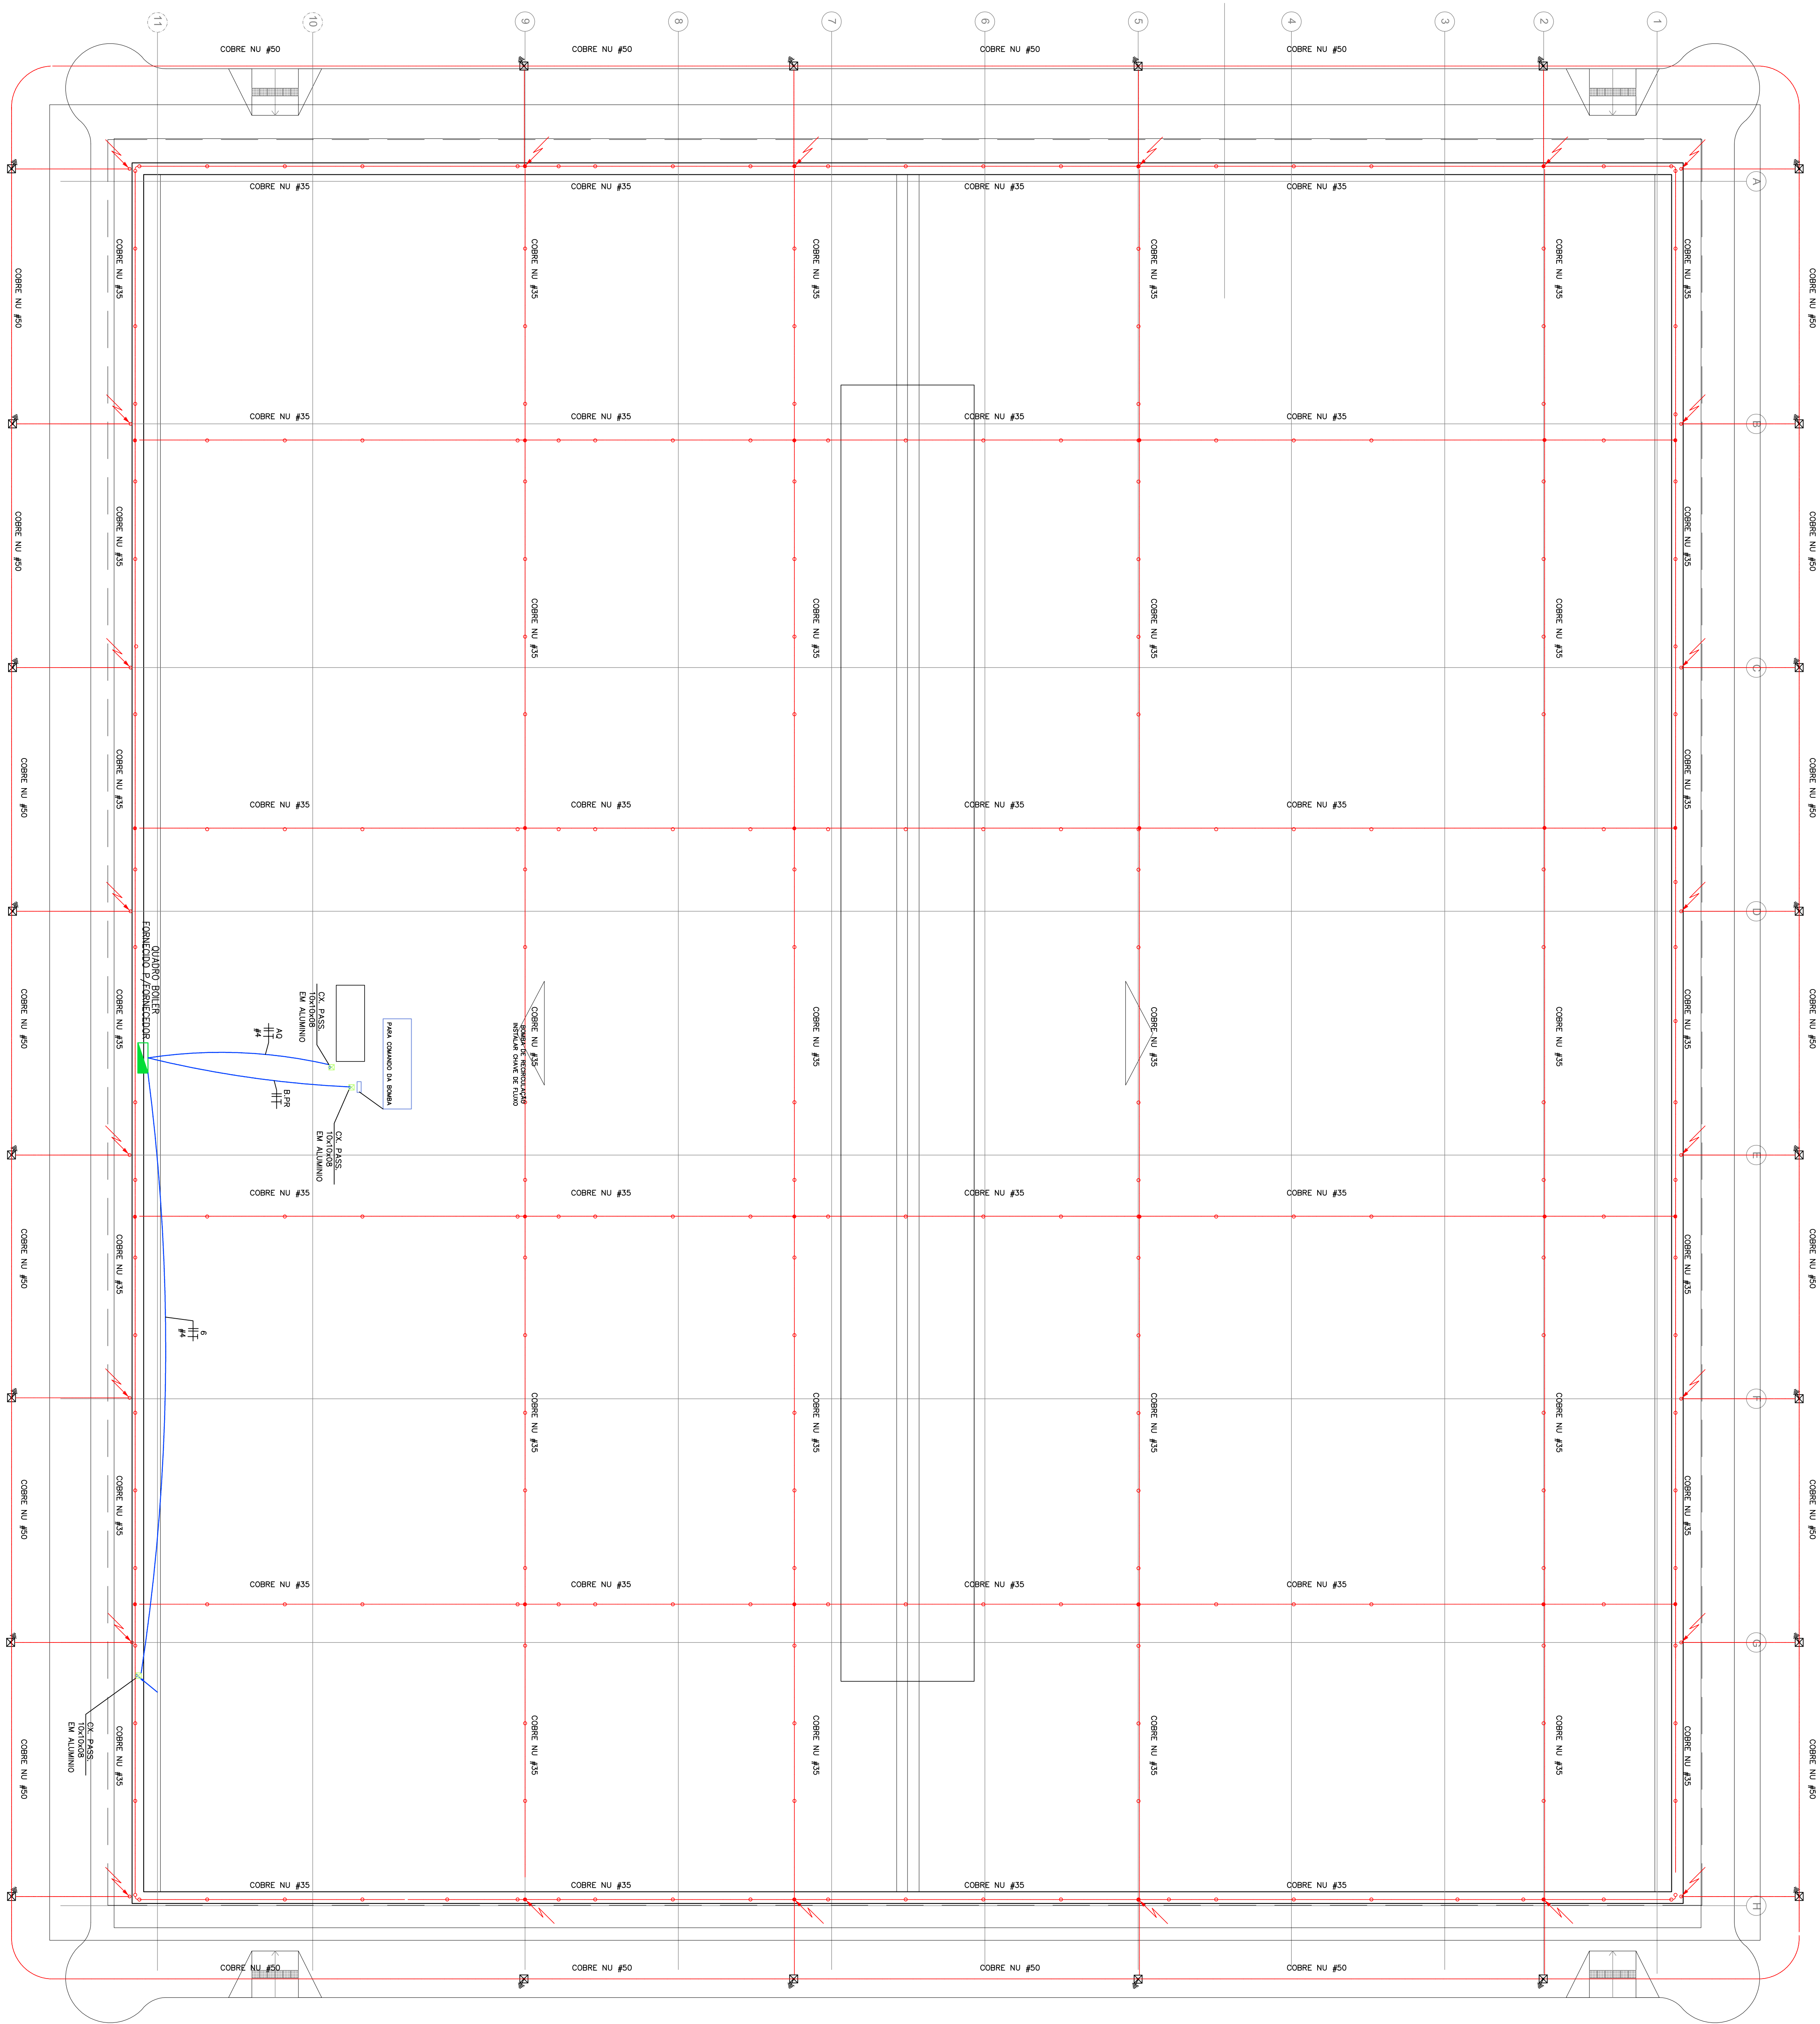

LEGENDA – EQUIPAMENTOS

- Caixa de 300x300mm com termostato de 12V, botão LIGAR/DESLIGAR, interruptor de 12V e conexão para o cabo de 2 fios.
- Cabo de aquecimento com isolamento, 3 fios, 12V, 100W/m.
- Cabo de aquecimento sem isolamento, 2 fios, 12V, 100W/m.
- Interrupção de energia de 220V, 10A, representada por um símbolo de interruptor.
- Fonte de energia elétrica, 220V, 10A.
- Transformador, 220V/12V, 100W.
- Tela de proteção, 12V, 100W/m.
- Linha de aquecimento, 12V, 100W/m.

NOTAS GERAIS

- 1- O sistema é instalado no piso, com o cabo de aquecimento sendo instalado no concreto, e a caixa de controle sendo instalada no teto.
- 2- O sistema é instalado no piso, com o cabo de aquecimento sendo instalado no concreto, e a caixa de controle sendo instalada no teto.
- 3- O sistema é instalado no piso, com o cabo de aquecimento sendo instalado no concreto, e a caixa de controle sendo instalada no teto.
- 4- O sistema é instalado no piso, com o cabo de aquecimento sendo instalado no concreto, e a caixa de controle sendo instalada no teto.
- 5- O sistema é instalado no piso, com o cabo de aquecimento sendo instalado no concreto, e a caixa de controle sendo instalada no teto.

NOTAS GERAIS

- 01- TODAS AS PROVAÇÕES E PROVA SANCIONADA DESEMPENHADA COM SUCESSO DE CONFORME EXIGIDA SÃO PREENCHIDAS EM ANEXO DE PREENCHIMENTO INDICATIVO.
- 02- A PROVAÇÃO DEBEM SER SEMPRE REALIZADA EM 15 DIAS DEPOIS DA OCORRÊNCIA DO FATO.
- 03- TODAS DECISÕES OU ATOS DEBEM SER ELABORADOS ANTES DE SEREM ENVIADOS E ENVIADOS EM TEMPO DO DIA- O MESMO, EXCETO EM CASO ESPECIAL, DO RESULTADO E SUA CORREÇÃO E OBSERVAÇÃO.

[illegible]